



CPF :604.897.843-05 Paciente :EDILSON GONCALVES DA SILVA RG :4447495/SSP/PI
 CNPJ :03.819.157/0011-03 Razão :PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Nascimento :09/07/1998 Idade : 26 anos
 Motivo :Complementar Setor :GERAL
 Repouso :14h Função :AUXILIAR DE LOGISTICA
 Data do Exame : 01/04/2025

Audiometria

Orelha Direita

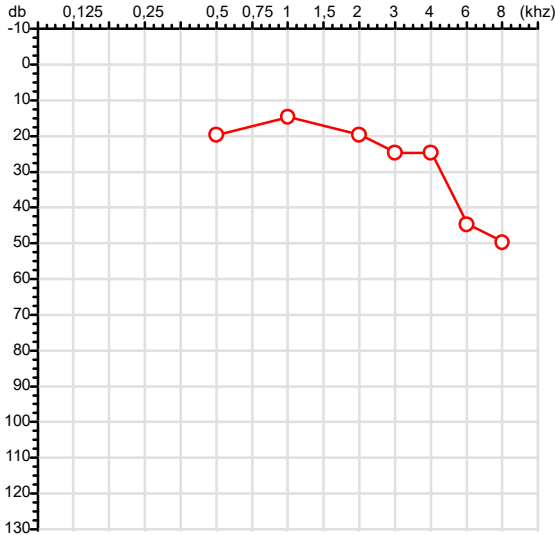

Orelha Esquerda

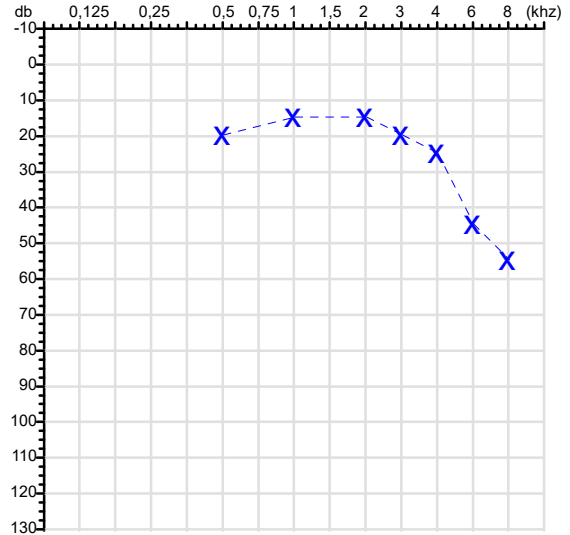

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	25	45	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	45	55

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	25	45	32

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	45	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :D5731AD10FF5FB68C95EC0D545DAC389
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Edilson Goncalves da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024