



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Dieunathan Dieujust Setor: GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDACAO
CPF : 71048173100 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 11/03/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 12 de maio de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior


CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :9F5CA4A272DCED7EFE296D03638491D6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :710.481.731-00	Paciente :DIEUNATHAN DIEUJUST	RG :/
CNPJ :78.958.717/0005-61	Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.	
Nascimento :11/03/1987	Idade : 38 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 04 CONCRETAGEM - MOLDAÇAO	
Reposuo :14h	Função :MOLDADOR	
Data do Exame : 12/05/2025		

Audiometria

Orelha Direita

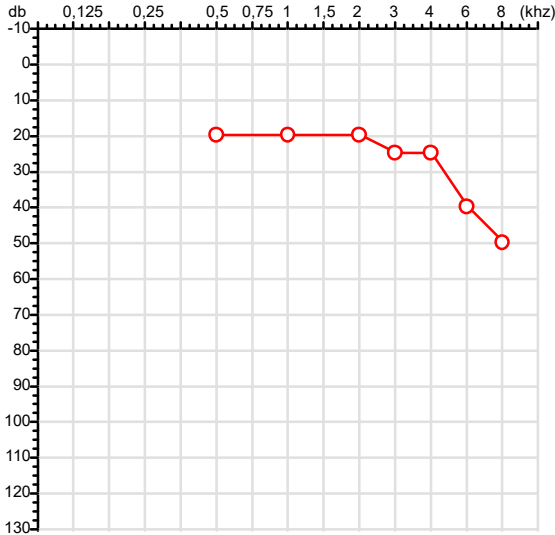

Orelha Esquerda

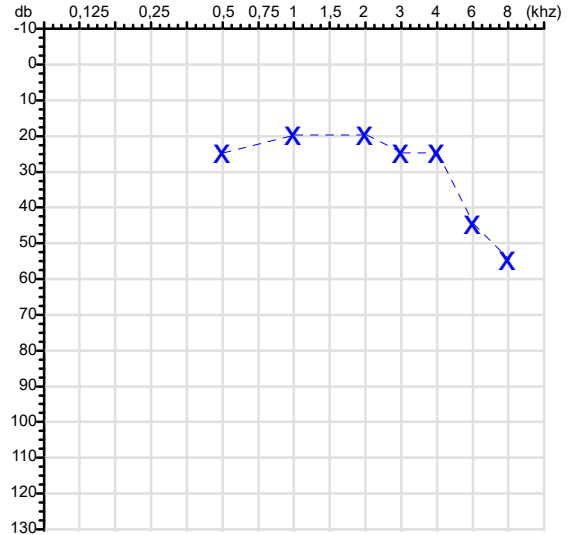

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	40	50

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	45	55

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	40	30

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	45	32

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :46BE61281D539213E4813BBCC771CB0C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dieunathan Dieujust
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2024

Cod.: 528374	Paciente: Dieunathan Dieujust	Sexo: Masculino	Idade: 38 (A)
Atendido em: 12/05/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 71048173100	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 12/05/2025 Liberado em: 12/05/2025 17:36

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,97	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	49,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	98,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	32,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	32,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.690/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	68,8%	3.915/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	68,8%	3.915/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,5%	28/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,1%	6/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,6%	1.229/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	9,0%	512/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	310.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,315%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662