



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740739

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

### Funcionário

Nome : Alessandro Moraes Dos Santos

Setor: ELETROFERRAGEM - SOLDA

CPF : 606.390.063-29

Cargo: SOLDADOR I

RG : /

Nascimento: 12/01/1993

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente  | Cód eSocial | Risco      | Agente   |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|--|
| 02.01.014   | FISICO             | CALOR   |             | QUIMICO    | FUMOS METALICOS  |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NIVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |             | ERGONÔMICO | POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS |
| ---         | FISICO             | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES   | 02.01.001   | FISICO     | RUÍDO  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição                           | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|
| 296          | 21/05/2025 | ACUIDADE VISUAL                     |              |      |           |
| 281          | 21/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL                   |              |      |           |
| 1057         | 21/05/2025 | ESPIROMETRIA                        |              |      |           |
| 295          | 21/05/2025 | EXAME CLINICO                       |              |      |           |
| 693          | 21/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |              |      |           |
| 1075         | 21/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |              |      |           |
| 9999         | 21/05/2025 | RX DE TORAX PA                      |              |      |           |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 21 de maio de 2025

Alessandro Moraes Dos Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAE L  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Alessandro Moraes Dos Santos Setor: ELETROFERRAGEM - SOLDA  
CPF : 60639006329 Cargo: SOLDADOR I  
RG : / Nascimento: 12/01/1993

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 21 de maio de 2025



  
Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :E9A5662F370403EFEF32F6EA053AA188  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| CPF :606.390.063-29        | Paciente :Alessandro Moraes Dos Santos            | RG :/ |
| CNPJ : 12.027.138/0001-63  | Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA |       |
| Nascimento :12/01/1993     | Idade : 32 anos                                   |       |
| Motivo :Demissional        | Setor :ELETROFERRAGEM - SOLDA                     |       |
| Reposuo :14h               | Função :SOLDADOR I                                |       |
| Data do Exame : 21/05/2025 |   |       |

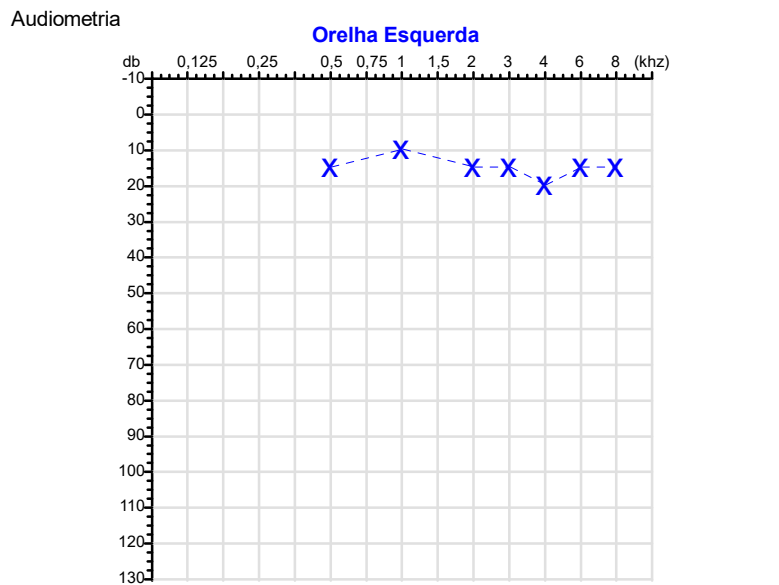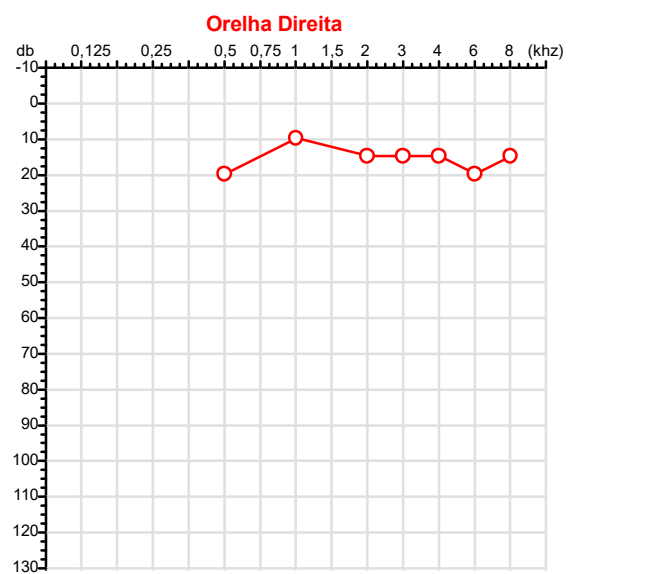

**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |

**Ossea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 20 | 15 | 17 |

**Laudo Clínico OD**  
Audição normal

**Laudo Clínico OE**  
Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :E5491C782445D079A9053D0E652A53D5  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



*Alessandro Moraes Dos Santos*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2024

|             |                              |        |            |          |      |                          |                         |         |           |                  |             |         |    |
|-------------|------------------------------|--------|------------|----------|------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------|------------------|-------------|---------|----|
| Nome        | ALESSANDRO MORAES DOS SANTOS |        | ID1        | 740739   | Sexo | Masculino                | Idade                   | 32,3    | Peso (kg) | 55,00            | Altura (cm) | 170,0   |    |
| Agrupamento | --                           | D.O.B. | 12/01/1993 | ID2      | --   | BMI (kg/m <sup>2</sup> ) | 19,0                    | Fumante | Não       | Anos de Tabag... | --          | Cig/Dia | -- |
| Técnico     | --                           | Médico | --         | Classe 2 | --   | Etnia                    | Outros/Não Especificado |         |           |                  |             |         |    |

|                                 |                               |                  |                  |
|---------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPACIDADE VITAL FORÇADA</b> | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
|                                 | 09:49                         | GLI              | SENTADO          |

|             | Meas.  | Pred | % Pred | z score |
|-------------|--------|------|--------|---------|
| FVC         | L 3,54 | 4,46 | 79     |         |
| FEV1        | L 3,44 | 3,73 | 92     |         |
| FEV1/FVC%   | % 97,2 | 83,8 | 116    |         |
| FEV1/Vcmax% | % 97,2 | 83,8 | 116    |         |

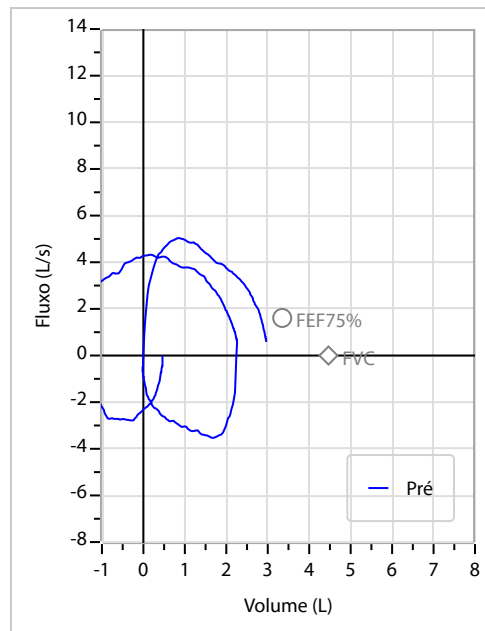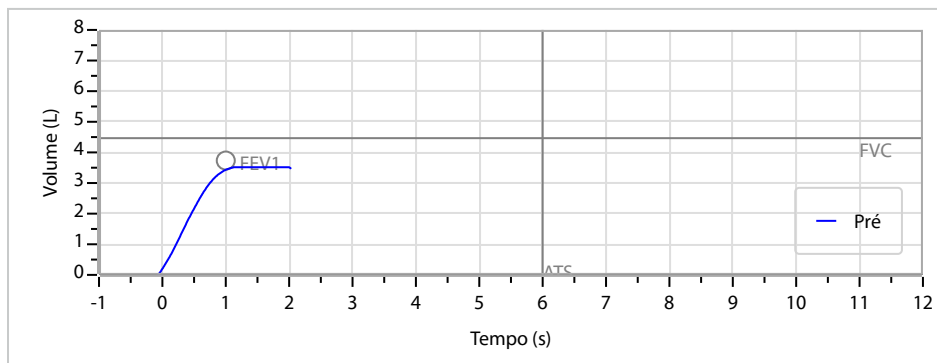

**Interpretação**

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,54 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Dr. João Batista de Almeida**  
 Médico  
 CRM-MT 15709



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 740739

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 12.027.138/0001-63

Fantasia : CENTROACO MATRIZ

Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA

Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100

Complemento : AO LADO TRAEI

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.098-000

### Funcionário

Nome : Alessandro Moraes Dos Santos

Setor: ELETROFERRAGEM - SOLDA

CPF : 606.390.063-29

Cargo: SOLDADOR I

RG : /

Nascimento: 12/01/1993

### Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Demissional

### Riscos

| Cód eSocial | Risco              | Agente  | Cód eSocial | Risco      | Agente   |
|-------------|--------------------|---|-------------|------------|--|
| 02.01.014   | FISICO             | CALOR   |             | QUIMICO    | FUMOS METALICOS  |
| ---         | MECANICO/ACIDENTES | PARTICULAS PROJETADAS, QUEDA DO MESMO NIVEL E DIFERENTES NIVEIS, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS |             | ERGONÔMICO | POSTURAL, POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS |
| ---         | FISICO             | RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES   | 02.01.001   | FISICO     | RUÍDO  |

### Exames

| Cód. eSocial | Data       | Descrição                           | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|
| 296          | 21/05/2025 | ACUIDADE VISUAL                     |              |      |           |
| 281          | 21/05/2025 | AUDIOMETRIA TONAL                   |              |      |           |
| 1057         | 21/05/2025 | ESPIROMETRIA                        |              |      |           |
| 295          | 21/05/2025 | EXAME CLINICO                       |              |      |           |
| 693          | 21/05/2025 | HEMOGRAMA COM CONTAGEM DE PLAQUETAS |              |      |           |
| 1075         | 21/05/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL     |              |      |           |
| 9999         | 21/05/2025 | RX DE TORAX PA                      |              |      |           |

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 21 de maio de 2025

Alessandro Moraes Dos Santos

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Para validar a assinatura : <https://validar.iti.gov.br/>

|                            |  |  |                     |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.:<br>529685            | Paciente:<br><b>Alessandro Moraes dos Santos</b>           | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>32 (A)    |
| Atendido em:<br>21/05/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 60639006329 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação VIDACOUNT 860 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 21/05/2025 Liberado em: 21/05/2025 13:28

### Eritrograma

|   |             | Valores de Referência       |
|---|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,86</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>15,8</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>48,3</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>99,4</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>32,5</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>32,7</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,1</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                             |                                |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>4.570/mm<sup>3</sup></b> |                             | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup> |
| Neutrófilos.....:         | <b>62,4%</b>                | <b>2.852/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70<br>2000 a 7000         |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 6<br>0 a 600               |
| Segmentados.....:         | <b>62,4%</b>                | <b>2.852/mm<sup>3</sup></b> | 50 a 70<br>2000 a 7000         |
| Eosinófilos.....:         | <b>6,0%</b>                 | <b>274/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 4<br>80 a 600              |
| Basófilos.....:           | <b>0,1%</b>                 | <b>5/mm<sup>3</sup></b>     | 0 a 2<br>0 a 200               |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>25,7%</b>                | <b>1.174/mm<sup>3</sup></b> | 25 a 35<br>1000 a 3500         |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b>     | 0<br>0                         |
| Monócitos.....:           | <b>5,8%</b>                 | <b>265/mm<sup>3</sup></b>   | 2 a 10<br>400 a 1000           |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>172.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,9/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,187%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>16,9</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente



Suzane Naiara Santos Duarte  
Biomédica  
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

Protocolo:2505211112089

Data:21/05/2025

Paciente:ALESSANDRO MORAES DOS SANTOS


Nasc.:12/01/1993 RG :-

CPF:60639006329

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

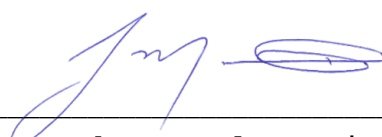

---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=203976408338475078517246763395>



Protocolo:2505211119379

Data:21/05/2025

Paciente:ALESSANDRO MORAES DOS SANTOS

Nasc.:12/01/1993 RG :-

CPF:60639006329

Exame :RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

OBLITERAÇÃO DO SEIO COSTOFRÊNICO DIREITO INFERINDO PEQUENO GRAU DE DERRAME PLEURAL.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIO COSTOFRÊNICO ESQUERDO LIVRE.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=518389909558928127573757562747>

