



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 744575

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 77.591.402/0001-32 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA/PR CEP : 80.050-470

Funcionário

Nome : Camila Steffen Ramos Setor: ADMINISTRATIVO
CPF : 028.746.931-03 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA
RG : / Nascimento: 20/04/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/06/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	06/06/2025	ESPIROMETRIA
281	06/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/06/2025	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de junho de 2025

Camila Steffen Ramos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=744575>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Camila Steffen Ramos Setor: ADMINISTRATIVO
CPF : 02874693103 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA
RG : / Nascimento: 20/04/2000

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 6 de junho de 2025



Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :8B8474A2A29547ED142CAD2FEFDBAB53
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :028.746.931-03	Paciente :Camila Steffen Ramos	RG :/
CNPJ :77.591.402/0001-32	Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A	
Nascimento :20/04/2000	Idade : 25 anos	
Motivo :Admissional	Setor :ADMINISTRATIVO	
Reposuo :14h	Função :ASSISTENTE DE ENGENHARIA	
Data do Exame : 06/06/2025		

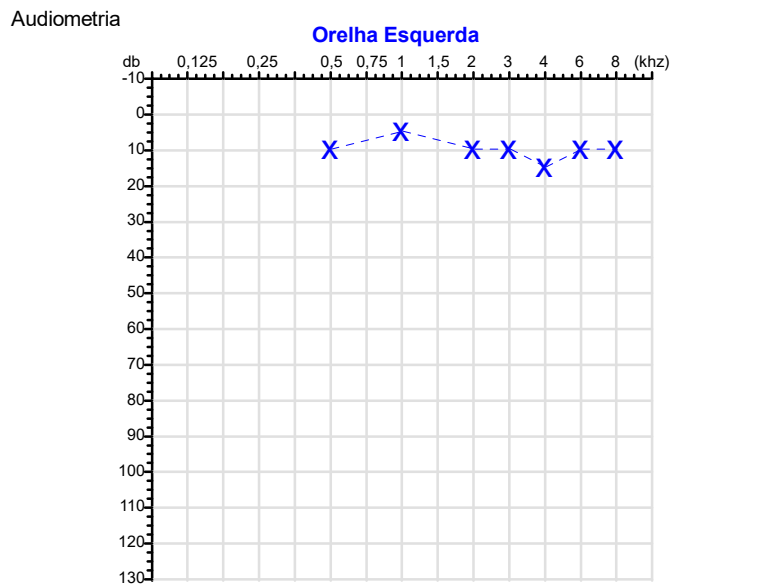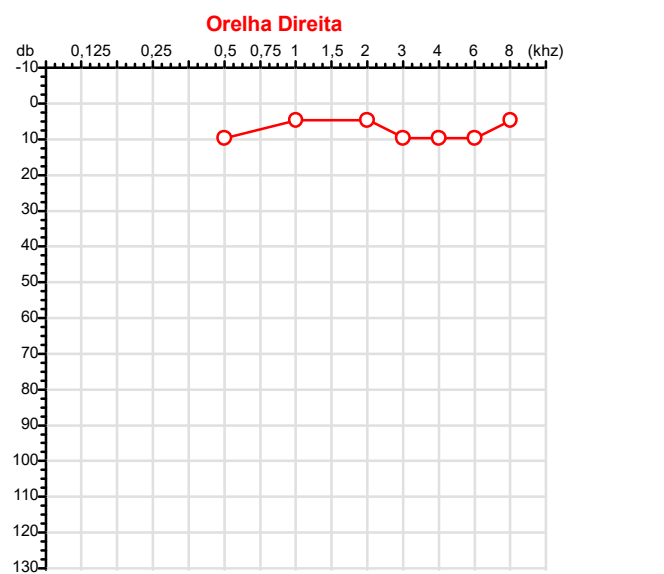

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	10	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	10	12

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :5A729E0E16679CAA8774C463924909E8
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Camila Steffen Ramos
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024

Nome	Camila Steffen Ramos		ID1	744575	Sexo	Feminino	Idade	25,1	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	20/04/2000	--	BMI (kg/m ²)	26,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	13:21	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,69	3,78	98	█ ◆ █
FEV1	L 3,23	3,28	99	█ ◆ █
FEV1/FVC%	% 87,5	87,1	100	█ ◆ █
FEV1/Vcmax%	% 87,5	87,1	100	█ ◆ █

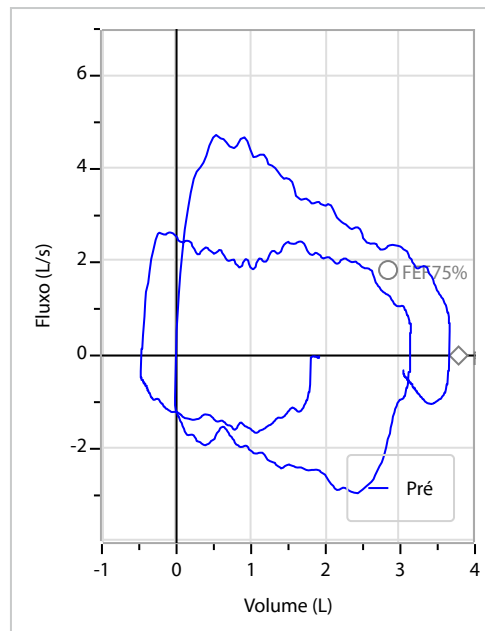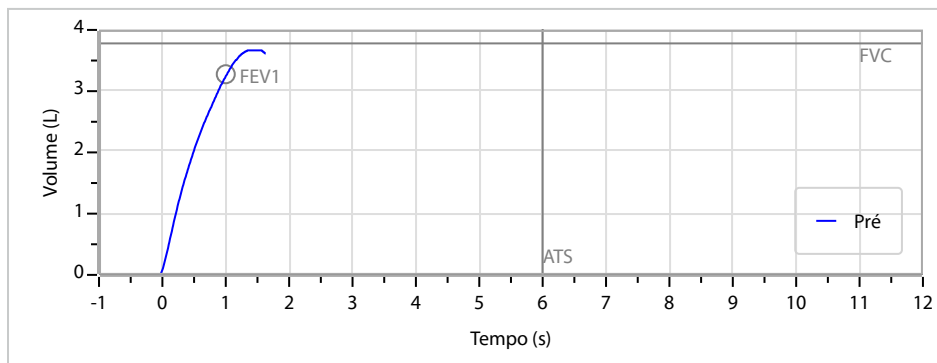

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 87,5% e um valor FVC de 3,69 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Dr. João Batista de Almeida
 Médico
 CRM-MT 15709



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 744575

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 77.591.402/0001-32 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER SOBRINHO N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA/PR CEP : 80.050-470

Funcionário

Nome : Camila Steffen Ramos Setor: ADMINISTRATIVO
CPF : 028.746.931-03 Cargo: ASSISTENTE DE ENGENHARIA
RG : / Nascimento: 20/04/2000

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
---	QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, CAL, POEIRA		ERGONÔMICO	LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS, POSTURAL
---	MECANICO/ACIDENTES	QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES
02.01.001	FISICO	RUÍDO			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
296	06/06/2025	ACUIDADE VISUAL	1057	06/06/2025	ESPIROMETRIA
281	06/06/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	06/06/2025	EXAME CLINICO

Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 6 de junho de 2025

Camila Steffen Ramos

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=744575>

