

Cod.: 544204	Paciente: Dyrlan Vinicius Rosa e Silva	Sexo: Masculino	Idade: 31 (A)
Atendido em: 11/08/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04449964195	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/08/2025 Liberado em: 11/08/2025 16:19

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,87	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	77,9	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.180/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	49,6%	3.065/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	49,6%	3.065/mm³	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,0%	62/mm³	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	49/mm³	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	40,5%	2.503/mm³	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0 0
Monócitos.....:	8,1%	501/mm³	2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	288.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente





Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

CPF :044.499.641-95	Paciente :Dyrlan Vinicius Rosa E Silva	RG :23402610/SSP MT
CNPJ :92.930.643/0001-52	Razão :ECOPLAN ENGENHARIA LTDA	
Nascimento :16/02/1994	Idade : 31 anos	
Motivo :Periódico	Setor :GHE 02 - LABORATORIO SUPERVISAO/MT	
Repouso :14h	Função :AUXILIAR DE LABORATORIO	
Data do Exame : 11/08/2025		

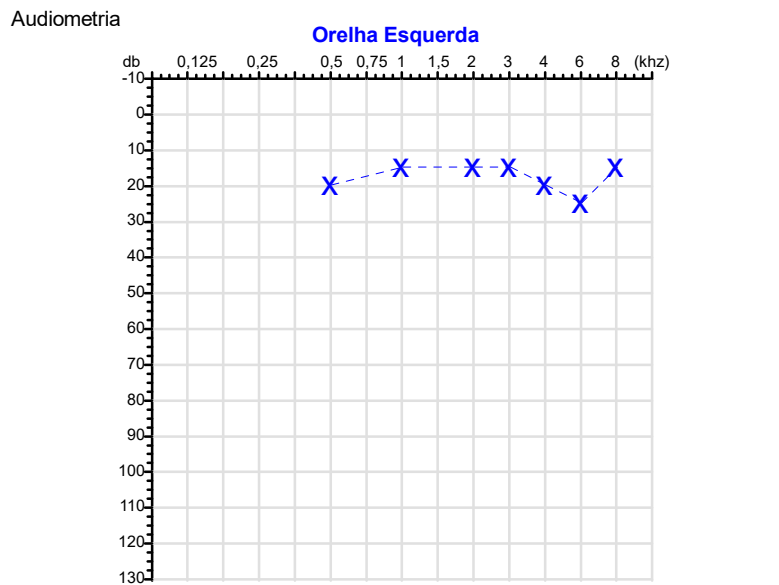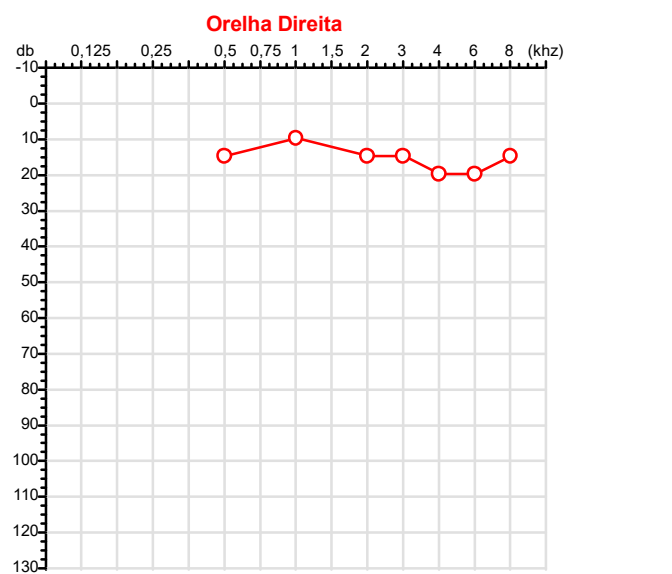

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	25	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	25	20

Laudo Clínico OD
 Audição normal

Laudo Clínico OE
 Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8
 Assinatura eletrônica :F56C4AAE34D22013B75CB572732EF43D
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dyrlan Vinicius Rosa E Silva
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2024



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 92930643000152 Fantasia : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ECOPLAN ENGENHARIA LTDA
Endereço : R FELICISSIMO DE AZEVEDO N.º 925 Complemento :
Cidade / UF : PORTO ALEGRE / RS CEP : 90540110

Funcionário

Nome : Dyrllan Vinicius Rosa E Silva Setor: GHE 02 - LABORATORIO SUPERVISAO/MT
CPF : 04449964195 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : 23402610 / SSP MT Nascimento: 16/02/1994

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :17BBE8743A6B7A7547AE1D5F5AE200F6
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25081113055447 Data:11/08/2025
Paciente:DYRLAN VINICIUS ROSA E SILVA
Nasc.:16/02/1994 RG :23402610-SSP MT CPF:04449964195
Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASPECTO DE SACRALIZAÇÃO DE L5 COM REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
MEGAPOFISE TRANSVERSA BILATERAL DE L5 ARTICULADA COM O SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=829885641703903126525041306553>

