


CPF :707.619.832-01	Paciente :Antonio Salomon Campos Salazar	RG :/
CNPJ :60.182.270/0001-92	Razão :FF CONSTRUCOES LTDA	
Nascimento :01/02/1971	Idade : 54 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINA	
Data do Exame : 14/08/2025		

Orelha Direita

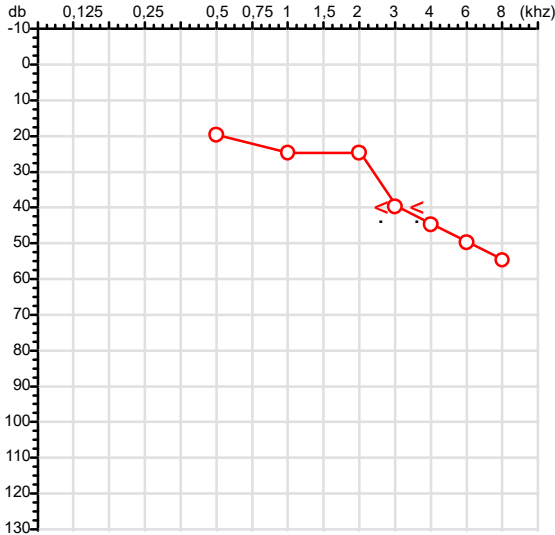

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	40	45	50	55

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	40	45	50	45


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

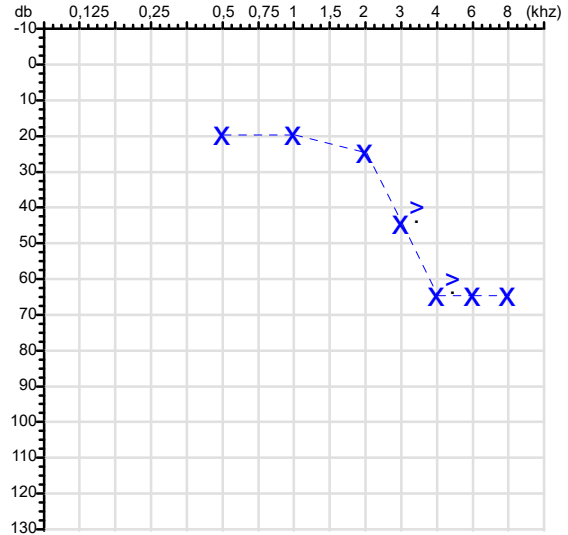

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	65	65	65

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	60	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	65	65	58

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8
Assinatura eletrônica :4A7D5502FC0E06E733441911808F9A2B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Salomon Campos Salazar
** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 60182270000192 Fantasia : FF CONSTRUÇOES
Razão Social : FF CONSTRUÇOES LTDA
Endereço : AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS N.º 146 Complemento : SALA 61 EDIF CARMINDO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070100 CONSTRUÇÃO ANEXO 1

Funcionário

Nome : Antonio Salomon Campos Salazar Setor: GERAL
CPF : 70761983201 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA
RG : / Nascimento: 01/02/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 14 de agosto de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :D54A786DC91B1AF59D63376A8C79DFBC
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>