



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 16929282000146 Fantasia : DAC DISTRIBUIDORA  
Razão Social : DAC DISTRIBUIDORA LTDA  
Endereço : RODOVIA BR 364 KM 18 N.º S/N Complemento : CHACARA NICOLA  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

### Funcionário

Nome : Flavio Neves da Silva Setor: COMERCIAL  
CPF : 02154301150 Cargo: PROMOTOR (A) DE VENDAS  
RG : / Nascimento: 18/07/1989

## Ficha de Acuidade Visual

### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

#### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

#### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de setembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :2B0925177BAE3E731AFD876CC7E904F0  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :021.543.011-50	Paciente :FLAVIO NEVES DA SILVA	RG :/
CNPJ : 16.929.282/0001-46	Razão :DAC DISTRIBUIDORA LTDA	
Nascimento :18/07/1989	Idade : 36 anos	
Motivo :Admissional	Setor :COMERCIAL	
Reposuo :14h	Função :PROMOTOR (A) DE VENDAS	
Data do Exame : 11/09/2025		

**Orelha Direita**

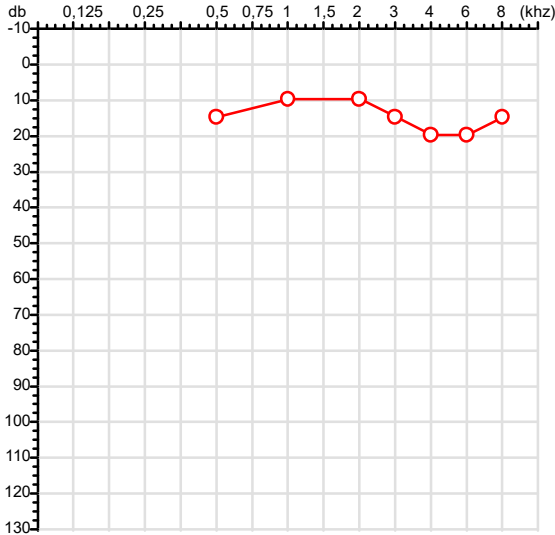

Audiometria

**Orelha Esquerda**

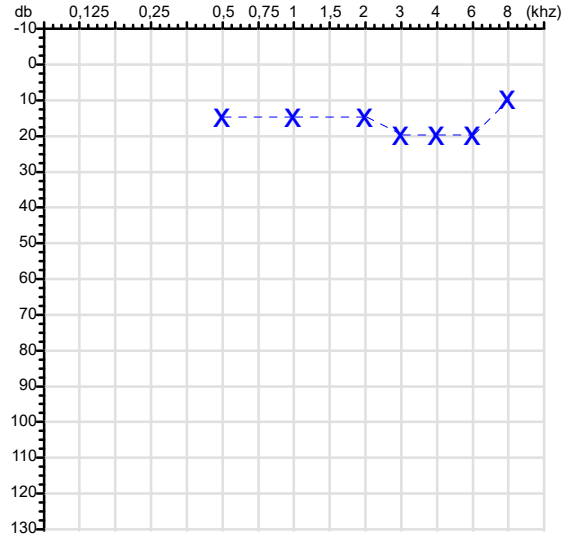

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	20	10

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	20	18

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	20	20

**Lauda Clínico OD**

Audição normal

**Lauda Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa/ 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8  
Assinatura eletrônica :121E76815CE577ABFAEC8396717133B8  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Flavio Neves da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:25091110524032

Data:11/09/2025

Paciente:Flavio Neves da Silva

Nasc.:18/07/1989 RG :-

CPF:02154301150

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 60BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,16S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,36S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +60° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr.ª Jamila L. Xavier*

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=535394302727037185034869037812>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - [IMAGGI@IMAGGI.COM.BR](mailto:IMAGGI@IMAGGI.COM.BR)

