

Cod.: 552284	Paciente: <b>Paulo Vitor de Miranda Souza</b>	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 01/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 73153222134	Convênio: Hismet

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/10/2025 Liberado em: 01/10/2025 13:34

### Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....:	<b>5,26</b>	4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup>
Hemoglobina em g/dL.....:	<b>15,5</b>	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	<b>43,3</b>	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	<b>82,3</b>	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	<b>29,5</b>	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	<b>35,8</b>	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	<b>12,9</b>	11,0 a 15,0%

### Leucograma

Leucócitos.....:	<b>6.130/mm<sup>3</sup></b>		3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>
Neutrófilos.....:	<b>62,3%</b>	<b>3.819/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Promielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Mielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Metamielocitos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Bastões.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	<b>62,3%</b>	<b>3.819/mm<sup>3</sup></b>	50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	<b>2,0%</b>	<b>123/mm<sup>3</sup></b>	2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	<b>1,0%</b>	<b>61/mm<sup>3</sup></b>	0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	<b>26,4%</b>	<b>1.618/mm<sup>3</sup></b>	25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	<b>0,0%</b>	<b>0/mm<sup>3</sup></b>	0 0
Monócitos.....:	<b>8,3%</b>	<b>509/mm<sup>3</sup></b>	2 a 10 400 a 1000

### Plaquetas

Plaquetas.....:	<b>262.000/mm<sup>3</sup></b>	150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup>
VPM.....:	<b>11,3/fl</b>	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	<b>0,300%</b>	0,10 a 0,50%
PDW.....:	<b>13,1</b>	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963


A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662

CPF :731.532.221-34	Paciente :Paulo Vitor de Miranda Souza	RG :15915590/SSP
CNPJ :62.278.444/0001-40	Razão :GLOBAL TINTAS LTDA	
Nascimento :31/12/1987	Idade : 37 anos	
Motivo :Admissional	Setor :GERAL	
Reposou :14h	Função :COLORISTA	
Data do Exame : 01/10/2025		

**Orelha Direita**

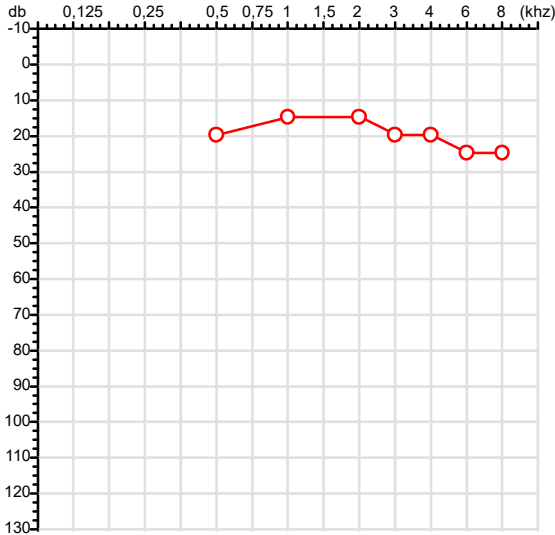

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	25

**Ossea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Audiometria**

**Orelha Esquerda**

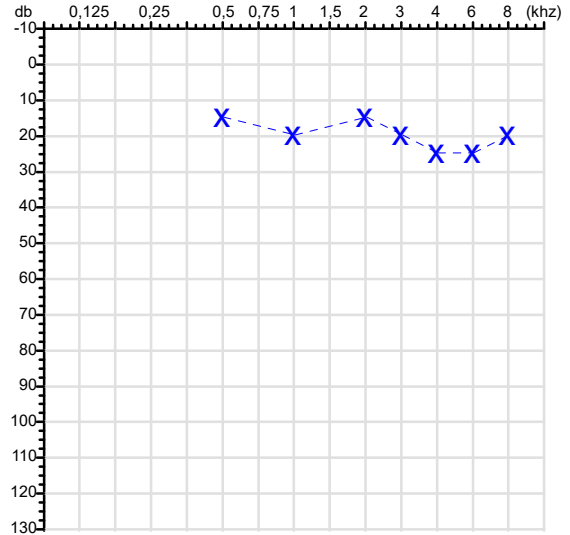

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	15	17	20	25	25	23

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8003CDC35F1A763C79ECE2670412D229  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Paulo Vitor de Miranda Souza*  
\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM  
Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 62278444000140 Fantasia : GLOBAL TINTAS E VERNIZES  
Razão Social : GLOBAL TINTAS LTDA  
Endereço : AV TENENTE PRAEIRO N.º 3509 Complemento : QUADRA10 LOTE 18  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78070300

### Funcionário

Nome : Paulo Vítor de Miranda Souza Setor: GERAL  
CPF : 73153222134 Cargo: COLORISTA  
RG : 15915590 / SSP Nascimento: 31/12/1987

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :719041E5873FD41EC3FA699BEEDF548E  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>