



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04352277000215 Fantasia : CARNES BOI BRANCO  
Razão Social : CARNES BOI BRANCO LTDA  
Endereço : R CUIABA N.º 500 Complemento :  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78110002

### Funcionário

Nome : Manoel Vieira Filho Setor: SALA DE MAQUINAS  
CPF : 34477640153 Cargo: OPERADOR SALA DE MAQUINA III  
RG : 438045 / MT Nascimento: 17/10/1964

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J5

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J5

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 28 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes  
Médica  
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :0395D5258EDE0AFF61F2BA0B2EEADC64  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :775757


CPF :344.776.401-53  
CNPJ :04.352.277/0002-15  
Nascimento :17/10/1964  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 28/10/2025

Paciente :Manoel Vieira Filho  
Razão :CARNES BOI BRANCO LTDA  
Idade : 61 anos  
Setor :SALA DE MAQUINAS  
Função :OPERADOR SALA DE MAQUINA III

RG :438045/MT

## Audiometria

### Orelha Direita

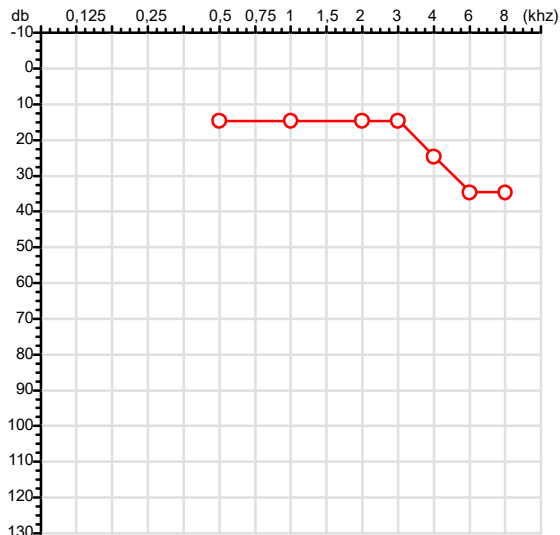

### Aérea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 15  | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 35 |

### Óssea

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais


| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 15  | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 25 |

### Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

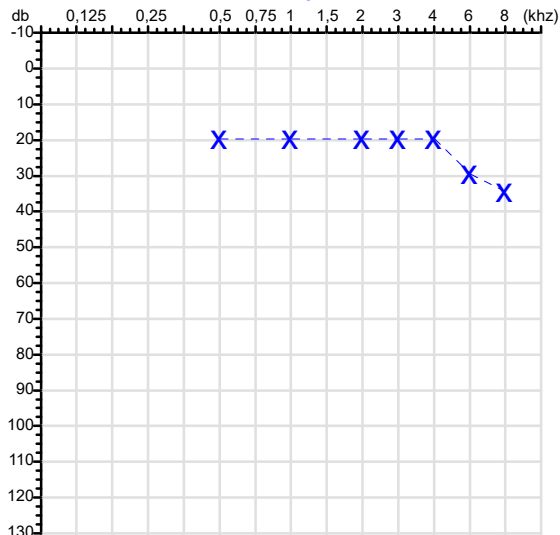

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 35 |

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 20  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 23 |

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes  
Médica  
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :3168E040BB298D5A80290E23E3D1EC93

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Manoel Vieira Filho

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>556728            | Paciente:<br><b>Manoel Vieira Filho</b>                    | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>61 (A)    |
| Atendido em:<br>28/10/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 34477640153 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/10/2025 Liberado em: 28/10/2025 15:53

### Eritrograma

Valores de Referência

|                                             |             |                             |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Hemácias em milhões/ mm <sup>3</sup> .....: | <b>4,65</b> | 4,30 a 5,70/mm <sup>3</sup> |
| Hemoglobina em g/dL.....:                   | <b>13,8</b> | 13,5 a 17,5g/dL             |
| Hematócrito em %.....:                      | <b>39,2</b> | 39,0 a 50,0%                |
| Vol. Glob. Média em fl.....:                | <b>84,3</b> | 80,0 a 95,0fl               |
| Hem. Glob. Média em pg.....:                | <b>29,7</b> | 26,0 a 34,0pg               |
| C.H. Glob. Média em g/dL.....:              | <b>35,2</b> | 31,0 a 36,0g/dL             |
| RDW.....:                                   | <b>13,0</b> | 11,0 a 15,0%                |

### Leucograma

|                           |                             |                                                 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Leucócitos.....:          | <b>9.700/mm<sup>3</sup></b> | 3.500 a 10.000/mm <sup>3</sup>                  |
| Neutrófilos.....:         | <b>78,7%</b>                | <b>7.634/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Blastos.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Promielocitos.....:       | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Mielocitos.....:          | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Metamielocitos.....:      | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Bastões.....:             | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 a 6 0 a 600           |
| Segmentados.....:         | <b>78,7%</b>                | <b>7.634/mm<sup>3</sup></b> 50 a 70 2000 a 7000 |
| Eosinófilos.....:         | <b>1,3%</b>                 | <b>126/mm<sup>3</sup></b> 2 a 4 80 a 600        |
| Basófilos.....:           | <b>0,2%</b>                 | <b>19/mm<sup>3</sup></b> 0 a 2 0 a 200          |
| Linfócitos típicos.....:  | <b>10,8%</b>                | <b>1.048/mm<sup>3</sup></b> 25 a 35 1000 a 3500 |
| Linfócitos atípicos.....: | <b>0,0%</b>                 | <b>0/mm<sup>3</sup></b> 0 0                     |
| Monócitos.....:           | <b>9,0%</b>                 | <b>873/mm<sup>3</sup></b> 2 a 10 400 a 1000     |

### Plaquetas

|                     |                               |                                   |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plaquetas.....:     | <b>266.000/mm<sup>3</sup></b> | 150.000 a 450.000/mm <sup>3</sup> |
| VPM.....:           | <b>10,1/fl</b>                | 6,7 a 10,0fl                      |
| Plaquetócrito.....: | <b>0,270%</b>                 | 0,10 a 0,50%                      |
| PDW.....:           | <b>10,4</b>                   | 15,0 a 17,9%                      |



Assinado Digitalmente

  
**Leticia Rodrigues Souza**  
Biomédica  
CRBM 25498

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.  
Telefone:65-99295 3662  
CNPJ: 08.555.542