



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 38424652000126 Fantasia : PROENCA E VEIGA ENGENHARIA E TERCEIRIZACAO
Razão Social : PROENCA TERCEIRIZACOES LTDA
Endereço : AVENIDA GOVERNADOR JOSE N.º 216 Complemento : SALA H
FRACELI
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78065345

Funcionário

Nome : Bruno Henrique de Amorim Arruda Gobbi Setor: ABATE
CPF : 11018683178 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 03/05/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 28 de outubro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assintatura : AB8305E4FA1B630C0DE297F858A61372
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :775802

CPF :110.186.831-78
CNPJ :38.424.652/0001-26
Nascimento :03/05/2006
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/10/2025

Paciente :Bruno Henrique de Amorim Arruda Gobbi
Razão :PROENCA TERCEIRIZACOES LTDA
Idade : 19 anos
Setor :ABATE
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

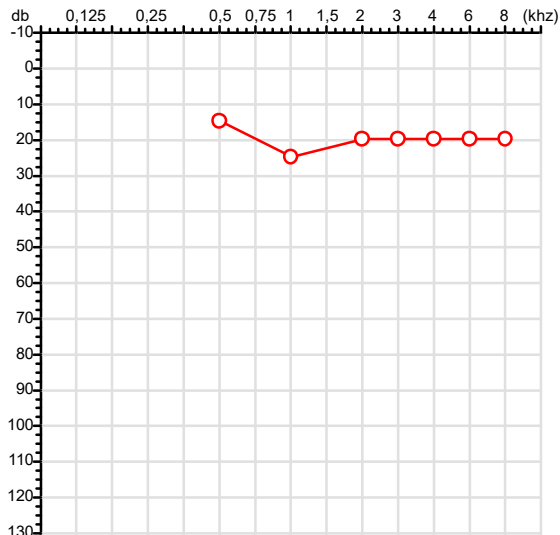

Aérea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	25	20	20	20	20	20

Óssea

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	25	20	20	20	20	20	20


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

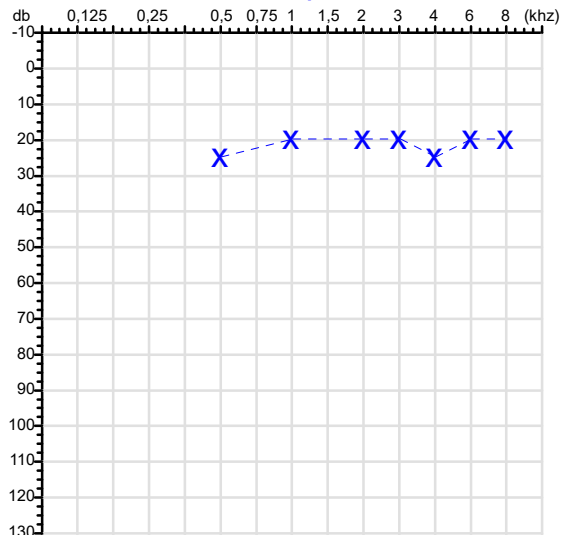

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	20	25	20	20

Khkz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khkz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :E16F9BDF552DFA7F9CC1AC3A83FFED36

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Bruno Henrique de Amorim Arruda Gobbi

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 556799	Paciente: Bruno Henrique de Amorim Arruda Gobbi	Sexo: Masculino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 28/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 11018683178	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 28/10/2025 Liberado em: 28/10/2025 17:15

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,38	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,9	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	8.050/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	61,9%	4.983/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	61,9%	4.983/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	137/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	56/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	30,2%	2.431/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,5%	443/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	268.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,9	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662