

Exame n.º :776047

CPF :069.448.591-81
CNPJ :10.264.632/0001-16
Nascimento :10/01/2001
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/10/2025

Paciente :Carlos Eduardo Pereira Oliveira
Razão :M K FARIAS DOS ANJOS
Idade : 24 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE MAQUINA

RG :/

Orelha Direita



Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

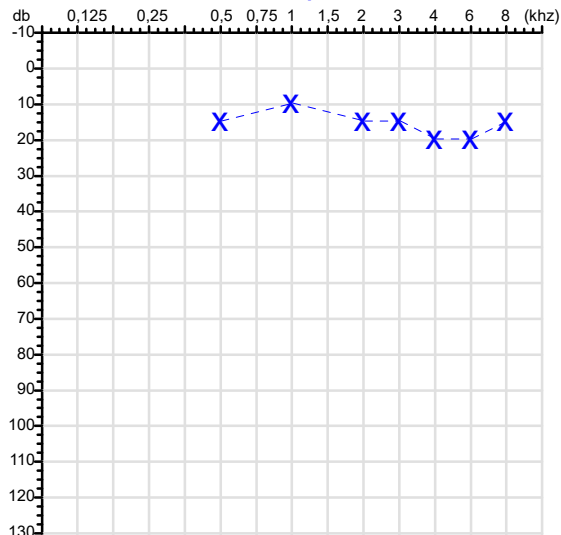

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :92BEA7ACC77B8F82FB6369E684F2D419

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Eduardo Pereira Oliveira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 776047
Primeiro Nome: CARLOS EDUARDO
Sobrenome: PEREIRA OLIVEIRA
Data: 29/10/2025

Data de nascimento: 10/01/2001
Sexo : Macho
Peso (kg): 80.0
Altura (cm): 178.0

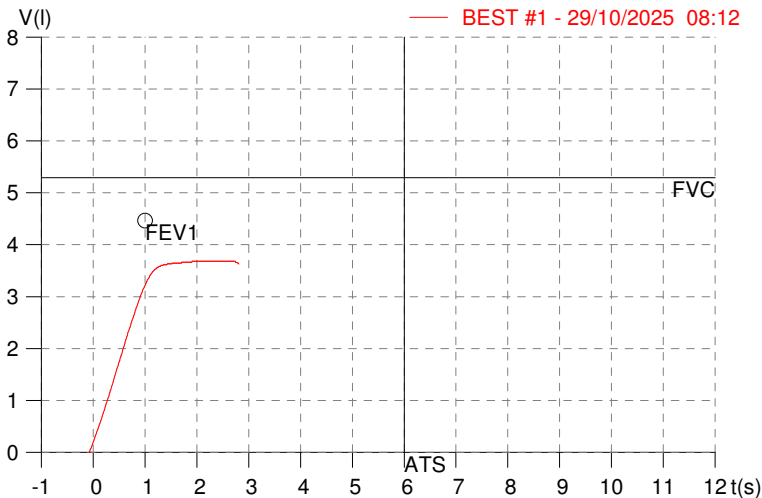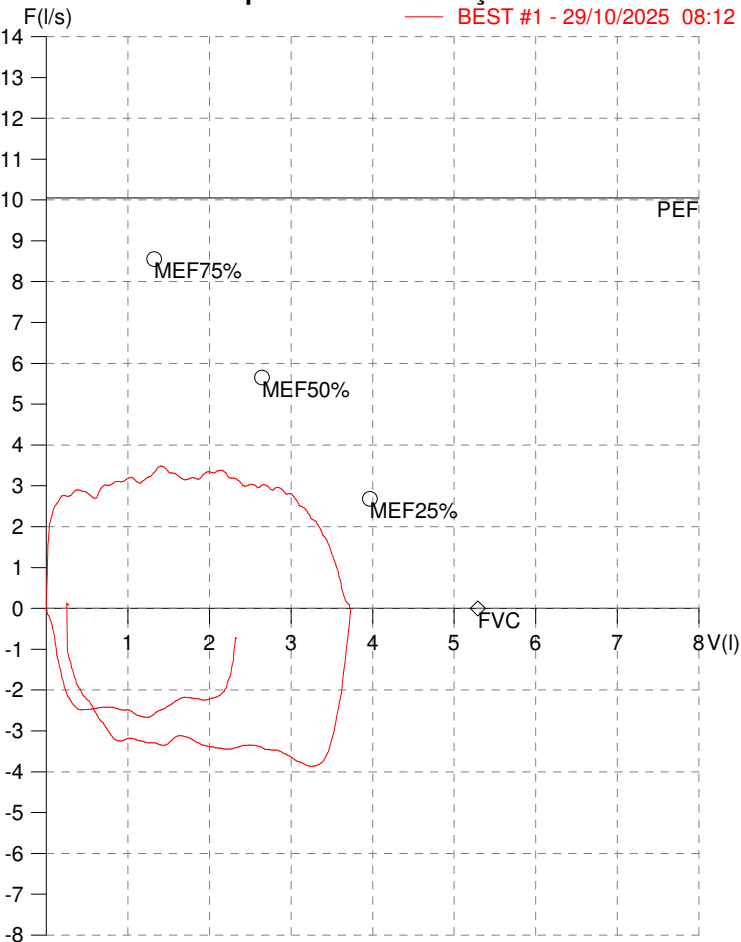

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.29	3.73	70.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.29	3.73	70.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.47	3.22	72.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.05	3.49	34.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.87	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.9	86.3	104.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.12	3.19	62.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.55	3.10	36.2
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.65	3.16	55.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.68	2.89	107.9
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	602.8	209.5	34.7

Diagnóstico:

Anormalidade restritiva MODERADA

Impresso 29/10/2025