


Exame n.º :776048

CPF :551.454.931-34
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :02/01/1973
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 29/10/2025

Paciente :Valdeci Nepomuceno Dos Santos
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 52 anos
Setor :ALVENARIA
Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

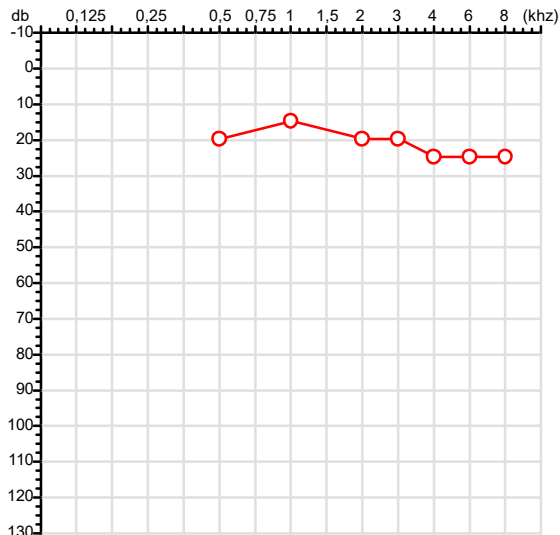

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

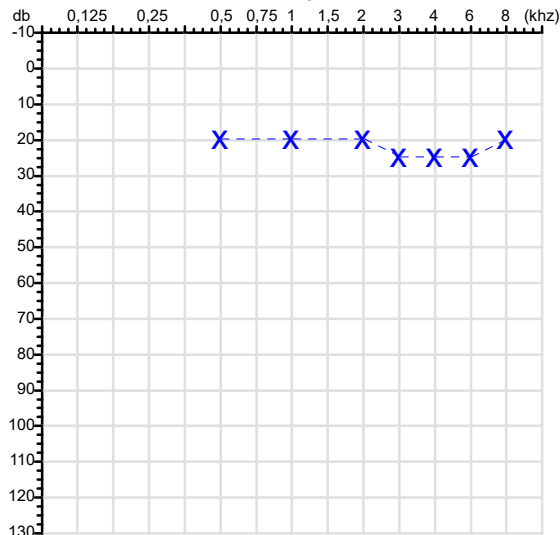

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FBB2E624FC56F3B6B509FBF431167127

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdeci Nepomuceno Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	VALDECI NEPOMUCENO DOS SANTOS		ID1	776048	Sexo	Masculino	Idade	52,8	Peso (kg)	123,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	02/01/1973	--	BMI (kg/m2)	43,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
07:58	GLI	SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L 3,13	3,93	80	
FEV1	L 2,56	3,16	81	
FEV1/FVC%	% 81,8	80,2	102	
FEV1/Vcmax%	% 81,8	80,2	102	

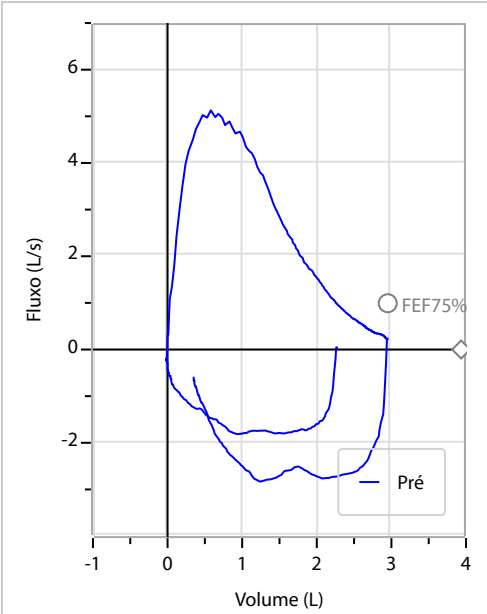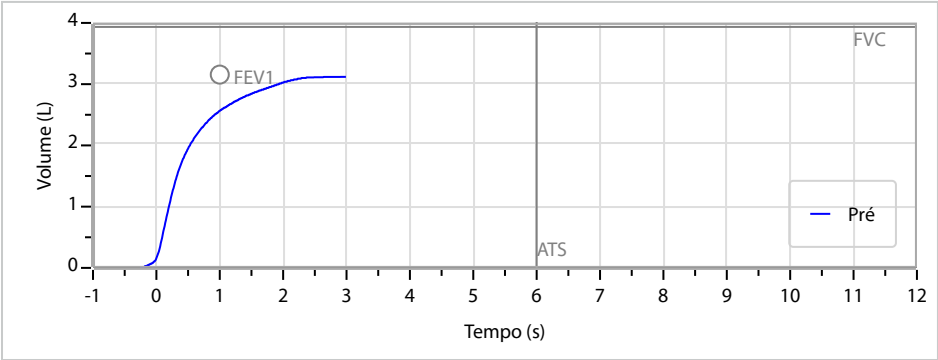

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 81,8% e um valor FVC de 3,13 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____