

Cod.: 557578	Paciente: Cristiane Almeida Rosa	Sexo: Feminino	Idade: 48 (A)
Atendido em: 31/10/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Sem Médico	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 81264615191	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 31/10/2025 Liberado em: 31/10/2025 14:25

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,07	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,0	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,9	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	27,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	33,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.530/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,8%	3.578/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	54,8%	3.578/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,5%	229/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,5%	98/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,9%	2.083/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,3%	542/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	315.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	8,9/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,28%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542


Exame n.º :776660

CPF :812.646.151-91
CNPJ :24.764.706/0001-98
Nascimento :01/10/1977
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
Repouso :14h
Data do Exame : 31/10/2025

Paciente :Cristiane Almeida Rosa
Razão :BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Idade : 48 anos
Setor :LABORATORIO VIA SECA
Função :AUXILIAR DE LABORATORIO

RG :11709235/SJ MT

Orelha Direita

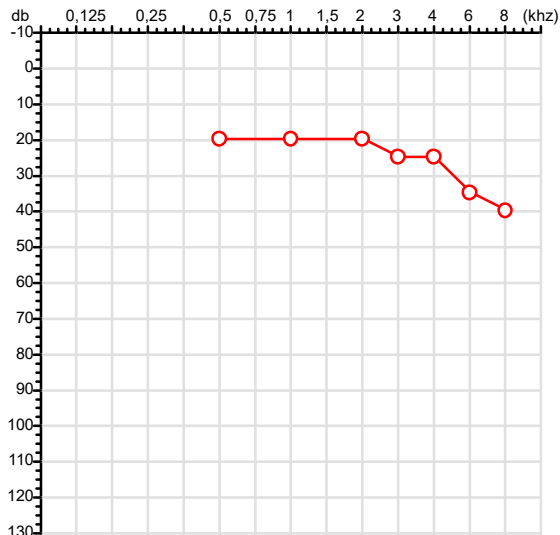

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	35	40

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	35	28


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

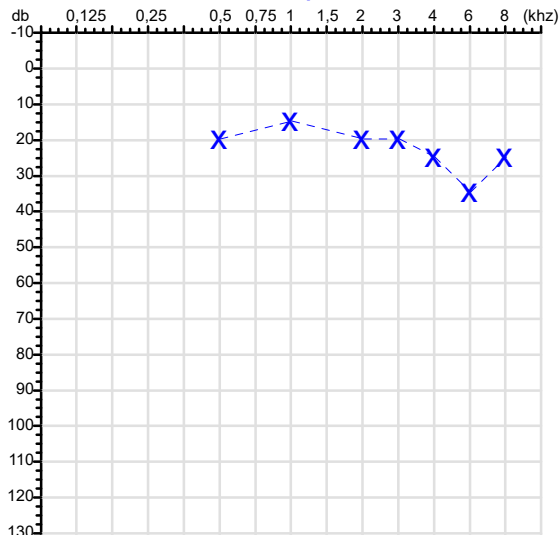

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	20	20	25	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	20	18	20	25	35	27

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6B6D5694837F3A0C5F8F1E492374A949

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristiane Almeida Rosa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 24764706000198 Fantasia : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO
Razão Social : BIOLOGICA COMERCIO E MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço : AV GENERAL MELLO N.º 137 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78015300

Funcionário

Nome : Cristiane Almeida Rosa Setor: LABORATORIO VIA SECA
CPF : 81264615191 Cargo: AUXILIAR DE LABORATORIO
RG : 11709235 / SJ MT Nascimento: 01/10/1977

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 31 de outubro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :2D858E2DE4E0E48B2B714B529EB68A61
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>