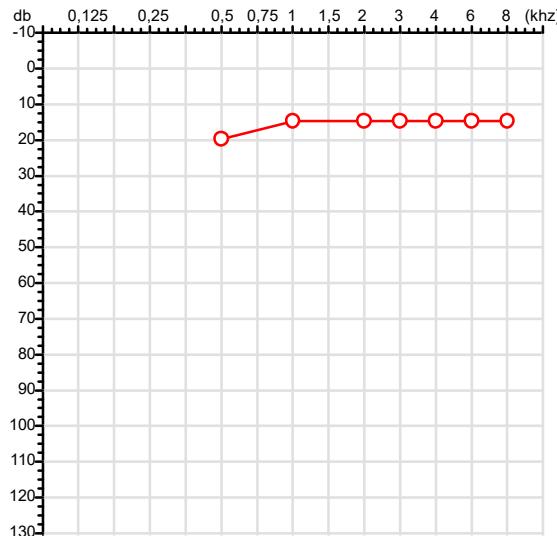
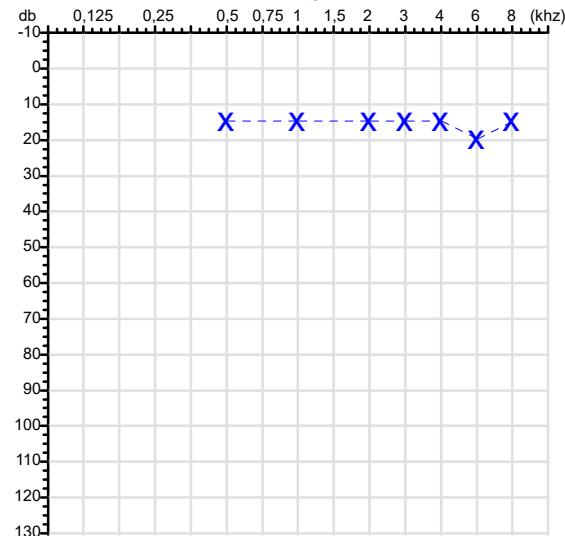


CPF :042.073.471-60  
 CNPJ :19.165.753/0001-85  
 Nascimento :26/02/1999  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 31/10/2025

Paciente :Elismar Wesley de Melo Baca  
 Razão :NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  
 Idade : 26 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :AUXILIAR DE MARCENEIRO

RG :/

**Orelha Direita****Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	15	15	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	15	15	15

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	20	17

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Isabelle C. F. G. de Pontes*  
 Médica  
 CRM-MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :A3C954810C2F76FF0507B52BADBBCD40  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Elismar Wesley de Melo Baca***\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025


**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 31/10/2025  
**Primeiro Nome:** ELISMAR WESLEY DE  
**Sobrenome:** MELO  
**Altura (cm):** 180.0  
**Peso (kg):** 86.0

**Data de nascimento:** 26/02/1999  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Não

**Capacidade Vital Forçada**

— BEST #1 - 31/10/2025 14:30

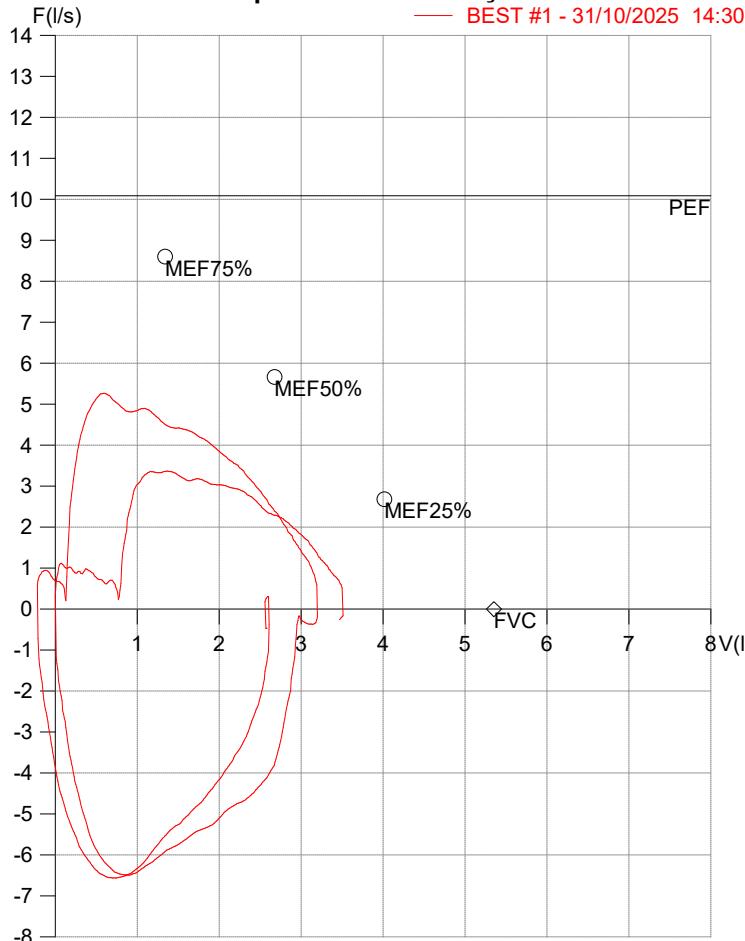

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.35	3.52	65.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.35	3.52	65.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.50	2.98	66.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.08	3.36	33.4
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.5	84.7	102.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.07	2.96	58.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.60	1.92	22.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.67	3.18	56.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.68	2.33	87.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	605.0	201.8	33.4

**Diagnóstico:**

Anormalidade moderado



www.ceico.com.br



**Nome:** ELISMAR WESLEY DE MELO BACA  
**Médico:** HISMET  
**Data:** 31/10/2025  
**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 26/02/1999  
**CRM:** 175069-MT  
**Protocolo:** 1002116  
**Senha:** 309450

### RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

#### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

**ID: Dentro de padrões de normalidades.**

rbe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raul Bernardo Paniagua Eljach".

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE Nº 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT  
1/1