


Exame n.º :776768

CPF :348.227.983-72
CNPJ :32.982.654/0001-54
Nascimento :31/12/1967
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/11/2025

Paciente :Jose Ribeiro Sobrinho
Razão :CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA
Idade : 57 anos
Setor :GERAL
Função :PEDREIRO/ AZULEJISTA

RG :/

Orelha Direita

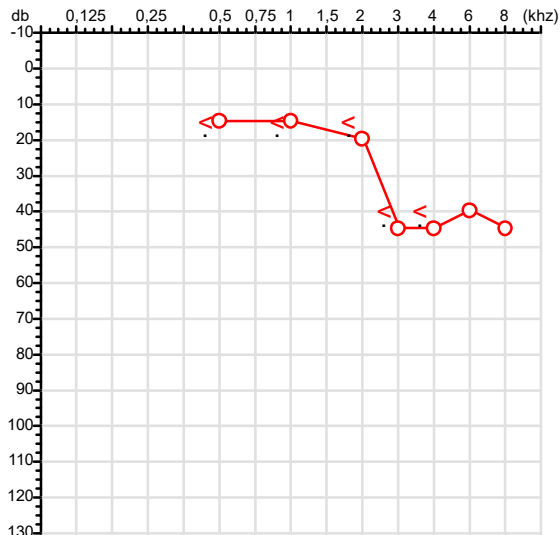

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	45	45	40	45

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	15	15	40	40	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	45	45	40	43


Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

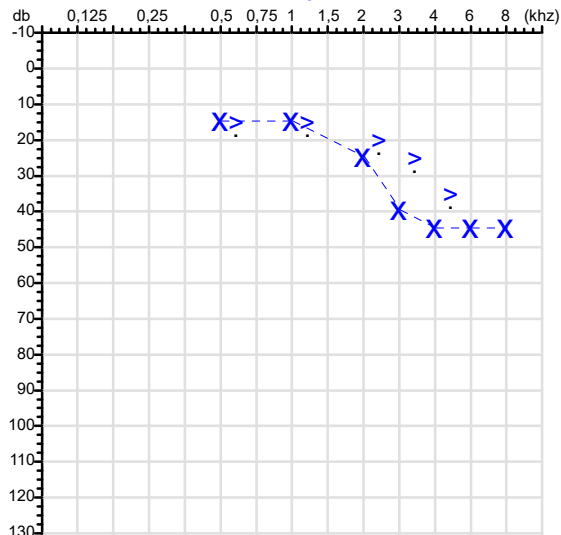

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	25	40	45	45	45

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	20	25	35	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	25	18	40	45	45	43

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :A157D17EE6963127B208EED41787517B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Ribeiro Sobrinho

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 03/11/2025
Primeiro Nome: jose ribeiro
Sobrenome: SOBRINHO
Altura (cm): 145.0
Peso (kg): 58.0

Data de nascimento: 31/12/1967
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

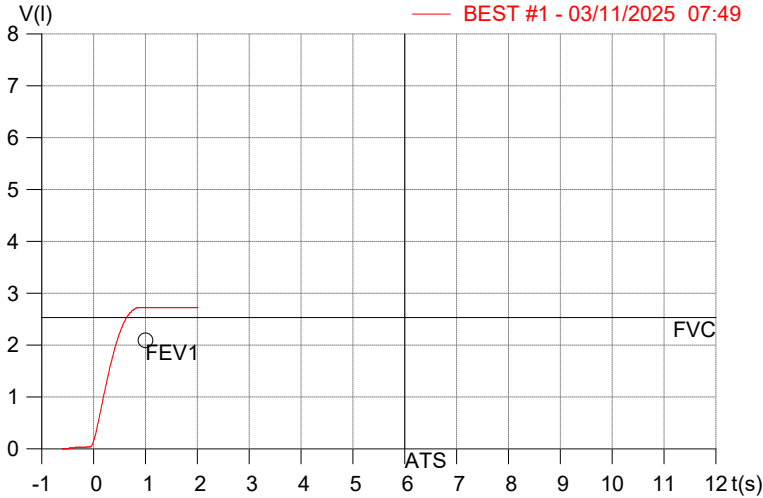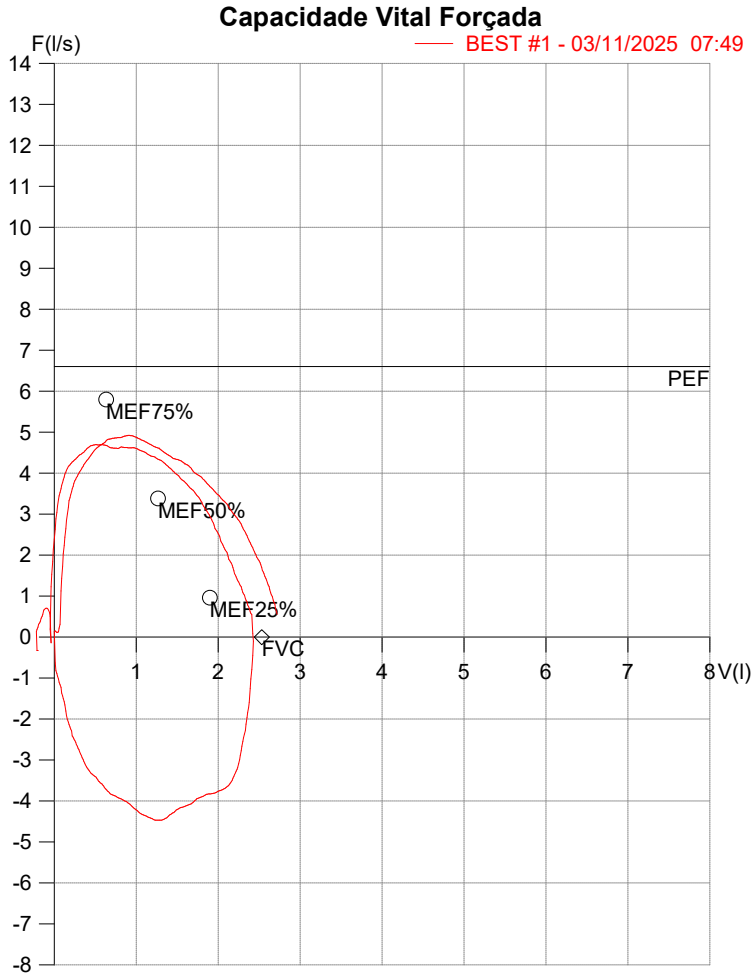

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	2.53	2.74	108.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	2.53	2.74	108.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	6.60	4.92	74.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.06	4.33	141.3
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	5.79	4.85	83.6
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	3.38	4.47	132.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	0.96	3.38	350.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	396.1	295.2	74.5

Diagnóstico:
Espirometria normal