



Cod.: 557656	Paciente: Geison Jean da Costa Alves	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 03/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 98626957149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/11/2025 Liberado em: 03/11/2025 10:58

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,88	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	40,4	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,6	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.970/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	67,2%	4.012/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	67,2%	4.012/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	131/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	30/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	25,1%	1.498/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,0%	299/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	276.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,4	15,0 a 17,9%

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 557656	Paciente: Geison Jean da Costa Alves	Sexo: Masculino	Idade: 43 (A)
Atendido em: 03/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 98626957149	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**110 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/11/2025 Liberado em: 03/11/2025 11:13

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 31386206000125 Fantasia : PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS
Razão Social : PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS LTDA
Endereço : AVENIDA LOS ANGELES N.º 269 Complemento :
Cidade / UF : SORRISO / MT CEP : 78894183

Funcionário

Nome : Geison Jean da Costa Alves Setor: GERAL
CPF : 98626957149 Cargo: TECNICO OPERACIONAL
RG : 11376171 / SEJUSP MT Nascimento: 06/09/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura : F0B95E5EAD530825A322C1E7C85EC205
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nome	GEISON JEAN DA COSTA ALVES		ID1	776819	Sexo	Masculino	Idade	43,1	Peso (kg)	68,00	Altura (cm)	168,0
Agrupamento	--	D.O.B.	06/09/1982	--	BMI (kg/m2)	24,1	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	08:32	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,41	4,16	82		
FEV1	L	3,39	3,39	100		
FEV1/FVC%	%	99,4	81,8	122		
FEV1/Vcmax%	%	99,4	81,8	122		

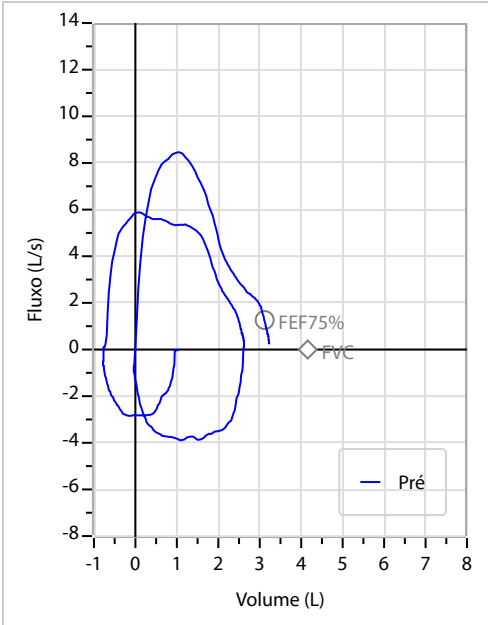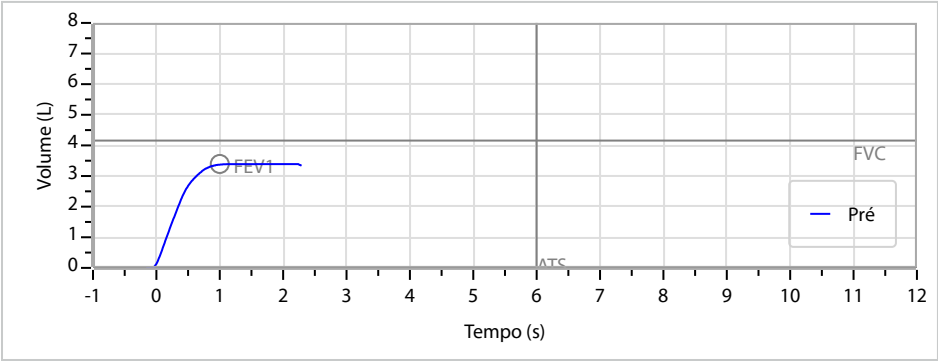

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 99,4% e um valor FVC de 3,41 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____


Exame n.º :776819

CPF :986.269.571-49
CNPJ :31.386.206/0001-25
Nascimento :06/09/1982
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 03/11/2025

Paciente :Geison Jean da Costa Alves
Razão :PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS LTDA
Idade : 43 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO OPERACIONAL

RG :11376171/SEJUSP MT

Orelha Direita

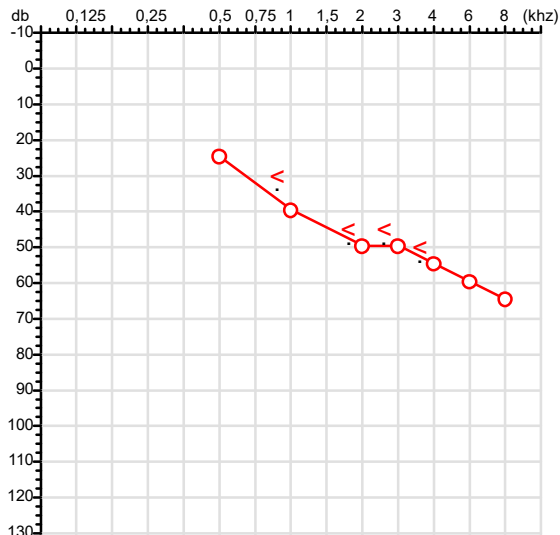

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	40	50	50	55	60	65

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	30	45	45	50	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	40	50	38	50	55	60	55


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

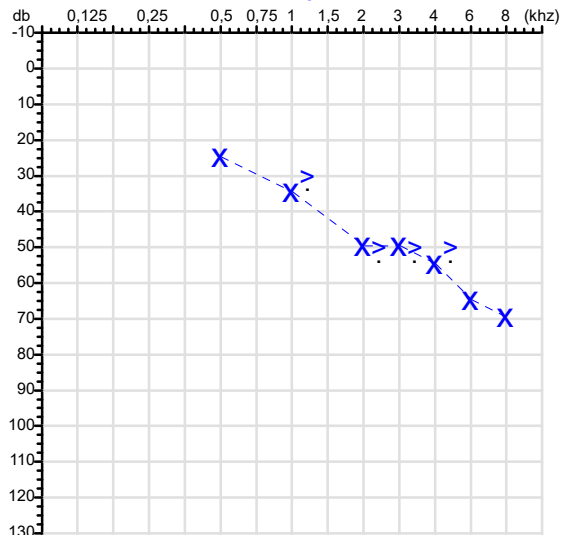

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	35	50	50	55	65	70

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	30	50	50	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	35	50	37	50	55	65	57

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :56F0814DA9881979F59699C2FABF1D83

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Geison Jean da Costa Alves

**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025