



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 17501077000490 Fantasia : CARRETAO AUTO PECAS
Razão Social : CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES N.º 0 Complemento : KM 19 BOX 23A AREA 05 BOX 25 AREA
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78152135⁰⁴

Funcionário

Nome : Adair Gabriel Setor: GERAL
CPF : 00147007003 Cargo: MOTOFRETISTA
RG : 13269089 / SESP MT Nascimento: 18/02/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/15	OD: /
OE: 20/15	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 3 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

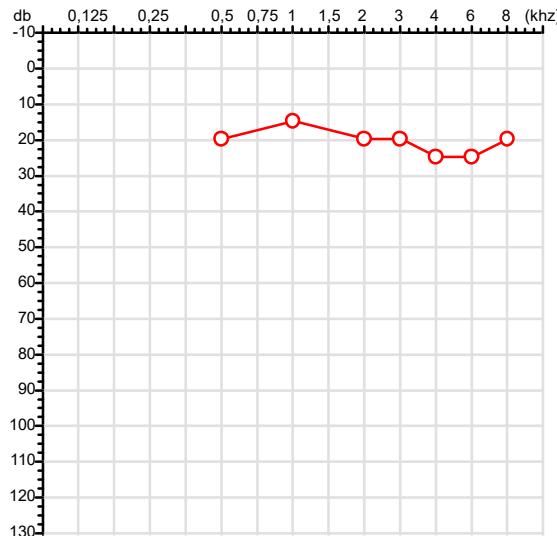
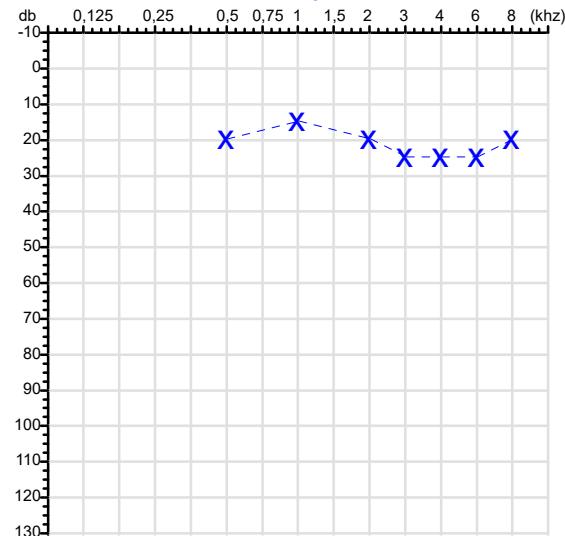
CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : A42F9D8A11F628B14E4C6B13C328C012
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :001.470.070-03
 CNPJ :17.501.077/0004-90
 Nascimento :18/02/1980
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 03/11/2025

Paciente :ADAIR GABRIEL
 Razão :CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA
 Idade : 45 anos
 Setor :GERAL
 Função :MOTOFRETISTA

RG :13269089/SESP MT

Orelha Direita**Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :4438EC7D51FA9B6D8438E22C3D5A114A
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Adair Gabriel

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25110309302448

Data : 03/11/2025

Paciente : ADAIR GABRIEL

Nasc.: 18/02/1980 RG : 13269089-SESP MT

CPF: 00147007003

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 57BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

2054870152652691779878

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=88868377>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Cod.: 557685	Paciente: Adair Gabriel	Sexo: Masculino	Idade: 45 (A)
Atendido em: 03/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00147007003	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**109 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 03/11/2025 Liberado em: 03/11/2025 11:17

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612