



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 29427489000164 Fantasia : CERVEJARIA XARAES
Razão Social : R AUGUSTO RODRIGUES E RODRIGUES LTDA
Endereço : ROD ANTONIO CLARISMUNDO N.º 02 Complemento : QUADRA01 LOTE 02 KM 63
Cidade / UF : CHAPADA DOS GUIMARÃES / MT CEP : 78195000

Funcionário

Nome : Angelo Sampaio Setor: PRODUCAO
CPF : 03978571102 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 05/09/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 3 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :AD0F8334DF2C488187E7CE16EC86E56B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :776924


CPF :039.785.711-02
CNPJ :29.427.489/0001-64
Nascimento :05/09/2004
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 03/11/2025

Paciente :ANGELO SAMPAIO
Razão :R AUGUSTO RODRIGUES E RODRIGUES LTDA
Idade : 21 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

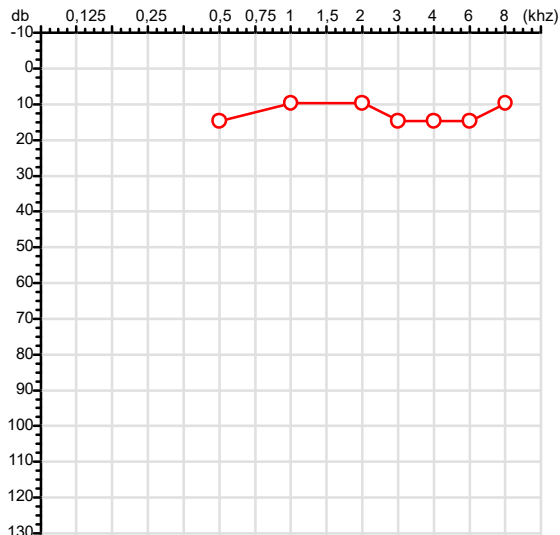

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

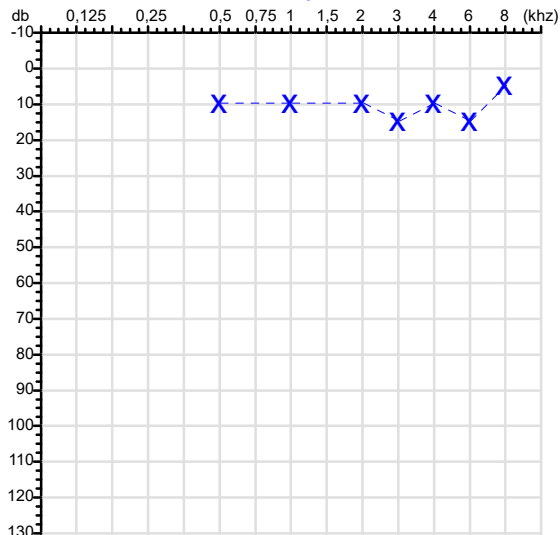

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :105298117109777FB5B8273C18DBF859

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Angelo Sampaio

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 557715	Paciente: Angelo Sampaio	Sexo: Masculino	Idade: 21 (A)
Atendido em: 03/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03978571102	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 03/11/2025 Liberado em: 03/11/2025 13:30

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,85	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	88,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.040/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,0%	3.564/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	59,0%	3.564/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	103/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	60/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	28,0%	1.691/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	10,3%	622/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	291.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,1/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	9,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662