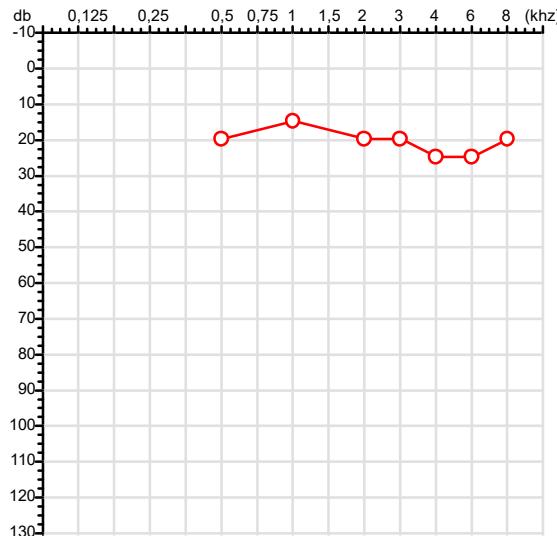
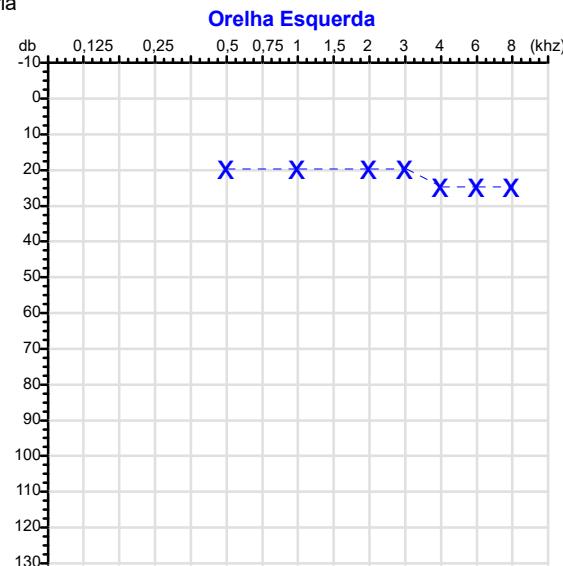


CPF : 545.362.001-34
 CNPJ : 11.595.396/0001-83
 Nascimento : 04/04/1974
 Motivo : Admisional
 Repouso : 14h
 Data do Exame : 04/11/2025

Paciente : Laurindo da Costa Barbosa
 Razão : JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
 Idade : 51 anos
 Setor : GESTAO DE OBRAS
 Função : MESTRE DE OBRAS

RG : /

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

Óssea

| Khz | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| Khz | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica : 3482E58E3DDA9428D2568EA32788D9C2
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Laurindo da Costa Barbosa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro : AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição : 12/08/2025

| | |
|----------------|------------|
| Data da Visita | 04/11/2025 |
| Impresso em | 04/11/2025 |
| | |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| Nome | ID1 | Sexo | Idade | Peso (kg) | Altura (cm) |
| LAURINDO DA COSTA BARBOSA | 777158 | Masculino | 51,5 | 94,00 | 178,0 |
| Agrupamento | D.O.B. | BMI (kg/m ²) | Fumante | Anos de Tabag... | Cig/Dia |
| -- | 04/04/1974 | 29,7 | Não | -- | -- |
| Técnico | Médico | Classe 2 | | Etnia | |
| -- | | -- | | Outros/Não Especificado | |

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,2% e um valor FVC de 3,72 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura:

