



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 52914302000179 Fantasia : VEST B2B

Razão Social : MS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço : R BARAO DE MELGACO N.º 217

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78025300

Funcionário

Nome : Luis Francisco da Silva Campos

Setor: CORTE

CPF : 01910358150

Cargo: CORTADOR NIVEL 5

RG : /

Nascimento: 22/04/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 4 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :9CA9140CEE4401912AB50B37E6AD3657
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :019.103.581-50
 CNPJ :52.914.302/0001-79
 Nascimento :22/04/1987
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 04/11/2025

Paciente :Luis Francisco da Silva Campos
 Razão :MS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Idade : 38 anos
 Setor :CORTE
 Função :CORTADOR NIVEL 5

RG :/

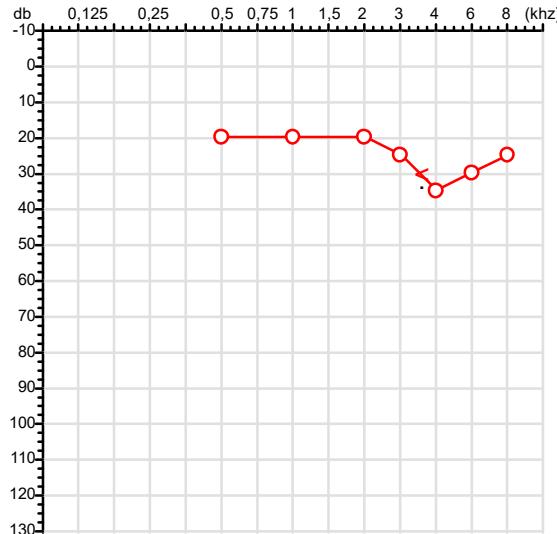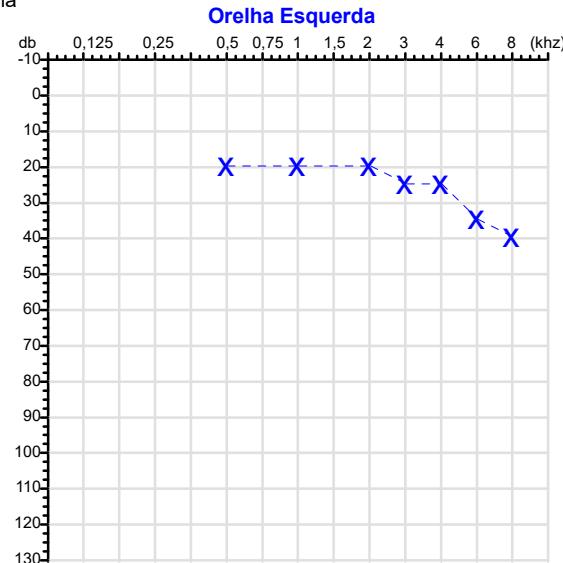Orelha Direita**Audiometria****Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	35	30	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	35	30	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :29980A282ACAF1960ED76078D58978C6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Luis Francisco da Silva Campos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 777161
Primeiro Nome: LUIS FRANCISCO
Sobrenome: DA SILVA CAMPOS
Data: 04/11/2025

Data de nascimento: 22/04/1987
Sexo : Macho
Peso (kg): 73.0
Altura (cm): 176.0

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 04/11/2025 08:24

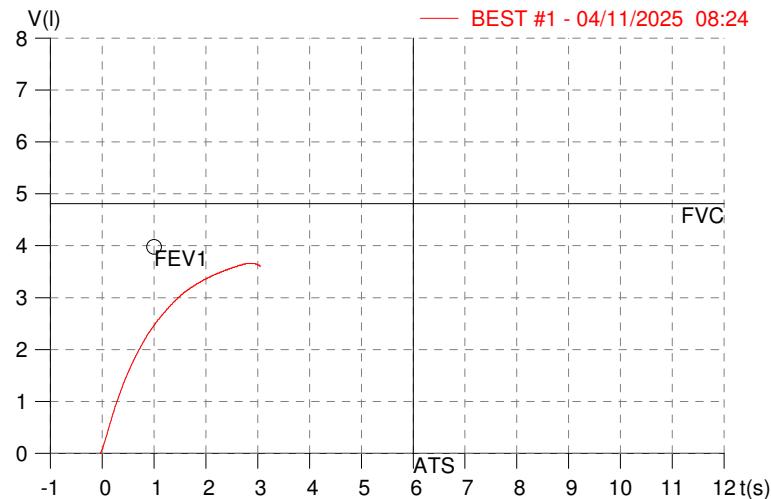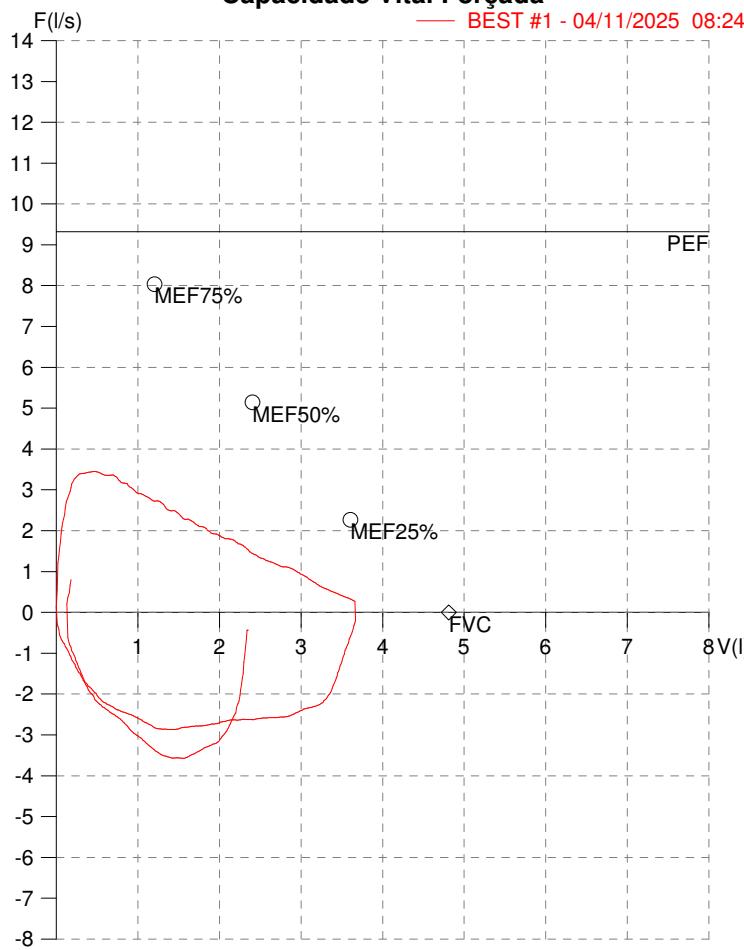

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.81	3.68	76.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.81	3.68	76.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.98	2.45	61.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.32	3.45	37.0
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.87	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	80.4	66.7	83.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.48	1.89	42.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.04	3.05	37.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.14	2.05	39.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.27	1.13	50.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.8	
LungAge	years	Idade Pulmonar		83	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	559.3	207.1	37.0

Diagnóstico:

Anormalidade MODERADA

Impresso 04/11/2025