



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01830189000102 Fantasia : RODA MOTRIZ - MAQUINAS E MATERIAL RODANTE
Razão Social : RODA MOTRIZ RECUPERACAO DE MAQUINAS E MATERIAL RODANTE LTDA
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6656 Complemento : BARRACAO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080545

Funcionário

Nome : Antonio da Silva Souza Setor: GERAL
CPF : 01166092143 Cargo: AUXILIAR OPERADOR DE ARCO SUBMERSO
RG : 1729848-2 / SESP/MT Nascimento: 13/06/1986

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :401CFCC59EC70C20540F58074596765E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :777207


CPF :011.660.921-43
CNPJ :01.830.189/0001-02
Nascimento :13/06/1986
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/11/2025

Paciente :Antonio da Silva Souza
Razão :RODA MOTRIZ RECUPERACAO DE MAQUINAS E MATERIAL RODANTE LTDA
Idade : 39 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR OPERADOR DE ARCO SUBMERSO

RG :1729848-2/SESP/MT

Audiometria

Orelha Direita

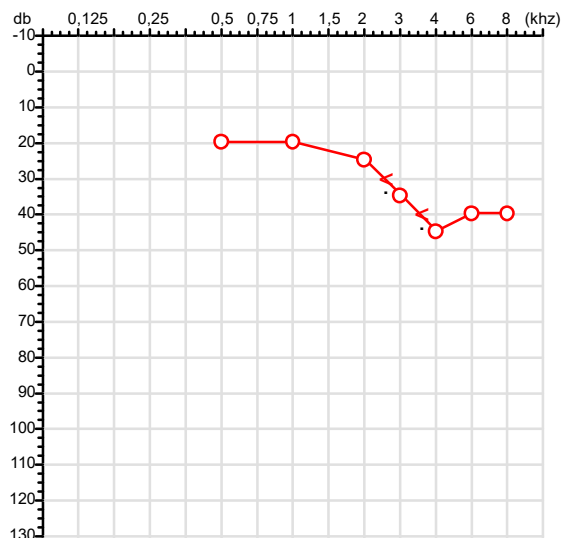

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	35	45	40	40

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	35	45	40	40

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

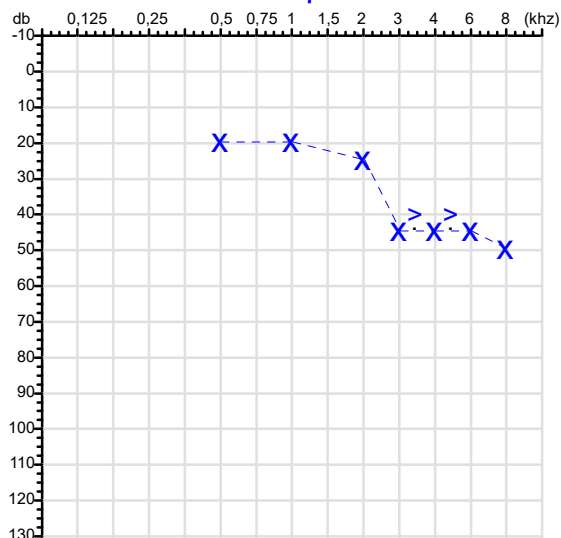

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	45	45	45	50

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	40	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	45	45	45	45

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :A36A708C8657CCC23C89E926B237E1F9

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio da Silva Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 557899	Paciente: Antonio da Silva Souza	Sexo: Masculino	Idade: 39 (A)
Atendido em: 04/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 01166092143	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/11/2025 Liberado em: 04/11/2025 13:51

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,04	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,9	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	79,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.370/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	73,8%	4.701/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	73,8%	4.701/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,6%	38/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	51/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	18,5%	1.178/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,3%	401/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	281.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.543