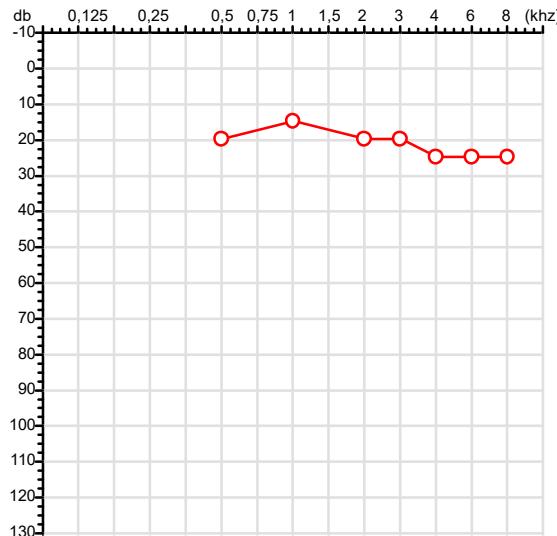
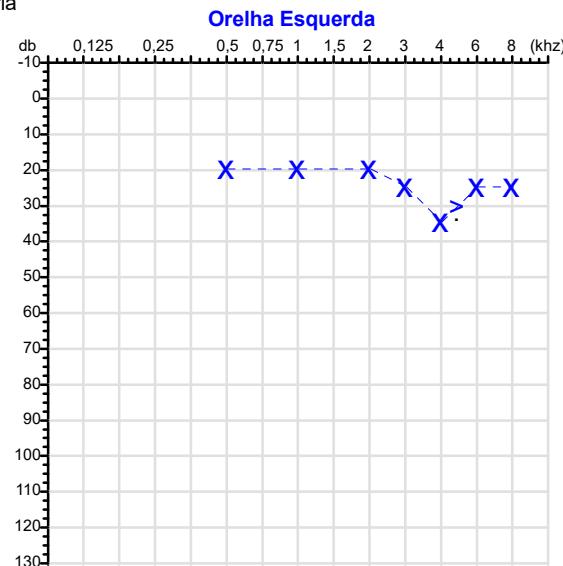


Exame n.º :777567

CPF :920.874.501-53  
 CNPJ :11.595.396/0001-83  
 Nascimento :05/08/1977  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 05/11/2025

Paciente :ALEDIL BONDESPACHO DE GUSMAO  
 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP  
 Idade : 48 anos  
 Setor :GESTAO DE OBRAS  
 Função :MESTRE DE OBRAS

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :A644862C346F27B55A76676516411CEB

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

  
**Aledil Bondepachao de Gusmao**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Data da Visita	05/11/2025
Impresso em	05/11/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
Aledil Bondespacho de Gusmao		777567	Masculino	48,2	79,00	171,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	05/08/1977	--	27,0	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--	--	--	--	--		

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

13:12

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>3,01</b>	4,22	71
FEV1	L	<b>2,94</b>	3,40	86
FEV1/FVC%	%	<b>97,8</b>	80,7	121
FEV1/Vcmax%	%	<b>97,8</b>	80,7	121

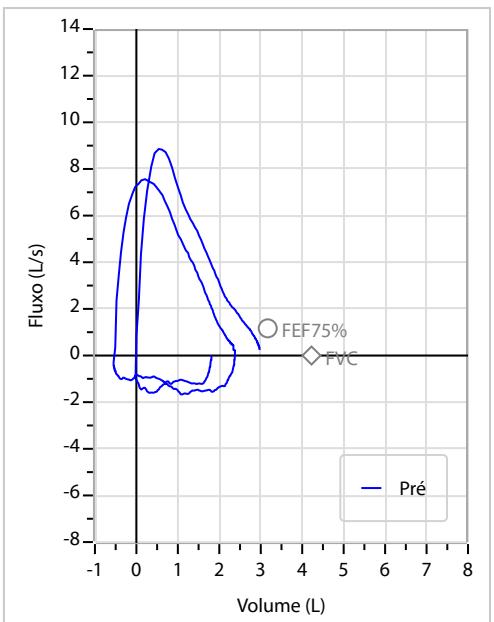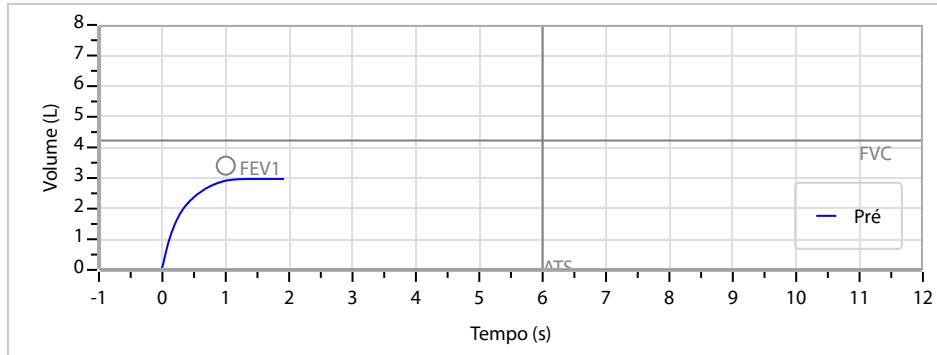

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,01 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_