



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 61585865288660 Fantasia : RAIA DROGASIL S/A
Razão Social : RAIA DROGASIL S/A
Endereço : AV PAULISTA N.º 453 Complemento : ANDAR 15
Cidade / UF : SÃO PAULO / SP CEP : 01311000

Funcionário

Nome : Flavio Manoel Santos da Silva Setor: GERAL
CPF : 69442193104 Cargo: MOTORISTA DE VIAGEM
RG : 12798100 / SSPMT Nascimento: 06/05/1981

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 7 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :CF9A6F7166283230E47BE522956EB8E0
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Protocolo:25110710330046

Data:07/11/2025

Paciente:FLAVIO MANOEL SANTOS DA SILVA

Nasc.:06/05/1981 RG :12798100-SSPMT

CPF:69442193104

Exame :ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 82BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = -10° (NORMAL = 0 A 90° , ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A $+110^{\circ}$).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER
Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier
3012951032696016981285

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=249829653912951032696016981285>

CRM-MT 6422

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Exame n.º :777989


CPF :694.421.931-04
CNPJ :14.574.632/0001-73
Nascimento :06/05/1981
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 07/11/2025

Paciente :FLAVIO MANOEL SANTOS DA SILVA
Razão :RAIA DROGASIL S/A
Idade : 44 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA DE VIAGEM

RG :12798100/SSPMT

Audiometria

Orelha Direita

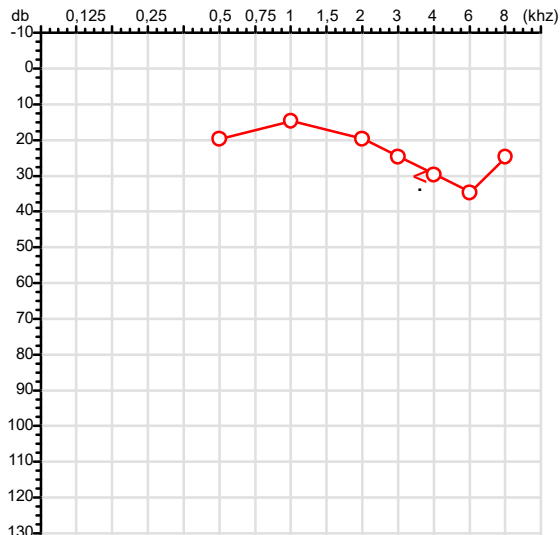

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	25	30	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	25	30	35	30

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

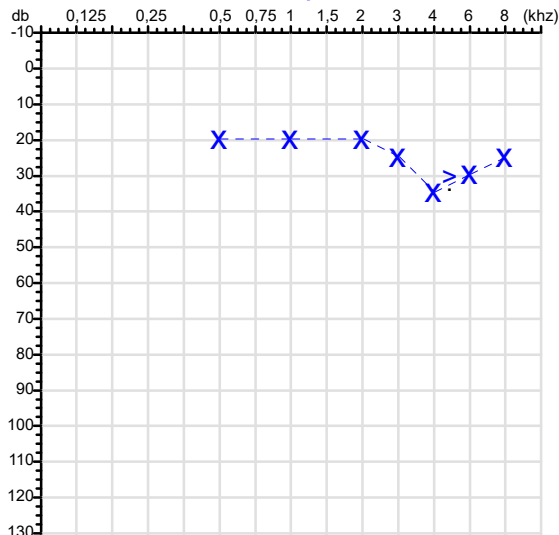

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	35	30	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	35	30	30

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :D1B96499C6CA0778AC6FC7A3EFF2BF7E

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Flavio Manoel Santos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 558551	Paciente: Flavio Manoel Santos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 07/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69442193104	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM

150 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 07/11/2025 Liberado em: 07/11/2025 15:43

Resultado repetido e confirmado.

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 558551	Paciente: Flavio Manoel Santos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 44 (A)
Atendido em: 07/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 69442193104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 07/11/2025 Liberado em: 07/11/2025 13:48

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,32	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,3	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.540/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	54,6%	4.117/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	54,6%	4.117/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,7%	128/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,8%	60/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	34,5%	2.601/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,4%	633/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	272.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,4/fl	6,7 a 10,0fL
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662