



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Luiza de Oliveira Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 02681203155 Cargo: CONCRETISTA
RG : / Nascimento: 26/11/1987

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :EB15E9FB4414BA83A0C158693AF02FCF
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :778534

CPF :026.812.031-55
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :26/11/1987
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/11/2025

Paciente :Luiza de Oliveira
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 37 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :CONCRETISTA

RG :/

Orelha Direita

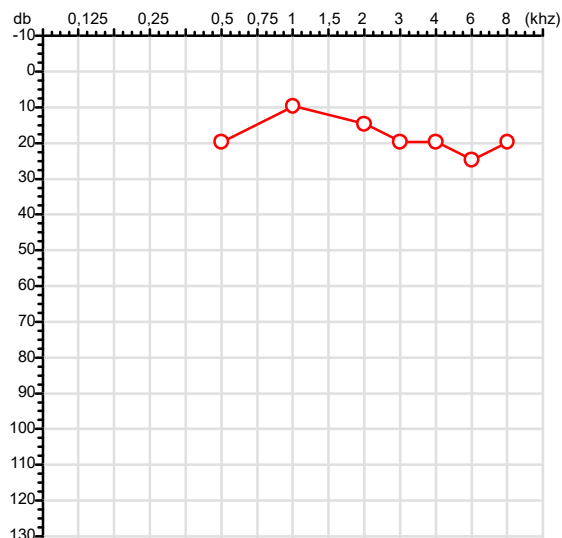

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

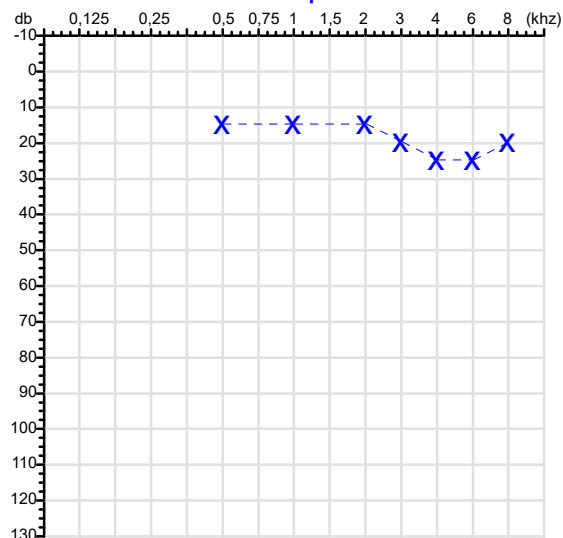

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :ACCE73FE69575595194E68A402925F55

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luiza de Oliveira

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 559030	Paciente: Luiza de Oliveira	Sexo: Feminino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02681203155	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 15:48

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,80	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,8	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,6	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,5	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,0	11,0 a 15,0%

Leucograma


Leucócitos.....:	8.160/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	70,5%	5.753/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	70,5%	5.753/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	147/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	49/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	21,3%	1.738/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	5,8%	473/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	322.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,7/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,35%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,5	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542