



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Kamilly Biatrys Gomes de Almeida Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 06228772163 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 16/01/2003

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :DE17F629252EA688865A999B5A19A76F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :778538


CPF :062.287.721-63
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :16/01/2003
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/11/2025

Paciente :Kamilly Biatrys Gomes de Almeida
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 22 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

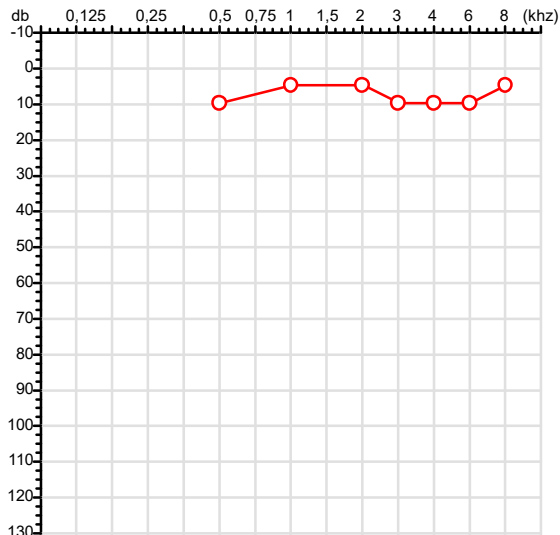

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

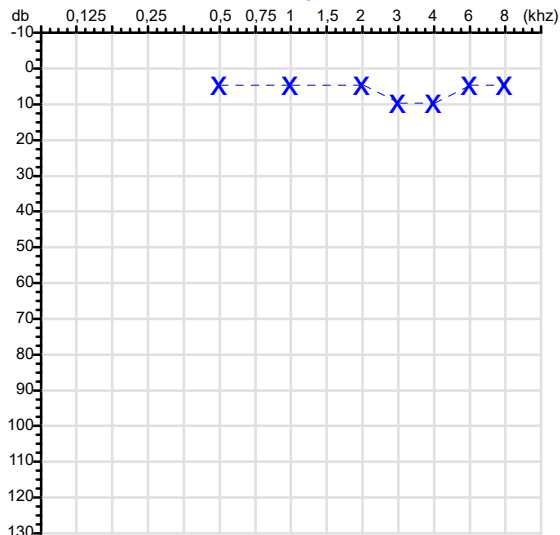

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	10	5	5

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	10	5	8

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :9E53218F3FDCCF300F25F738439F125A

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Kamilly Biatrys Gomes de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 559038	Paciente: Kamilly Biatrys Gomes de Almeida	Sexo: Feminino	Idade: 22 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 06228772163	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 15:02

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,14	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,6	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	37,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,6	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,4	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	8.710/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,3%	5.165/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	59,3%	5.165/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,3%	113/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	78/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	32,1%	2.796/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	6,4%	557/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	261.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,29%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	13,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662