



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Aline Pereira de Souza Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 08444515175 Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO
RG : / Nascimento: 18/06/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 11 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :FB5D8BF85E8DD3327FAC99DA6F93460B
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :778540


CPF :084.445.151-75
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :18/06/2006
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 11/11/2025

Paciente :ALINE PEREIRA DE SOUZA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 19 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

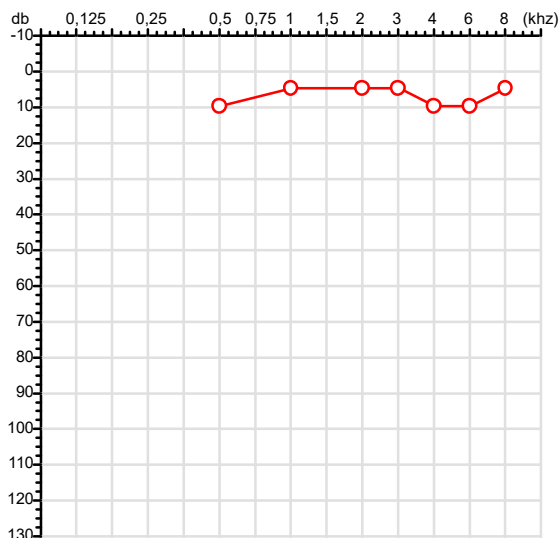

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	5	10	10	5

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

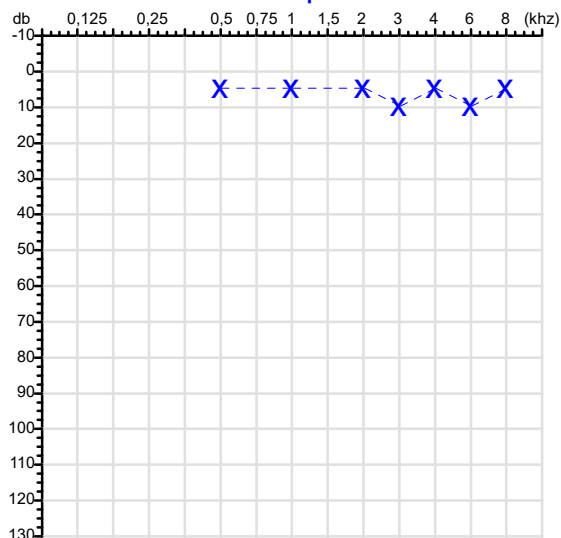

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	5	10	5

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	5	10	8

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :C0ACBC3122B7B70E21B698DCC13E80C0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Aline Pereira de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 559040	Paciente: Aline Pereira de Souza	Sexo: Feminino	Idade: 19 (A)
Atendido em: 11/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08444515175	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 11/11/2025 Liberado em: 11/11/2025 16:51

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,11	3,9 a 5,0/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	12,7	11,5 a 15,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,1	35,0 a 45,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,8	80,0 a 96,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

			Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.270/mm³		3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	48,9%	2.088/mm³	50 a 70
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6
Segmentados.....:	48,9%	2.088/mm³	50 a 70
Eosinófilos.....:	1,2%	51/mm³	2 a 4
Basófilos.....:	0,5%	21/mm³	0 a 2
Linfócitos típicos.....:	39,8%	1.699/mm³	25 a 35
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0
Monócitos.....:	9,6%	410/mm³	2 a 10

Plaquetas

Plaquetas.....:	238.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0
Plaquetócrito.....:	0,24%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662