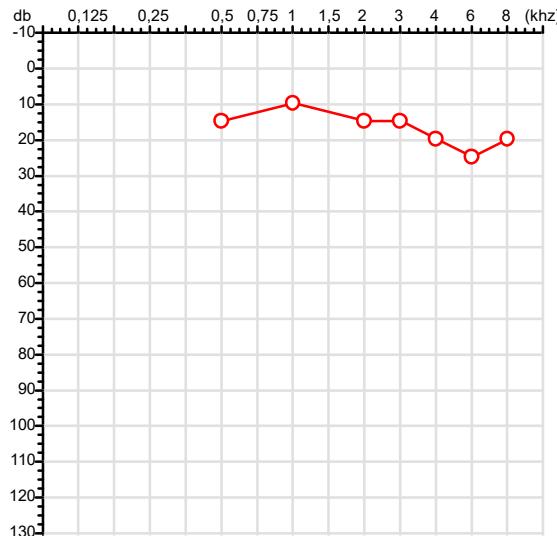
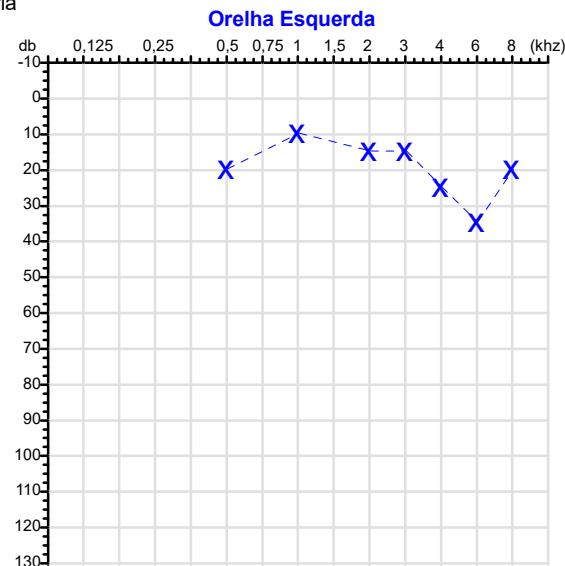


CPF :040.889.711-24
 CNPJ :36.350.293/0001-84
 Nascimento :16/05/1991
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 12/11/2025

Paciente :Norberto Ferreira Passos Neto
 Razão :SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA
 Idade : 34 anos
 Setor :GERAL
 Função :AJUDANTE DE PEDREIRO

RG :359403013/SSP MT

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	15	10	15		13	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :163612CF7F844E69946E46D72F1E5A90
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Norberto Ferreira Passos Neto

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	15	25	35	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OE db	20	10	15		15	15	25	25	25

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Data da Visita	12/11/2025
Impresso em	12/11/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
NORBERTO FERREIRA PASSOS NETO		778792	Masculino	34,4	70,00	172,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	16/05/1991	--	23,7	Sim	20	20
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



09:24

Posição do Teste

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,11	4,56	90
FEV1	L	3,70	3,79	98
FEV1/FVC%	%	90,2	83,2	108
FEV1/Vcmax%	%	90,2	83,2	108

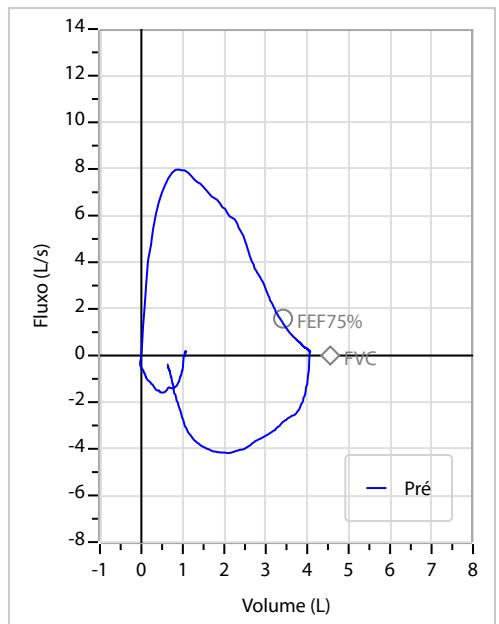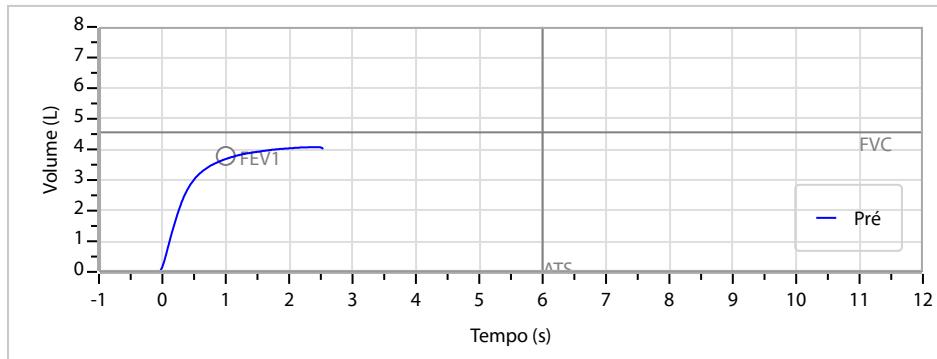

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,2% e um valor FVC de 4,11 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 36350293000184 Fantasia : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS

Razão Social : SBS CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

Endereço : AVENIDA LISBOA (LOT

PODOVIARIA PARQUE)

N.º 474

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78048074

Funcionário

Nome : Norberto Ferreira Passos Neto

Setor: GERAL

CPF : 04088971124

Cargo: AJUDANTE DE PEDREIRO

RG : 359403013 / SSP MT

Nascimento: 16/05/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :78820D38D33FBBF1A8A2558DB53DD665

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>