


Exame n.º :778907

CPF :048.148.962-20
CNPJ :51.548.997/0001-50
Nascimento :05/07/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 12/11/2025

Paciente :Emerson Morais Silva Das Chagas
Razão :BK EPOXI SERVICOS LTDA
Idade : 28 anos
Setor :PINTURA
Função :PINTOR

RG :/

Orelha Direita

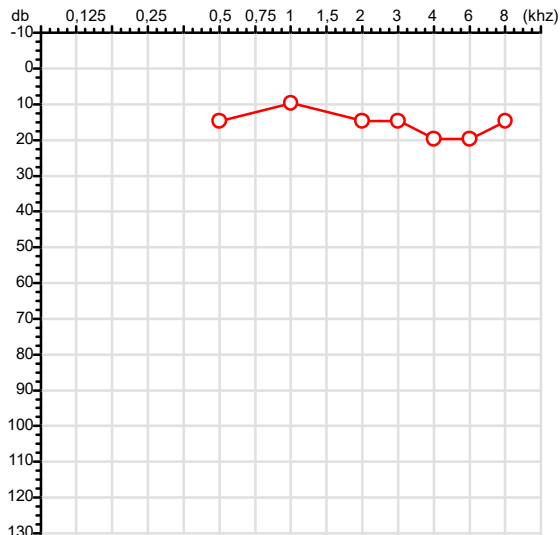

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E802EC6048018C16C7BE0F1BA7CF6116

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Emerson Morais Silva Das Chagas


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

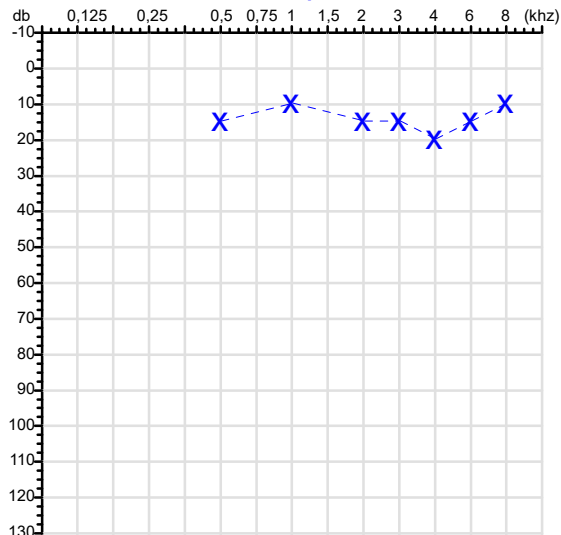

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	Emerson Morais Silva Das Chagas		ID1	778907	Sexo	Masculino	Idade	28,3	Peso (kg)	62,00	Altura (cm)	158,0
Agrupamento	--	D.O.B.	05/07/1997	--	BMI (kg/m2)	24,8	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

13:12



Definir previsão

Posição do Teste

GLI

SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,78	3,80	100	
FEV1	L	3,64	3,25	112	
FEV1/FVC%	%	96,3	85,7	112	
FEV1/Vcmax%	%	96,3	85,7	112	

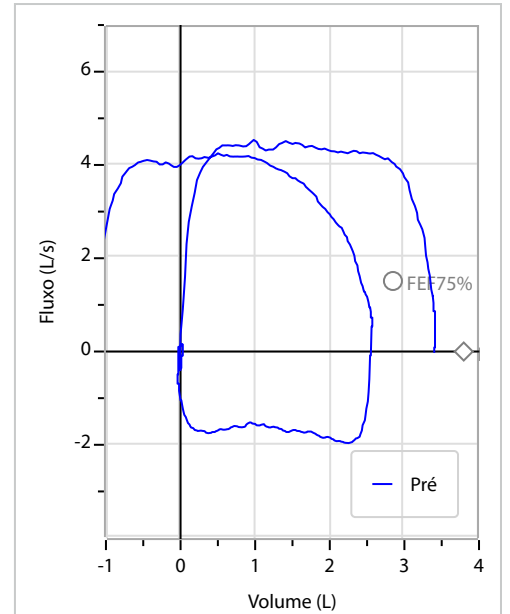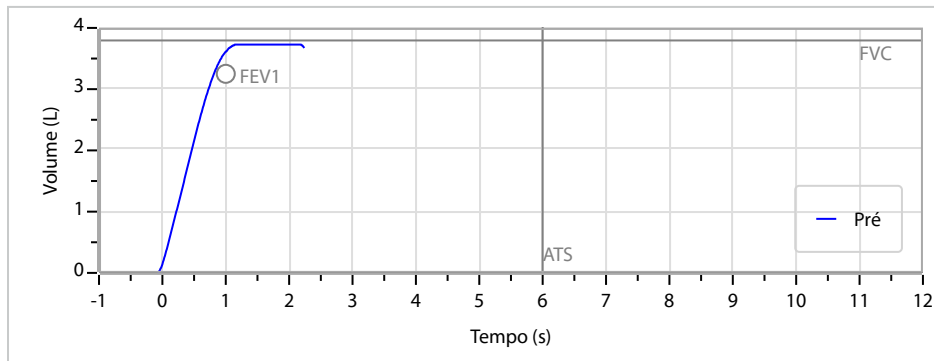

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,3% e um valor FVC de 3,78 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____