


Exame n.º :779025

CPF :004.608.371-50
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :18/08/1987
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 13/11/2025

Paciente :DAVID BATISTA DA SILVA
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 38 anos
Setor :GHE 25 - OPERADOR DE CARREGAMENTO
Função :OPERADOR DE CARREGAMENTO

RG :/

Orelha Direita

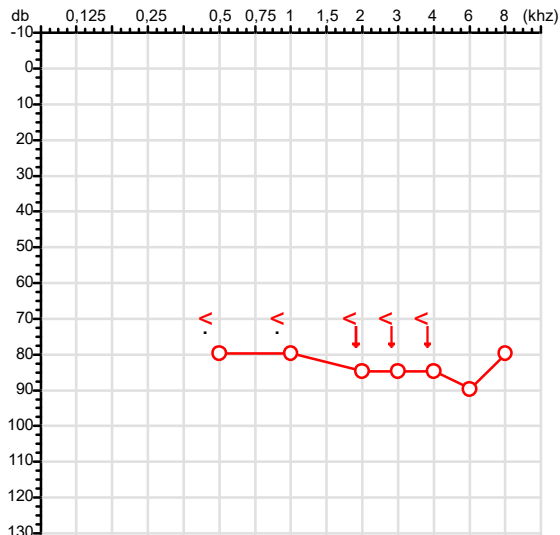

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	80	80	85	85	85	90	80

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	70	70	AUS	AUS	AUS	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	80	80	85	82	85	85	90	87


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurosensorial de grau severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

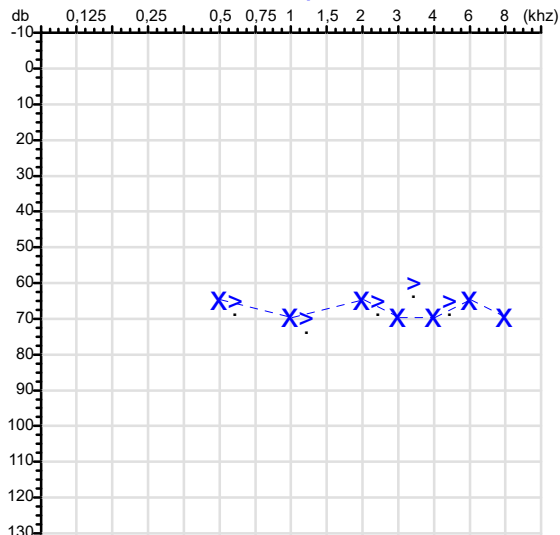

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	65	70	65	70	70	65	70

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	65	70	65	60	65	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	65	70	65	67	70	70	65	68

Laudo Clínico OE

Perda aud. neurosensorial de grau moderadamente severo

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :9E4519A8ED643B4079472C9891C6BAF2

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

David Batista da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025