



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26750031153 Fantasia : JUAREZ DUCTIEVICZ  
Razão Social : JUAREZ DUCTIEVICZ  
Endereço : AV. TIRADENTES N.º 01 Complemento : QD 04 LT 01  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78144498

### Funcionário

Nome : Renan Felipe Santos Rodrigues Setor: GERAL  
CPF : 05922226169 Cargo: RESUMIDOR  
RG : 27145883 / SESP MT Nascimento: 03/01/1996

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :A5C2288B99FA113884A961A8DD39DE4A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


# Exame n.º :779055

CPF :059.222.261-69  
CPF :267.500.311-53  
Nascimento :03/01/1996  
Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais  
Repouso :14h  
Data do Exame : 13/11/2025

Paciente :Renan Felipe Santos Rodrigues  
Empregador :JUAREZ DUCTIEVICZ  
Idade : 29 anos  
Setor :GERAL  
Função :RESUMIDOR

RG :27145883/SESP MT

## Orelha Direita

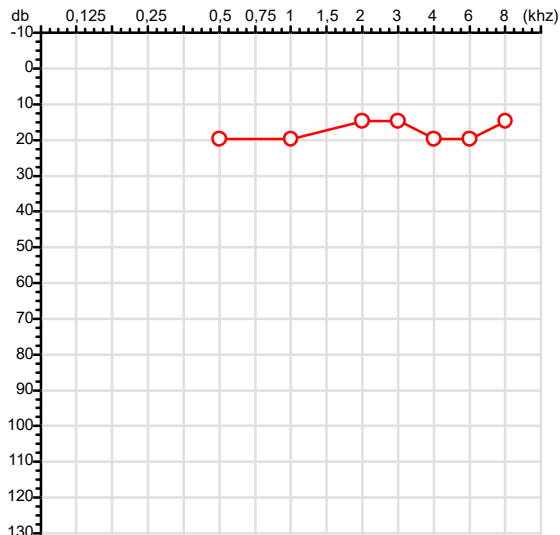

### Aérea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |

### Ossea

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

### Médias Tritonais

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 20 | 15 | 18 | 15 | 20 | 20 | 18 |

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6D119A4CC0CDF5652CAFD5D6C1F0DBCBCB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Renan Felipe Santos Rodrigues*


\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

## Audiometria

## Orelha Esquerda

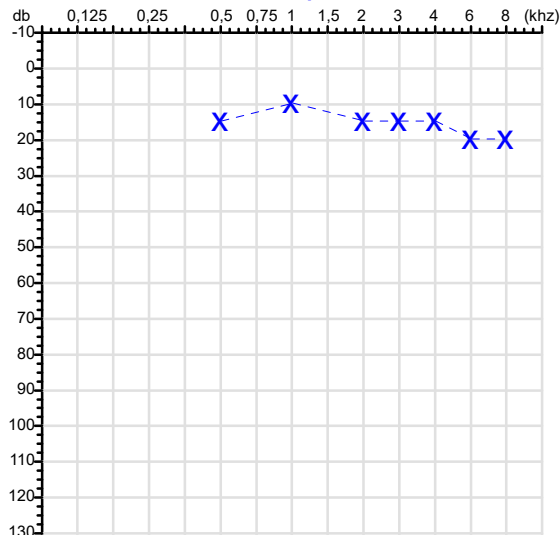

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG  | 15  | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |

| KhZ   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15  | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 |

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

|                            |                                                            |                                                  |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Cod.:<br>559486            | Paciente:<br><b>Renan Felipe Santos Rodrigues</b>          | Sexo:<br>Masculino                               | Idade:<br>29 (A)    |
| Atendido em:<br>13/11/2025 | Profissional Solicitante:<br>Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas:<br>CPF: 05922226169 | Convênio:<br>Hismet |

## HEMOGLOBINA GLICADA A1c

Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA - HPLC Material: EDTA/Sangue total Coletado em: 13/11/2025 Liberado em: 18/11/2025 09:01

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Hb A1c                  | 5,4 %     |
| Hb A1a                  | 1,0 %     |
| Hb A1b                  | 1,0 %     |
| Hb F                    | 0,8 %     |
| Hb A1c Lábil            | 1,7 %     |
| Hb A                    | 86,3 %    |
| Glicemia estimada média | 108 mg/dL |

### Valores de Referência:

Normal: Menor que 5,7%

Pré-diabetes: 5,7% a 6,4%

Diabetes: Maior que 6,4%

### Meta terapêutica:

Pacientes DM1 ou DM2 menor que 7,0%

Idoso Saudável menor que 7,5%

Idoso Comprometido menor que 8,5%

Criança e Adolescente menor que 7,0%

Referência: Diretriz Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) 2025.

### Nota:

**\*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 09/05/2022**

Para o diagnóstico do diabetes valores superiores a 6,5% devem ser confirmados por repetição em nova amostra em uma segunda ocasião. O método utilizado nesta dosagem de hemoglobina é certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program - USA (NGSP)

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662