



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 48307901000157 Fantasia : M. A. DIAS FILHO LTDA

Razão Social : M A DIAS FILHO LTDA

Endereço : AV FERNANDO CORREA DA COSTA N.º 6749

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78080535

Funcionário

Nome : Edyvan Alves Ferreira de Amorim

Setor: PATIO

CPF : 70366377140

Cargo: AJUDANTE DE PATIO

RG : /

Nascimento: 26/02/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 13 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

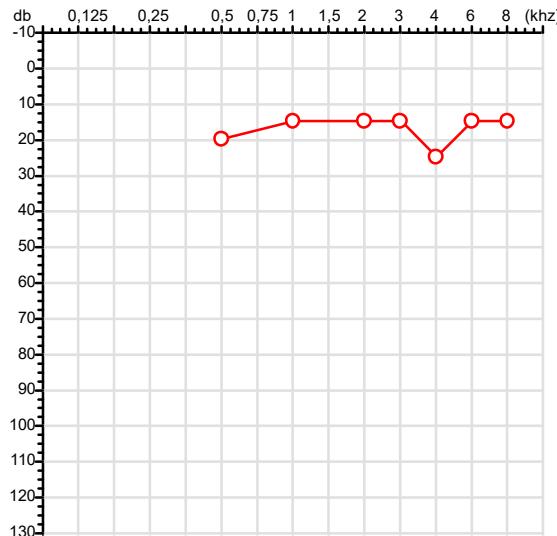
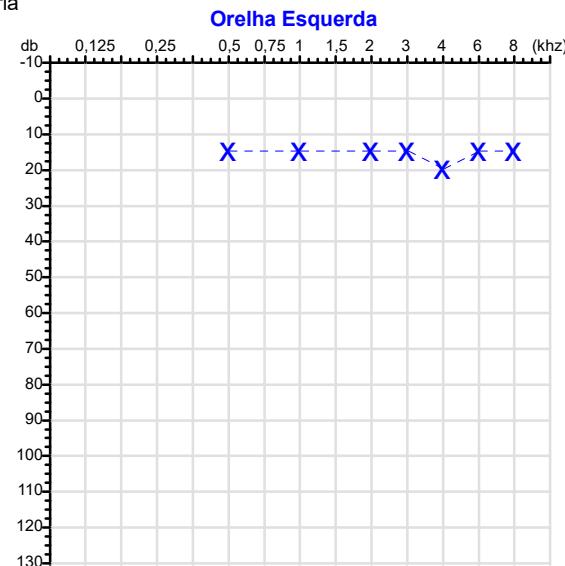
Autenticação Assinatura :74AEC9295C3538EDE9666FA18883AEA1
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :779111

CPF :703.663.771-40
 CNPJ :48.307.901/0001-57
 Nascimento :26/02/2004
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 13/11/2025

Paciente :Edyvan Alves Ferreira de Amorim
 Razão :M A DIAS FILHO LTDA
 Idade : 21 anos
 Setor :PATIO
 Função :AJUDANTE DE PATIO

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	25	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	25	15	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
 Médica
 CRM-MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :D2DD9A6DB8BC285AC92B903FE317C6D7
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Edyvan Alves Ferreira de Amorim

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



Nome: EDYVAN ALVES FERREIRA DE AMORIM
Médico: HISMET
Data: 13/11/2025
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 26/02/2004
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1007323
Senha: 619454

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

nsm

Dra. Nathalia Simi Mendonça
CRM-MT 7626 RQE Nº 4916
Título de Especialista em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT

Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1