



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.
Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222 Complemento :
Cidade / UF : CURITIBA / PR CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Roniel Lima Dos Santos Setor: OPERACIONAL - ANDAIMES
CPF : 11552651576 Cargo: MONTADOR DE ANDAIMES
RG : / Nascimento: 12/05/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 13 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :D1AC2FCD5A3EB810F3E213FB392924D8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :779163

CPF :115.526.515-76
CNPJ :77.591.402/0001-32
Nascimento :12/05/2004
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/11/2025

Paciente :RONIEL LIMA DOS SANTOS
Razão :JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A
Idade : 21 anos
Setor :OPERACIONAL - ANDAIMES
Função :MONTADOR DE ANDAIMES

RG :/

Orelha Direita

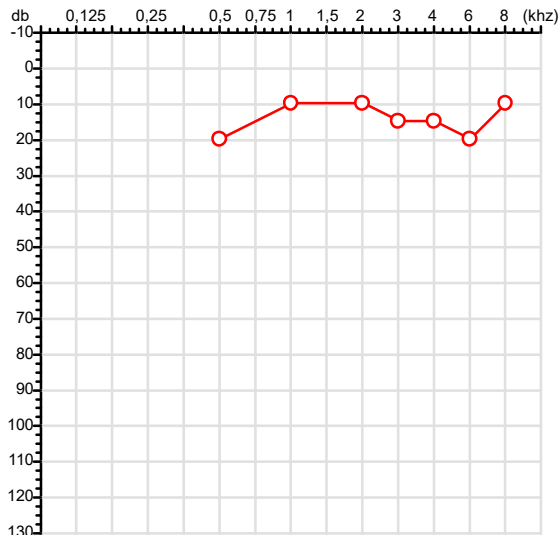

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	15	15	20	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BF831C2342E9C01C92C5C2DAC6C082A4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Roniell Lima Dos Santos


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

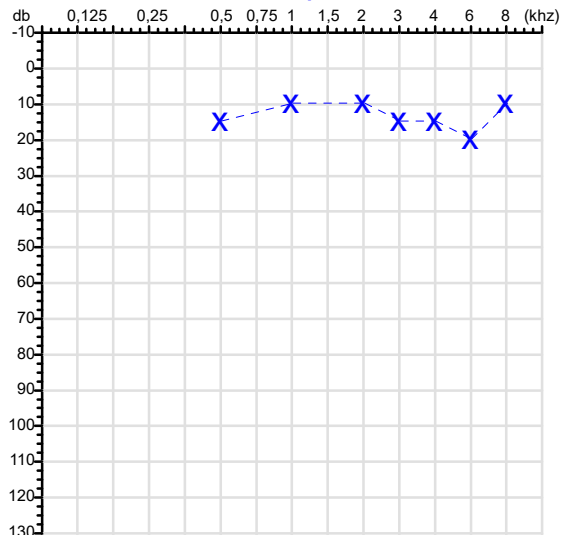

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	15	15	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal



Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	RONIEL LIMA DOS SANTOS		ID1	779163	Sexo	Masculino	Idade	21,5	Peso (kg)	67,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/05/2004	--	BMI (kg/m2)	24,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
10:38	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,54	4,25	83		
FEV1	L	2,79	3,69	76		
FEV1/FVC%	%	78,8	87,2	90		
FEV1/Vcmax%	%	78,8	87,2	90		

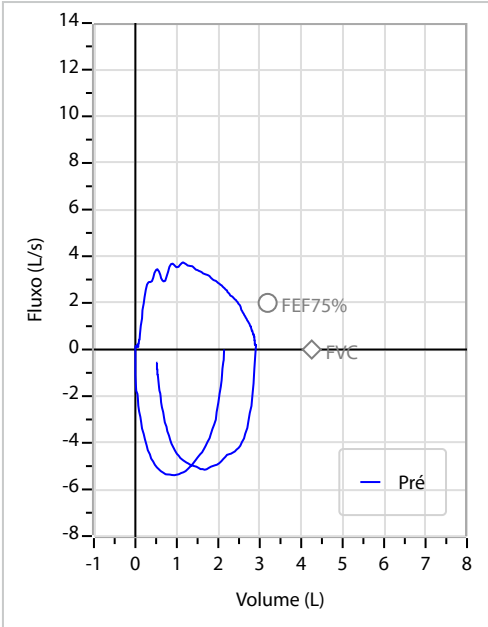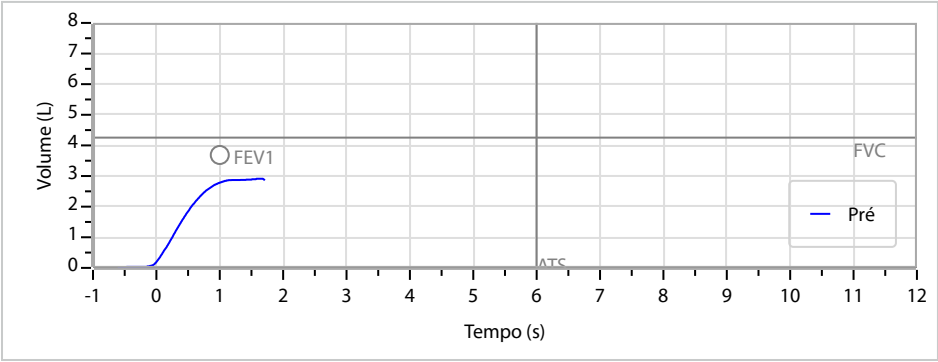

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 78,8% e um valor FVC de 3,54 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo : 2511131140169

Data : 13/11/2025

Paciente : RONIEL LIMA DOS SANTOS

Nasc. : 12/05/2004 RG : -

CPF : 11552651576

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=446755636953230253448511992648>

