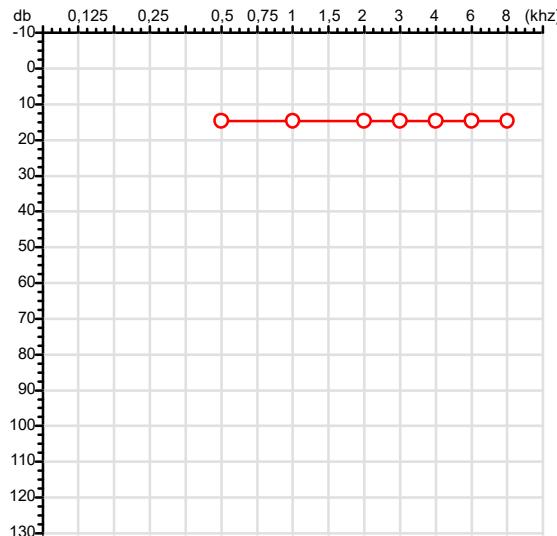
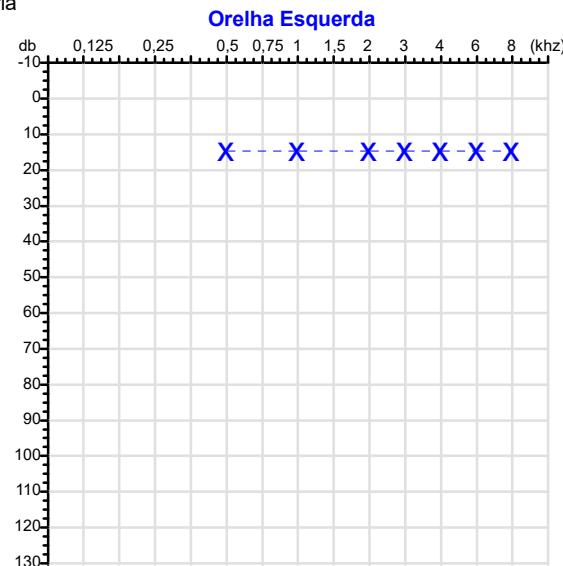


Exame n.º :779319

CPF :088.951.941-28
 CNPJ :33.098.579/0001-26
 Nascimento :20/03/2006
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 14/11/2025

Paciente :Jose Lucas de Souza Albuquerque
 Razão :RIMAZE COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
 Idade : 19 anos
 Setor :GERAL
 Função :MONTADOR

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
 Médica
 CRM-MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :CC5951F9651B65A820F3240B518547A0
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Lucas de Souza Albuquerque

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 33098579000126 Fantasia : RIMAZE REFRIGERACAO
Razão Social : RIMAZE COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA
Endereço : AV FILINTO MULLER (LOT C SUL) N.º 2277
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

Complemento : SALA 03
CEP : 78110056

Funcionário

Nome : Jose Lucas de Souza Albuquerque	Setor: GERAL
CPF : 08895194128	Cargo: MONTADOR
RG : /	Nascimento: 20/03/2006

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 14 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :33068407A83117F194ADBB91C35A9E4F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/11/2025
Primeiro Nome: JOSE LUCAS
Sobrenome: ALBUQUERQUE
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 64.0

Data de nascimento: 20/03/2006
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 14/11/2025 08:44

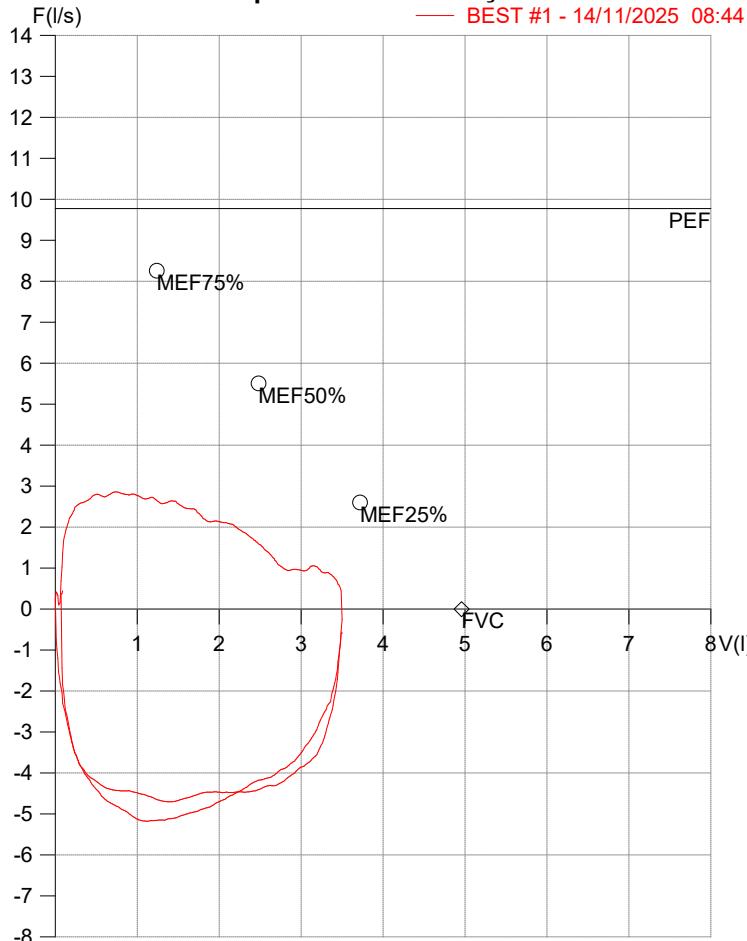

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.96	3.51	70.8
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.96	3.51	70.8
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.27	2.46	57.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.77	2.86	29.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.71	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	70.1	83.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.18	2.18	42.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.26	2.79	33.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.50	2.32	42.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.60	1.33	51.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	586.3	171.6	29.3

Diagnóstico:

Anormalidade Moderada