

Cod.: 559891	Paciente: Joacir Benedito dos Snatos	Sexo: Masculino	Idade: 50 (A)
Atendido em: 14/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 54544602149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/11/2025 Liberado em: 17/11/2025 08:16

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,92	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	47,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	96,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	33,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,7	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,0	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.290/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	53,4%	4.961/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	53,4%	4.961/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	0,9%	84/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,6%	56/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,5%	3.484/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,6%	706/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	248.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,270%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.542



Nome: JOACIR BENEDITO DOS SANTOS

Data Nasc.: 26/09/1975

Médico: HISMET

CRM: 175069-MT

Data: 14/11/2025

Protocolo: 1008246

Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Senha: 24052

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

ID: Dentro de padrões de normalidades.

nsm

Dra. Nathalia Simi Mendonça
CRM-MT 7626 RQE Nº 4916
Título de Especialista em Radiologia e
Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1


Exame n.º :779402

CPF :545.446.021-49
CNPJ :10.275.054/0011-95
Nascimento :26/09/1975
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/11/2025

Paciente :Joacir Benedito Dos Snatos
Razão :GIRAMUNDO TRANSPORTES LTDA
Idade : 50 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE MECANICO DE VEICULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES)


RG :/

Orelha Direita

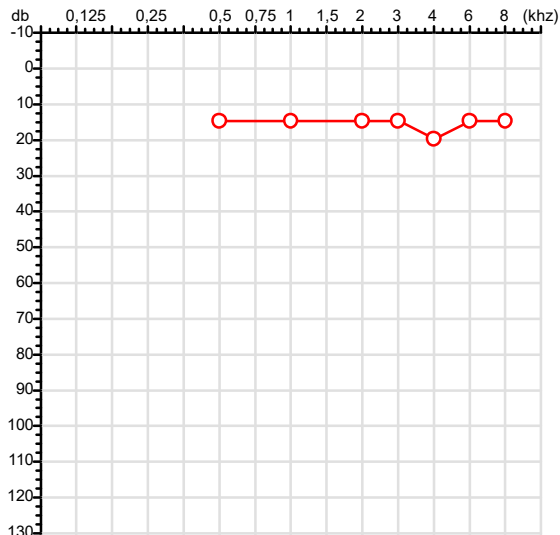

Audiometria

Orelha Esquerda

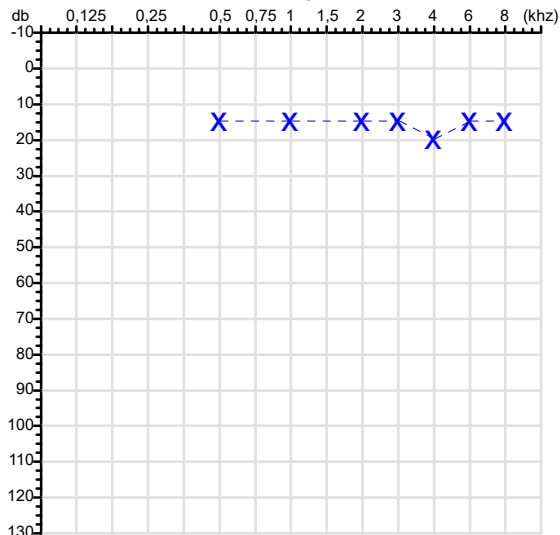

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :0C6B1B04E97C1E22F6D82B18583F2C4D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joacir Benedito Dos Snatos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025