


Exame n.º :779404

CPF :020.173.732-90
CNPJ :33.086.529/0001-29
Nascimento :20/10/1993
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 14/11/2025

Paciente :Helbismaio Santos Dos Santos
Razão :DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA
Idade : 32 anos
Setor :SERVICOS
Função :TEC MECANICO MS

RG :/

Orelha Direita

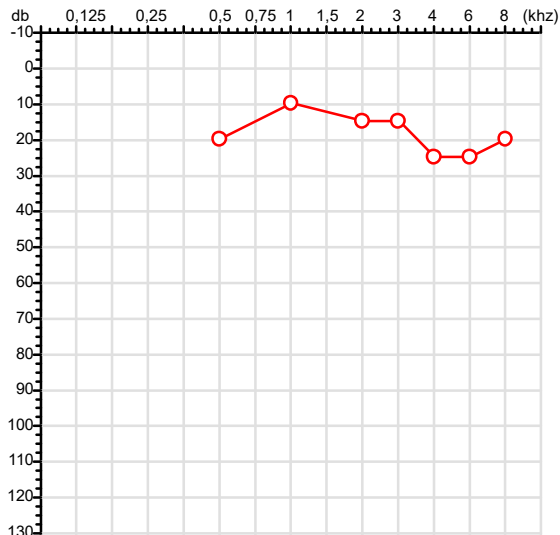

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	25	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	25	25	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

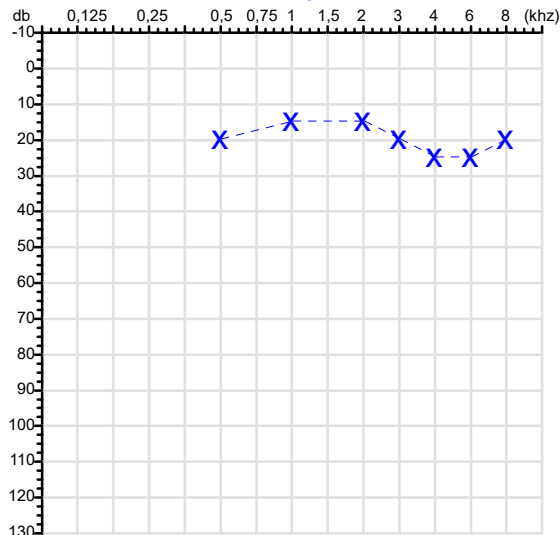

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :80B59639CA77EDA7C03A88FA0B4443D6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Helbismaio Santos Dos Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 559863	Paciente: Helbismaio Santos dos Santos	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 14/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02017373290	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 14/11/2025 Liberado em: 17/11/2025 08:16

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	6,09	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,7	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	48,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	80,0	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,3	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.220/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	59,9%	4.325/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	59,9%	4.325/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,2%	231/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,4%	29/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,2%	2.253/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	5,3%	383/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	343.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,360%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662

Protocolo :2511141056159

Data:14/11/2025

Paciente:HELBISMAIO SANTOS DOS SANTOS

Nasc.:20/10/1993 RG :-

CPF:02017373290

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE L5 E S1.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=730937039119355302379026175891>

