


Exame n.º :779407

CPF :370.178.299-72
CNPJ :23.514.747/0001-63
Nascimento :21/08/1959
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/11/2025

Paciente :Elio Dias de Souza
Razão :CONESUL SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Idade : 66 anos
Setor :PADARIA
Função :PADEIRO SENIOR

RG :/

Orelha Direita

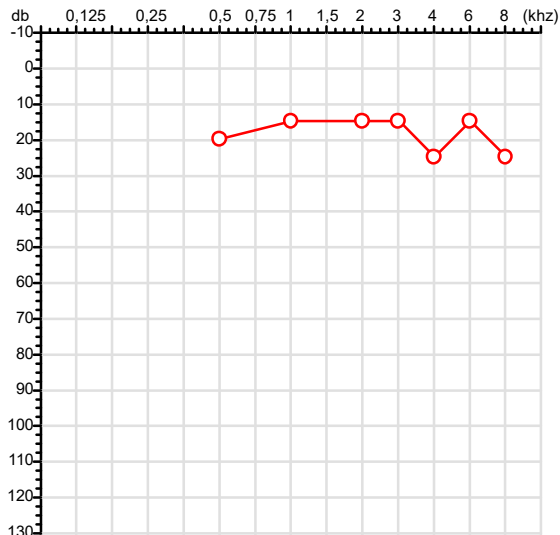

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	25	15	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	25	15	18


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

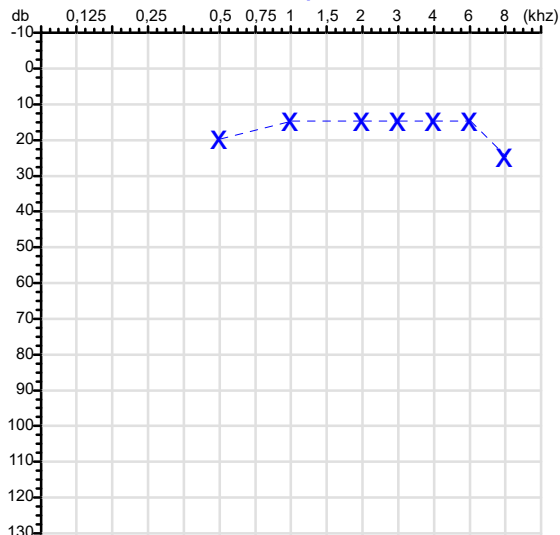

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	15	15	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :0E88ACC32CF7B26A43EF10EC8BF46043

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Elio Dias de Souza

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data:17/11/2025

Primeiro Nome:ELIO DIAS

Sobrenome:SOUZA

Altura (cm):165.0

Peso (kg):67.0


Data de nascimento:21/08/0159

Sexo :Macho

Descrição:

Empresa:

Fuma:Não

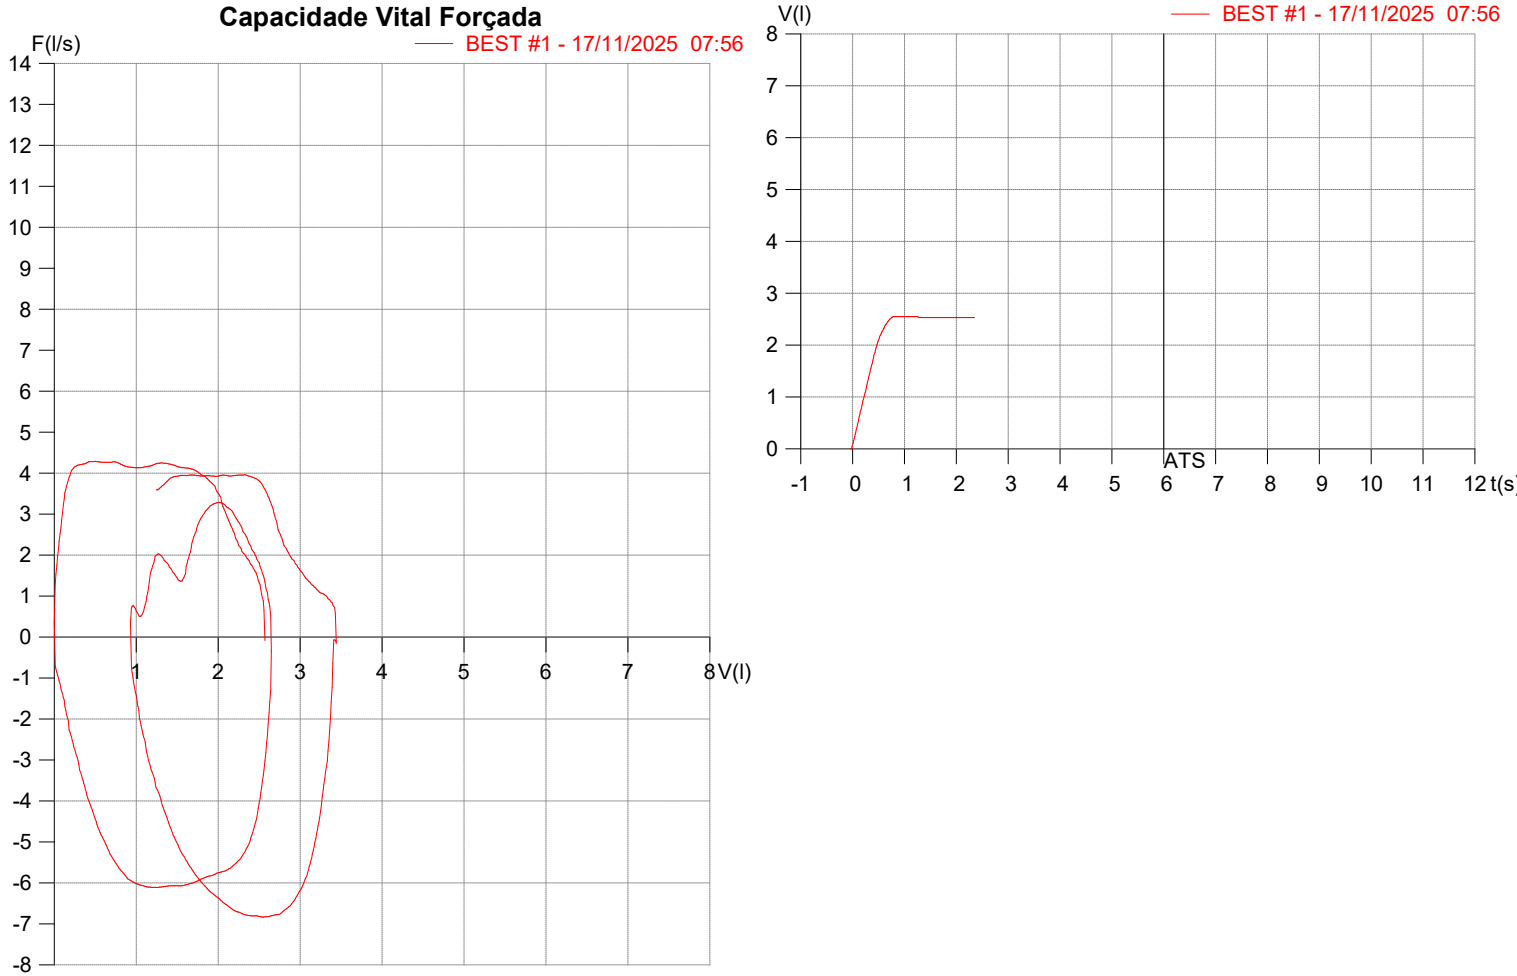

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	-43.35	2.58	-6.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	-43.35	2.58	-6.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	-69.96	4.29	-6.1
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	-74.34	4.12	-5.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	-45.58	4.27	-9.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	-51.94	4.25	-8.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	-45.55	3.68	-8.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	-4197.4	257.2	-6.1

Diagnóstico:
Espirometria Moderado