


Exame n.º :779914

CPF :713.648.111-20
CNPJ :35.266.260/0001-98
Nascimento :13/02/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 18/11/2025

Paciente :Fabio Borges Lima
Razão :FBORGES LIMA
Idade : 42 anos
Setor :GERAL
Função :SOCIO PROPRIETARIO

RG :1321516-7/SSP/MT

Orelha Direita

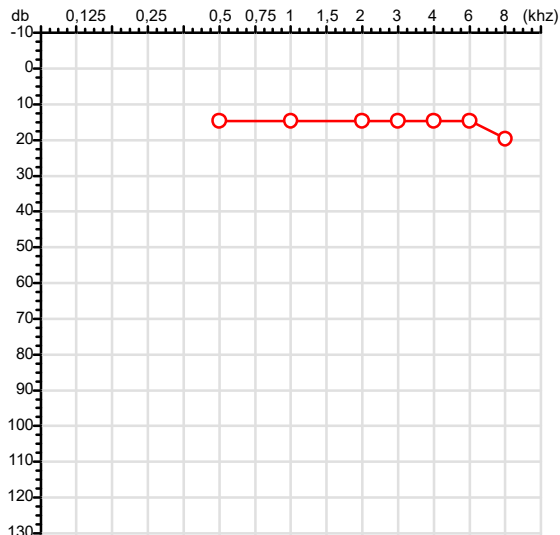

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Assinatura eletrônica :240AB778A0FF376C038CB5B473CD0D8F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Fabio Borges Lima

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

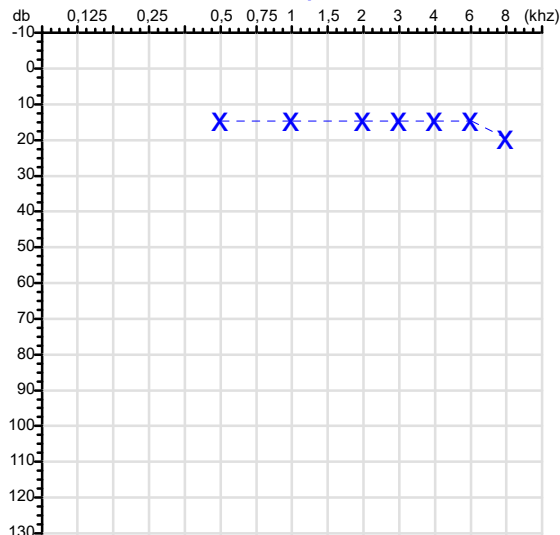

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE


Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 18/11/2025
Primeiro Nome: FABIO BORGES
Sobrenome: LIMA
Altura (cm): 175.0
Peso (kg): 97.0

Data de nascimento: 13/02/1983
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

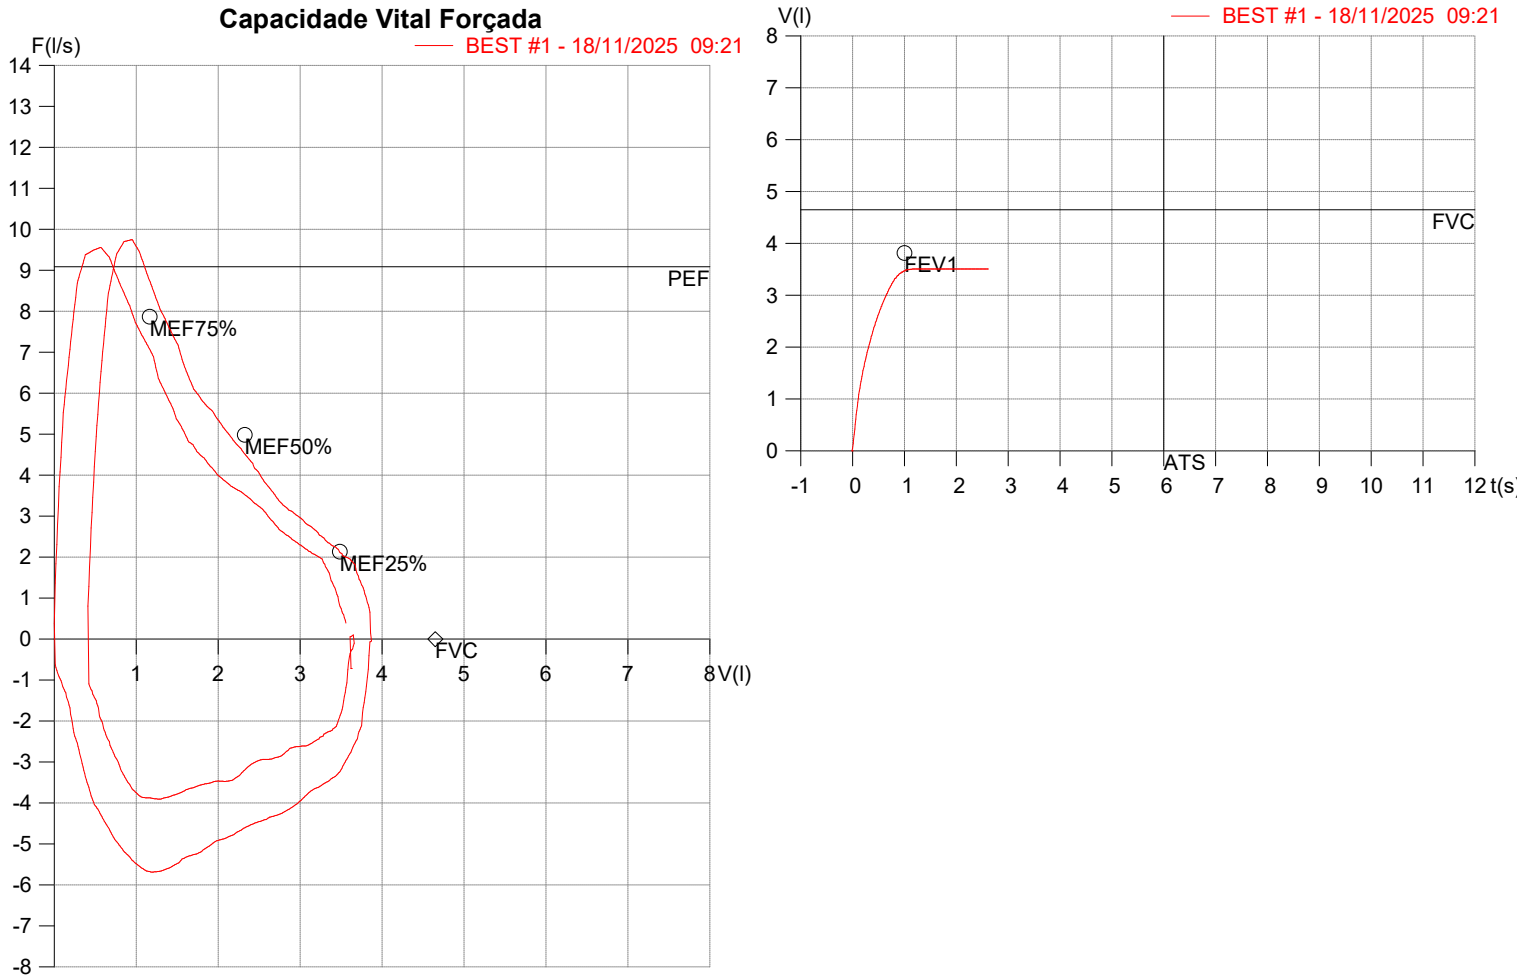

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.65	3.58	77.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.65	3.58	77.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.82	3.53	92.4
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.09	9.55	105.1
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.6	98.6	123.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.29	4.47	104.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.87	8.13	103.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.98	4.49	90.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.14	2.81	131.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	545.3	573.2	105.1

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada