



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS
Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

Funcionário

Nome : Valdir Marques da Silva Amorim Setor: CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA
CPF : 05142200152 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II
RG : / Nascimento: 12/08/1996

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 18 de novembro de 2025


Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :C5BEC51791D8DF0FAE3A177ED22A9C06
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :051.422.001-52	Paciente :Valdir Marques da Silva Amorim	RG :/
CNPJ :37.457.942/0001-03	Razão :TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA	
Nascimento :12/08/1996	Idade : 29 anos	
Motivo :Demissional	Setor :CALDEIRARIA - CORTE/ TRACO E DOBRA	
Reposuo :14h	Função :OPERADOR DE MAQUINA II	
Data do Exame : 18/11/2025		

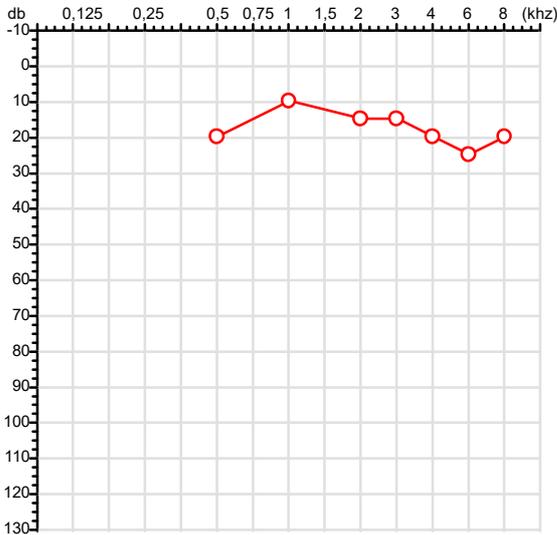Orelha Direita

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

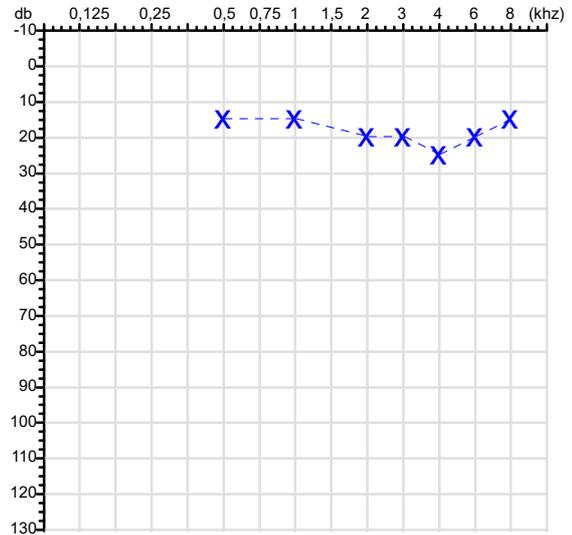Audiometria
Orelha Esquerda


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	20	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :CCAD21DAA2431BA6C8F912EABB318344
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdir Marques da Silva Amorim
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 560206	Paciente: Valdir Marques da Silva Amorim	Sexo: Masculino	Idade: 29 (A)
Atendido em: 18/11/2025	Professional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05142200152	Convênio: Hismet

CHUMBO - URINA

1,4 ug/L

Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS COM PLASMA INDUTIVAMENTE ACOPLADO - ICP/MS Material: Urina pré-jornada de trabalho Coletado em: 18/11/2025 Liberado em: 21/11/2025 10:26

Valores de Referência:

*A NR-7 não estabelece valores de IBE/EE para início de Jornada.

"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 02/06/202

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Histórico de Resultados

0,5 ug/L

12/07/2024

0,3 ug/L

22/07/2025



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662



CNES: 3055612

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 779927
Primeiro Nome: VALDIR
Sobrenome: MARQUES DA SILVA
Data: 18/11/2025

Data de nascimento: 12/08/1996
Sexo : Macho
Peso (kg): 128.0
Altura (cm): 194.0

Capacidade Vital Forçada

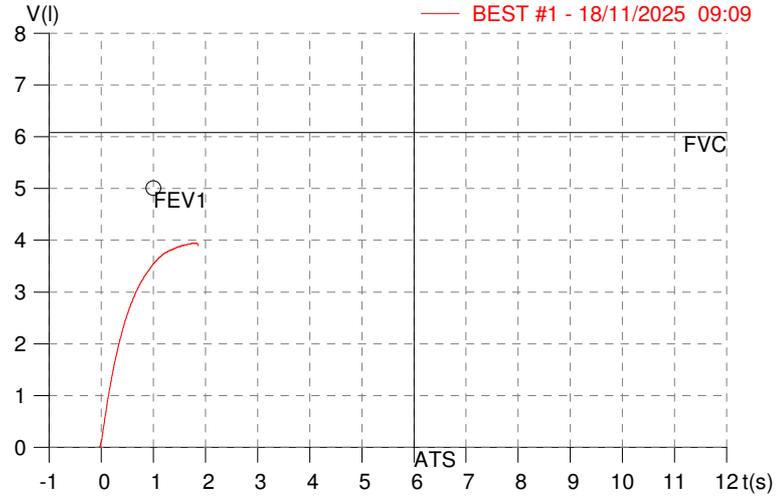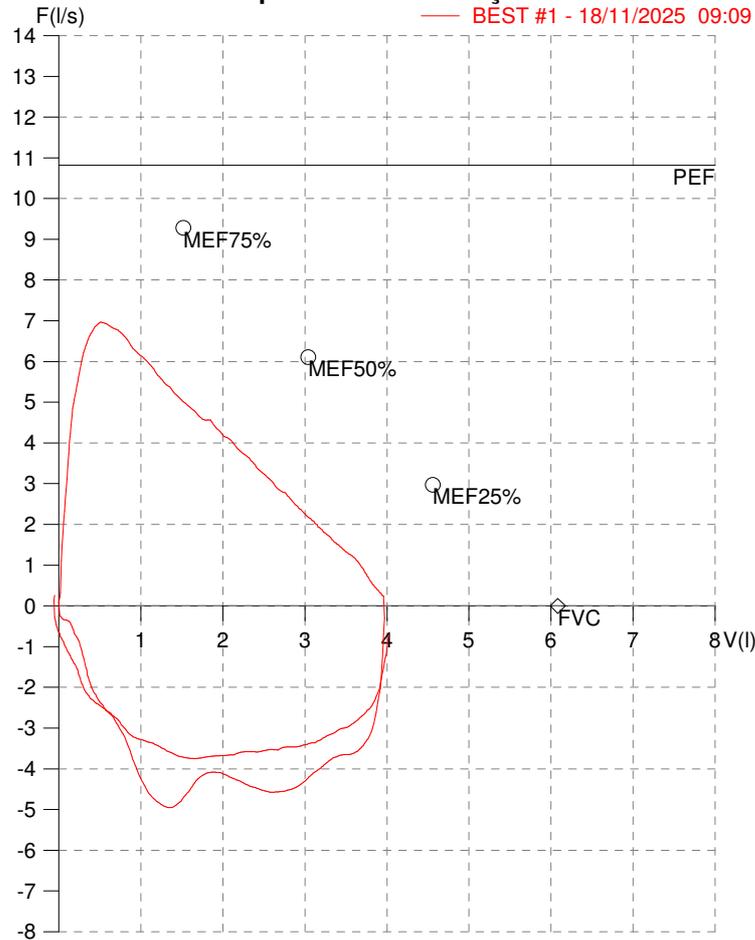

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	6.08	3.98	65.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	6.08	3.98	65.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	5.01	3.55	70.9
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.81	6.97	64.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		4.96	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	82.0	89.3	108.9
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.22	3.88	74.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.28	6.11	65.8
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.10	4.27	70.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.97	2.30	77.4
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.7	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	648.9	418.1	64.4

Diagnóstico:

Anormalidade moderada

Impresso 18/11/2025

Protocolo:2511181025239

Data:18/11/2025

Paciente:VALDIR MARQUES DA SILVA AMORIM

Nasc.:12/08/1996 RG :-

CPF:05142200152

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=774860655547072152664543403812>

