



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222

Cidade / UF : CURITIBA / PR

Complemento :

CEP : 80050470

### Funcionário

Nome : Jailson Ferreira da Silva

Setor: OPERACIONAL - VIGILANCIA

CPF : 11454945796

Cargo: VIGILANTE PATRIMONIAL

RG : /

Nascimento: 21/03/1983

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 18 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

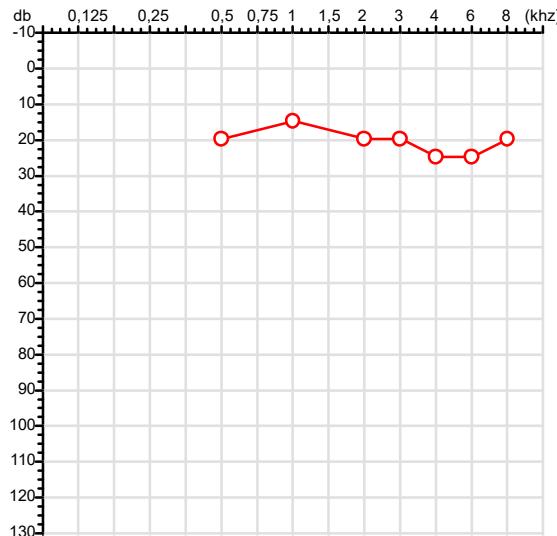
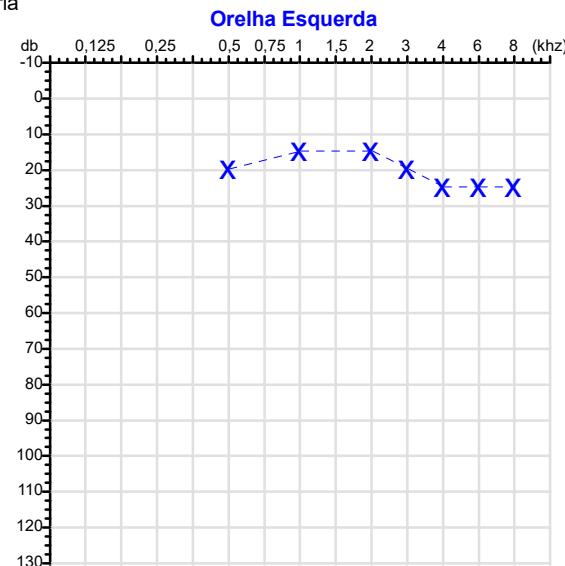
Autenticação Assinatura :87ABD9C97FC06458FF85F74A9B6E63B5  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :779931

CPF :114.549.457-96  
 CNPJ :77.591.402/0001-32  
 Nascimento :21/03/1983  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 18/11/2025

Paciente :Jailson Ferreira da Silva  
 Razão :JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A  
 Idade : 42 anos  
 Setor :OPERACIONAL - VIGILANCIA  
 Função :VIGILANTE PATRIMONIAL

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1  | 2  | 3  | 4  | 6  | 8  |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG  | 20  | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

**Óssea**

| Khz   | 0,25 | 0,5 | 1   | 2   | 3   | 4   | 6   |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG  | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |


**Médias Tritonais**

| Khz   | 0,5 | 1  | 2  | =  | 3  | 4  | 6  | =  |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20  | 15 | 20 | 18 | 20 | 25 | 25 | 23 |

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :2A84D8F2A2619E4CBEFC6D522288EEAB  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Jailson Ferreira da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 779931**

**Paciente**

Nome : **JAILSON FERREIRA DA SILVA**

CPF : **11454945796**

Cargo : **VIGILANTE PATRIMONIAL**

RG : /

Nascimento : **21/03/1983**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 20, o que representa um processo atencional médio inferior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

