

Exame n.º :780170


CPF :002.237.161-38
CNPJ :02.679.787/0002-76
Nascimento :14/02/1985
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 19/11/2025

Paciente :JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA
Razão :INBRAC INDUSTRIA BRASILEIRA DE CONCRETOS LTDA
Idade : 40 anos
Setor :GERAL
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

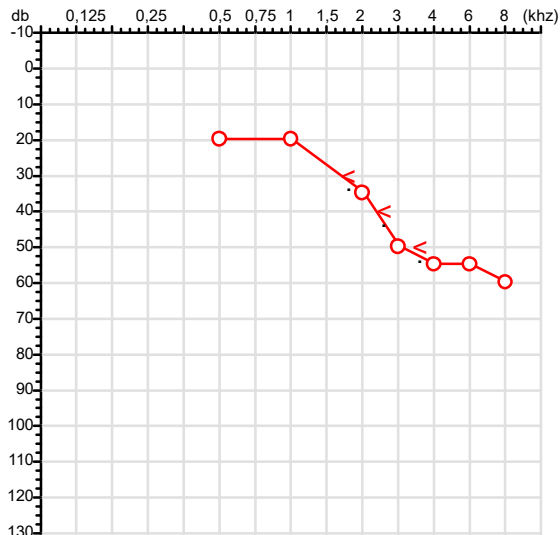

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	35	50	55	55	60

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	30	40	50	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	35	25	50	55	55	53

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

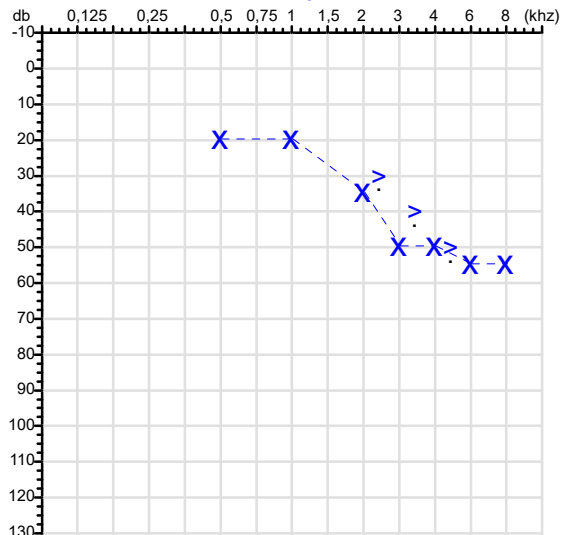

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	50	50	55	55

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	40	50	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	50	50	55	52

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :2A57856D4BF3B9855C2AA2DE9658099F

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Julcimar Zacarias Souza de Arruda

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JULCIMAR ZACARIAS SOUZA DE ARRUDA		ID1	780170	Sexo	Masculino	Idade	40,7	Peso (kg)	84,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/02/1985	--	BMI (kg/m2)	27,4	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		09:02	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	4,99	4,64	108	
FEV1	L	2,63	3,78	70	
FEV1/FVC%	%	52,7	81,7	64	
FEV1/Vcmax%	%	52,7	81,7	64	

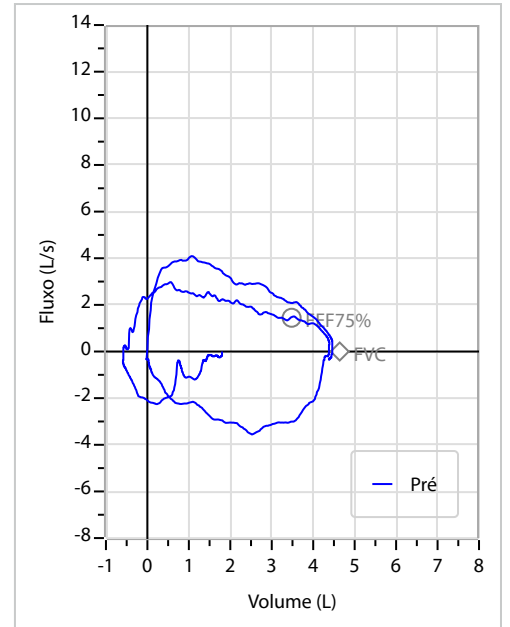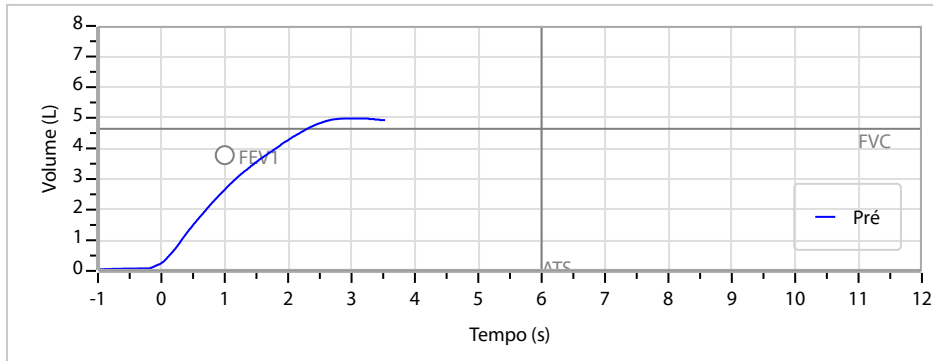

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 52,7% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 4,99 L está normal. A presença de uma POSSÍVEL RESTRICAO

Assinatura: _____