


Exame n.º :780358

CPF :950.646.801-04
CNPJ :14.807.945/0005-58
Nascimento :07/01/1982
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 19/11/2025

Paciente :THIAGO PAZ WATANABE
Razão :SANSUY S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL
Idade : 43 anos
Setor :VENDAS
Função :VENDEDOR

RG :001095207/SSP MS

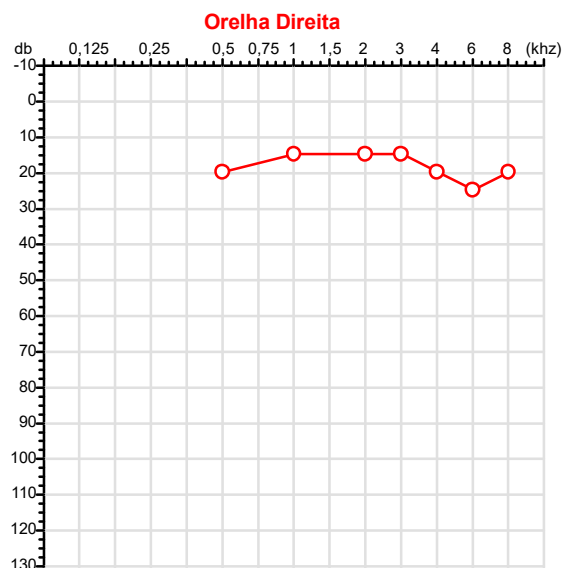

Aérea	Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	15	20	25	20	

Ossea	Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	15	20	25	20	

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

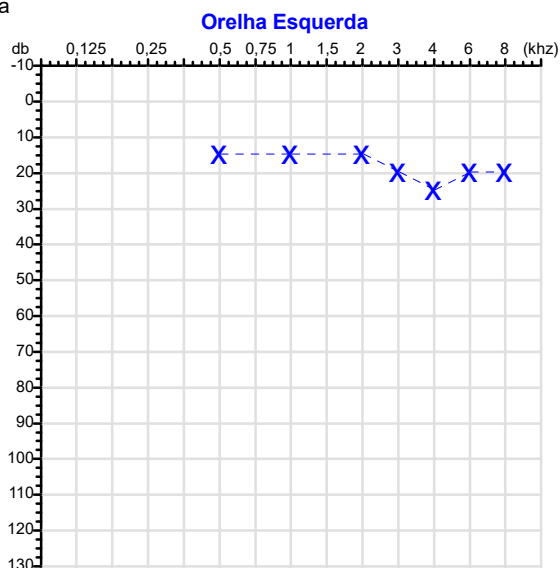

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

Ossea	Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais	Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	25	20	22	

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :1CF195F45F845C54EA2BC467D42B9D21

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thiago Paz Watanabe

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025