



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163      Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17      N.º 1100  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL  
CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Janayne de Almeida Camargo	Setor: ELETROFERRAGEM - MONTAGEM
CPF : 04333206138	Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : /	Nascimento: 26/02/1990

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

*Dra. Carolina Vieira Ormonde*  
Médica  
CRM-MT 13330

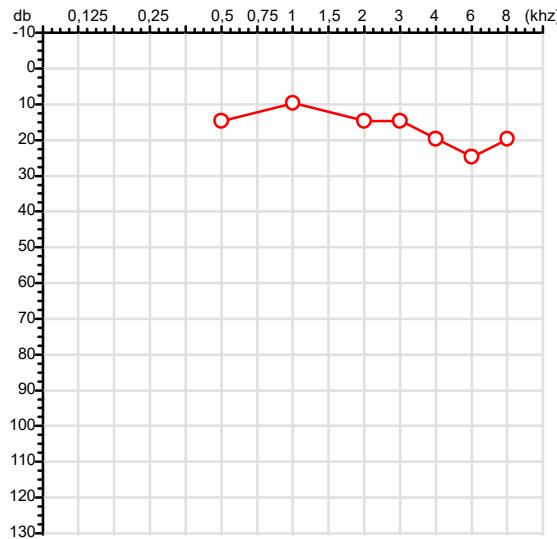
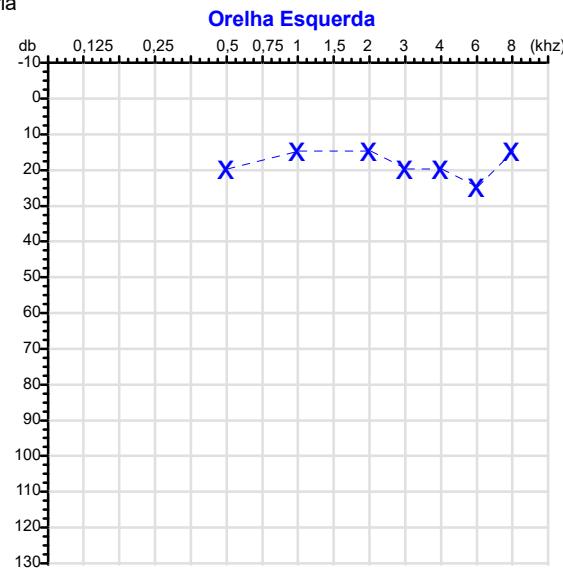
Dra. Carolina Vieira Ormonde  
CRM-MT 13330  
NIS

Autenticação Assinatura :1F9C244355EAA13086FA591CDEF8F8A  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :043.332.061-38  
 CNPJ :12.027.138/0001-63  
 Nascimento :26/02/1990  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 21/11/2025

Paciente :JANAYNE DE ALMEIDA CAMARGO  
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
 Idade : 35 anos  
 Setor :ELETROFERRAGEM - MONTAGEM  
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	25	20

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :3ADB6DB94455032EB74D365EFB8E203E  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Janayne de Almeida Camargo*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Protocolo : 2511210830109

Data : 21/11/2025

Paciente : JANAYNE DE ALMEIDA CAMARGO

Nasc.: 26/02/1990 RG :-

CPF: 04333206138

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

