



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 1674380000132 Fantasia : CENTRO POLO BUS SERVICOS LTDA
Razão Social : CENTRO POLO BUS SERVICOS LTDA
Endereço : AV MANOEL JOSE DE ARRUDA N.º 3120 Complemento : SALA 02
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78025190

Funcionário

Nome : Ezequiel Rosa Lima Setor: OPERACIONAL
CPF : 04603981139 Cargo: AUXILIAR DE FUNILEIRO
RG : / Nascimento: 27/06/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 21 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL


Dra. Isabela Luiza P. dos Santos
Médica
CRM-MT 16111

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos
CRM-MT 16111
NIS

Autenticação Assinatura : FEF10250E7FF264717E2EF72CF48886A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :780612


CPF :046.039.811-39
CNPJ :16.743.800/0001-32
Nascimento :27/06/1995
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/11/2025

Paciente :Ezequiel Rosa Lima
Razão :CENTRO POLO BUS SERVICOS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :OPERACIONAL
Função :AUXILIAR DE FUNILEIRO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

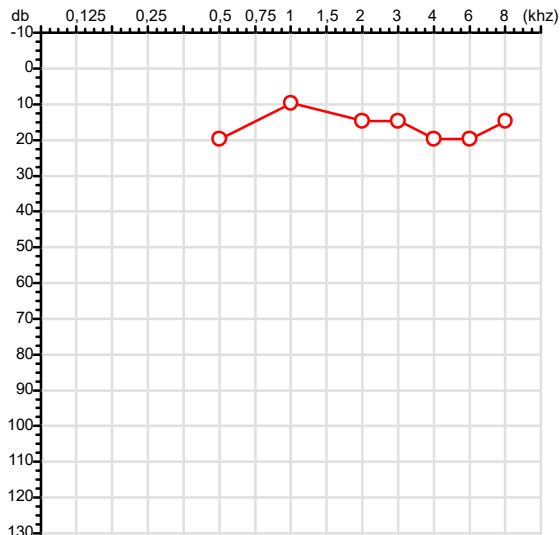

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

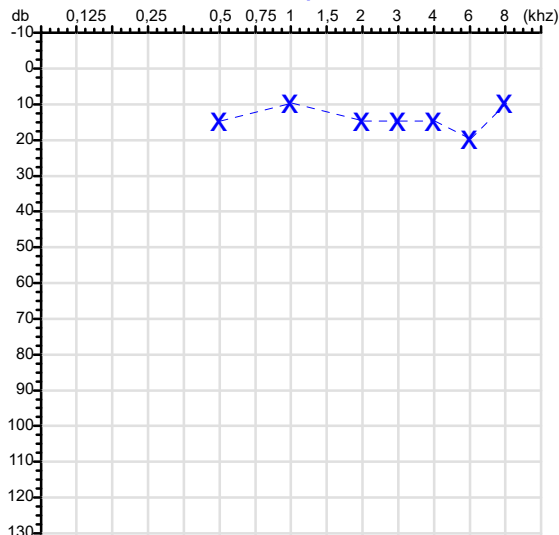

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :502672F12D82EB5FC26B421D2F6CCB4D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ezequiel Rosa Lima

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	Ezequiel Rosa Lima		ID1	780612	Sexo	Masculino	Idade	30,4	Peso (kg)	55,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	27/06/1995	--	BMI (kg/m2)	21,5	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	16:09	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,80	3,88	98	<div><div></div></div>	
FEV1	L	3,52	3,30	107	<div><div></div></div>	
FEV1/FVC%	%	92,8	85,0	109	<div><div></div></div>	
FEV1/Vcmax%	%	92,8	85,0	109	<div><div></div></div>	

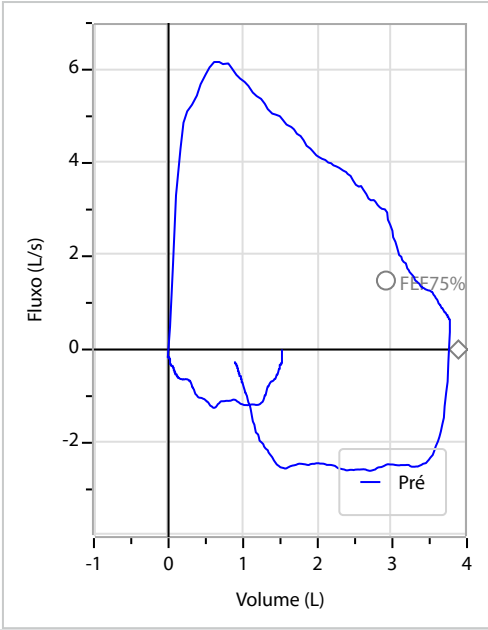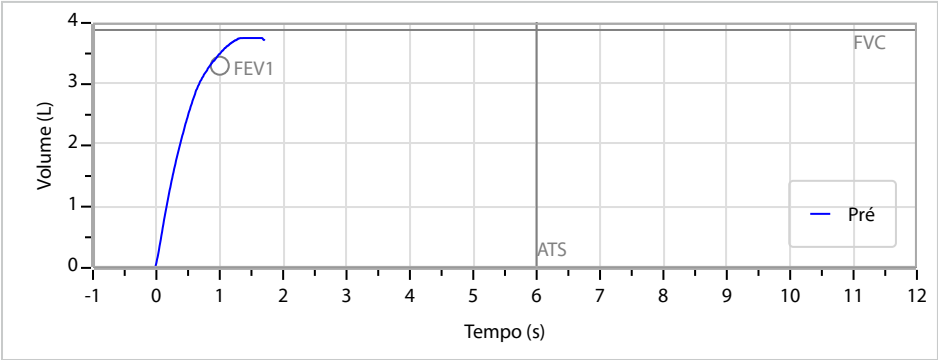

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,8% e um valor FVC de 3,80 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo:2511211708529

Data:21/11/2025

Paciente:Ezequiel Rosa Lima


Nasc.:27/06/1995 RG :-

CPF:04603981139

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

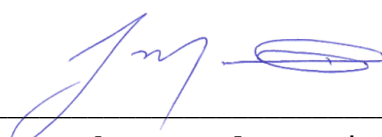

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=627032083746687125462260401316>

