



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOOSICAOXPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Geneci Praxedes da Silva Junior	Setor: TERRAPLANAGEM
CPF : 06832155581	Cargo: OPERADOR DE ESCAVADEIRA
RG : /	Nascimento: 11/11/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 24 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :83CEE756F24BBB122C786BB511273550
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :068.321.555-81
 CNPJ :02.837.996/0001-10
 Nascimento :11/11/1995
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Geneci Praxedes da Silva Junior
 Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 Idade : 30 anos
 Setor :TERRAPLANAGEM
 Função :OPERADOR DE ESCAVADEIRA

RG :/

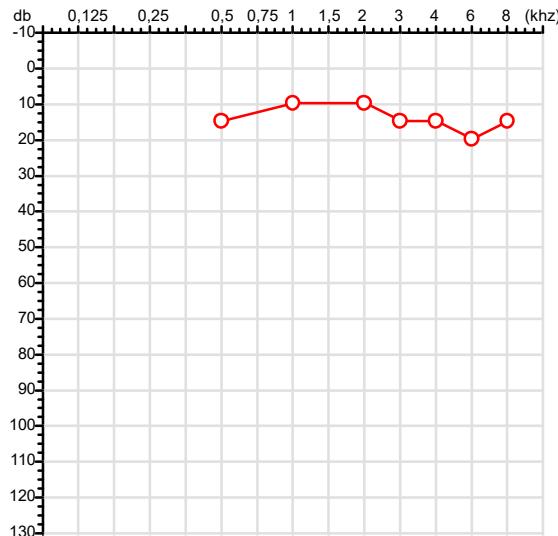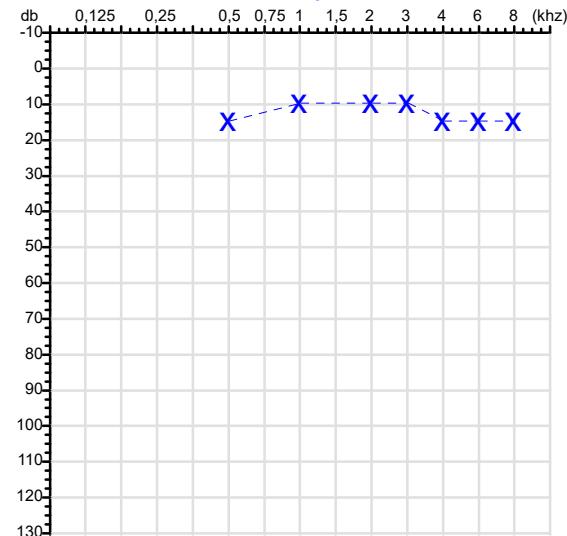Orelha Direita**Audiometria****Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :6B78F29EAA01432F0EC2BD32061EF03E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Geneci Praxedes da Silva Junior

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	10	10	10	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 780641
Primeiro Nome: Geneci
Sobrenome: GENECI PRAXEDES
Data: 24/11/2025

Data de nascimento: 11/11/1995
Sexo : Macho
Peso (kg): 71.0
Altura (cm): 170.0

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 24/11/2025 07:55

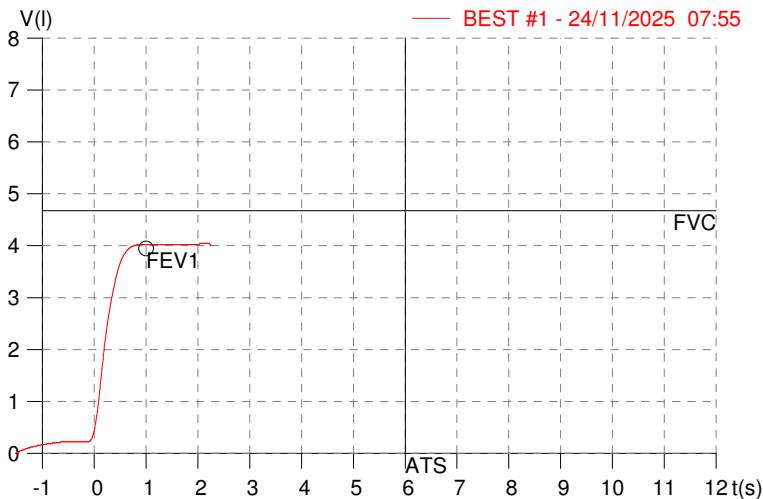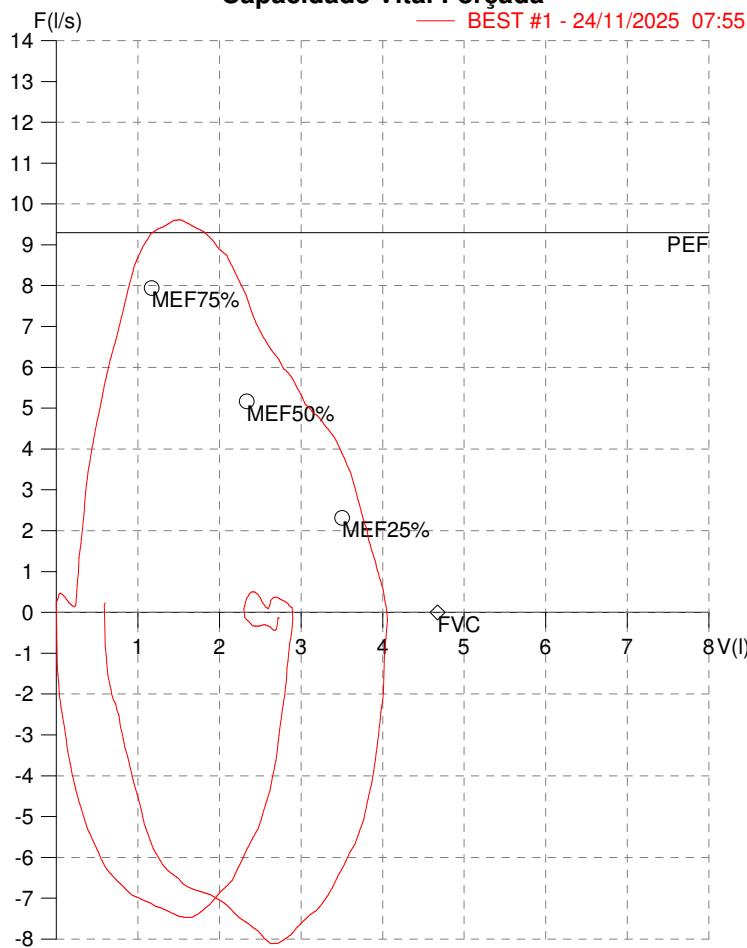

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btsp)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.67	4.06	86.9
FVC	l(btsp)	Capacidade Vital Forçada	4.67	4.06	86.9
FEV1	l(btsp)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.95	4.04	102.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.30	9.61	103.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		8.11	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.8	99.4	121.5
FEF25-75% l/sec	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.71	7.76	164.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.94	8.95	112.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.16	8.74	169.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.32	5.10	220.1
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	557.9	576.5	103.3

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 24/11/2025