



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE

Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA

Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700

Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT

Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE
EXPOOSICAOXPST 32 CEP 78
CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Douglas Andrade Dos Santos

Setor: TERRAPLANAGEM

CPF : 06615445590

Cargo: APONTADOR DE MAO-DE-OBRA

RG : /

Nascimento: 21/06/2004

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 24 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior



CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : 5D4C467ADEA2FCBB6CBD604951D31529
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :066.154.455-90
 CNPJ :02.837.996/0001-10
 Nascimento :21/06/2004
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Douglas Andrade Dos Santos
 Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
 Idade : 21 anos
 Setor :TERRAPLANAGEM
 Função :APONTADOR DE MAO-DE-OBRA

RG :/

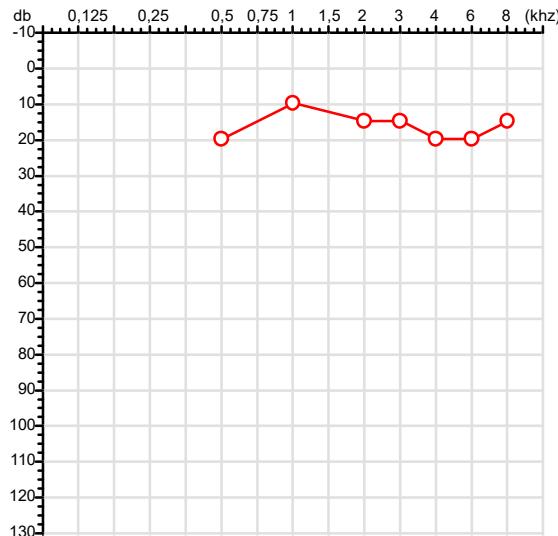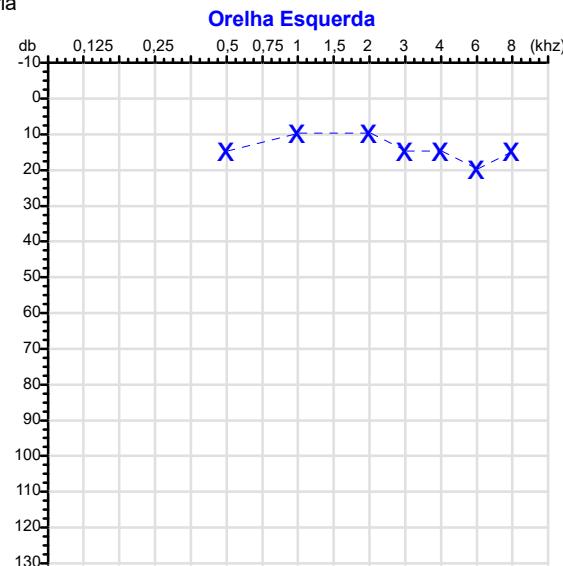Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E4FE6C5020EA5DBB3E67F312578EF045
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Douglas Andrade Dos Santos
**** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 780642
 Primeiro Nome: DOUGLAS
 Sobrenome: ANDRADE DOS SANTOS
 Data: 24/11/2025

Data de nascimento: 21/06/2004
 Sexo : Macho
 Peso (kg): 65.0
 Altura (cm): 185.0

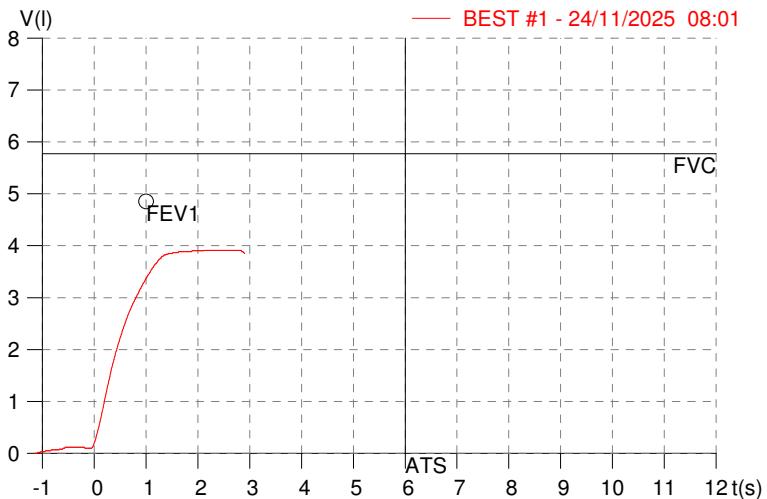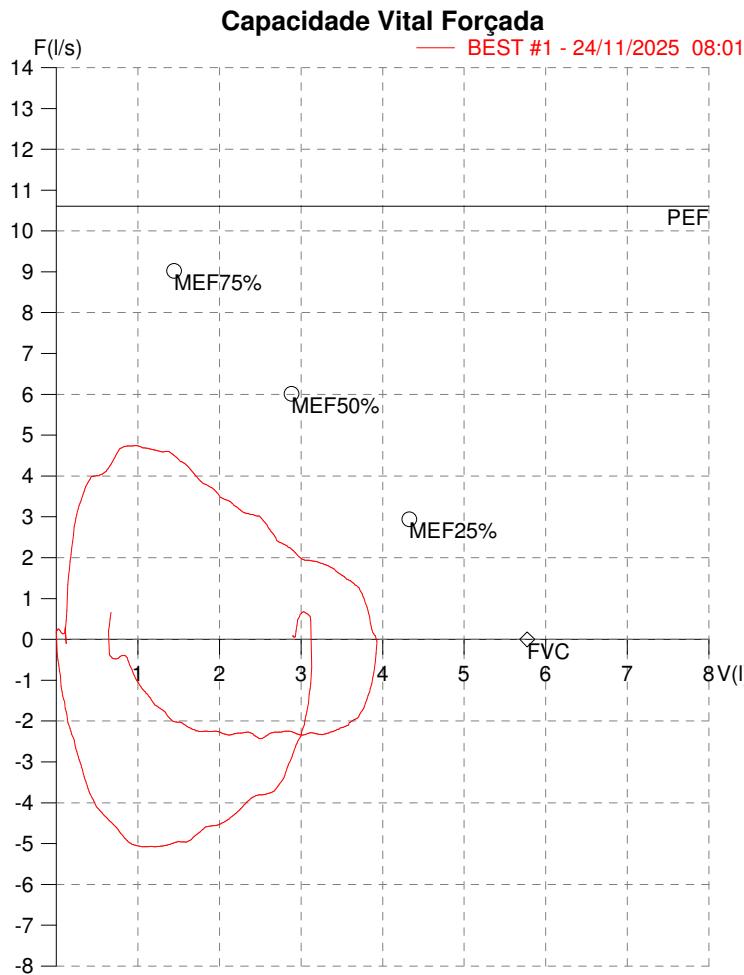

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.77	3.92	68.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.77	3.92	68.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.86	3.35	69.0
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.61	4.75	44.7
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.43	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	83.4	85.4	102.4
FEF25-75% l/sec		Fluxo expiratório médio forçado	5.39	3.38	62.8
MEF75% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	9.02	4.75	52.6
MEF50% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	6.01	3.62	60.2
MEF25% l/sec		Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.94	2.12	72.1
FET100% sec		Tempo de Expiração forçada		2.1	
LungAge years		Idade Pulmonar		65	
PEFr l/min		Pico de Fluxo expiratório (l/min)	636.4	284.8	44.7

Diagnóstico:
 Anormalidade moderada

Impresso 24/11/2025