


Exame n.º :780663

CPF :707.512.732-28
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :11/10/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Cristian Josue Bastardo Reca
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

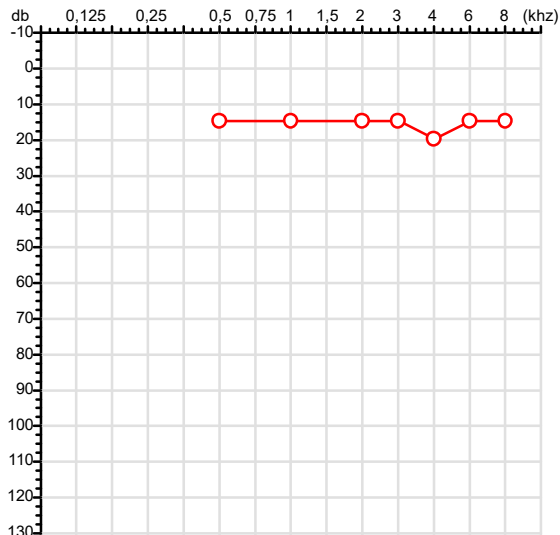

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	20	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	20	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda



Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :55943AE91203E7202F6DFCC9F1E3C3F1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cristian Josue Bastardo Reca

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 24/11/2025
Primeiro Nome: CRISTIAN JOSUE
Sobrenome: RECA
Altura (cm): 178.0
Peso (kg): 93.0

Data de nascimento: 11/10/1995
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

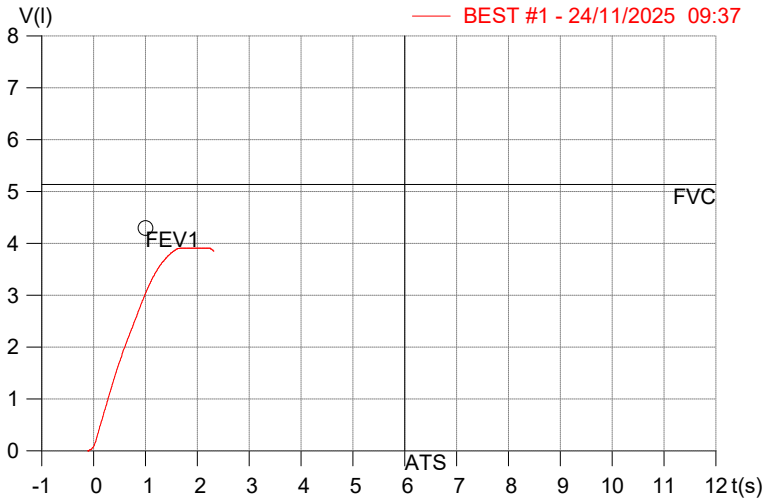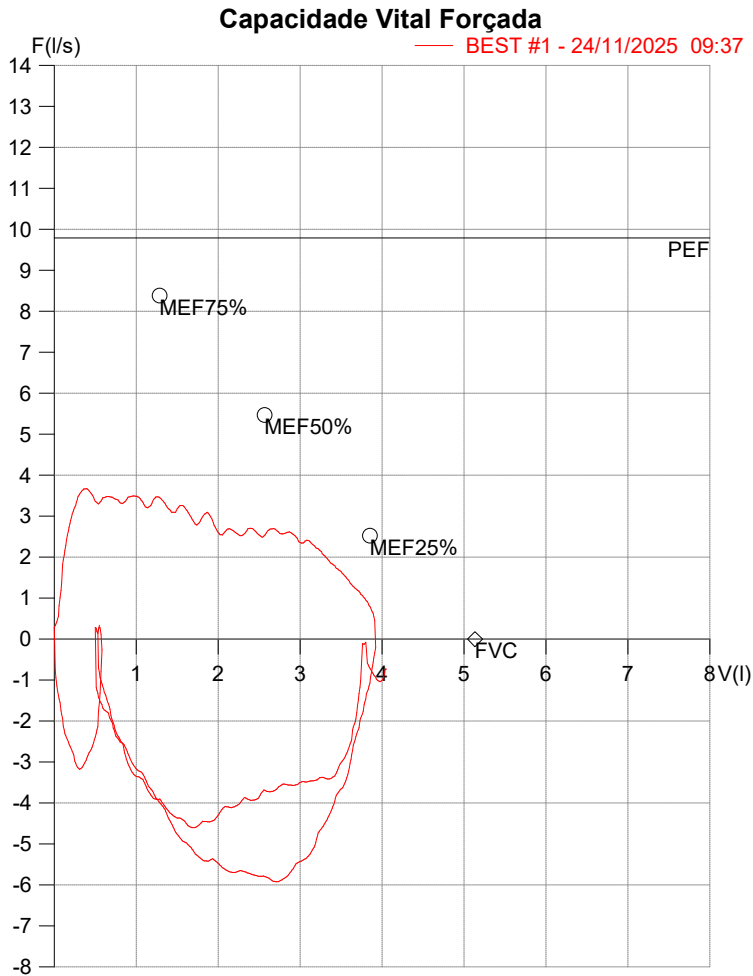

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.13	3.93	76.5
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.13	3.93	76.5
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.29	2.99	69.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.79	3.67	37.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.93	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	81.8	76.3	93.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.86	2.86	58.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.38	3.49	41.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.47	2.78	50.8
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.53	2.52	99.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.1	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	587.4	220.0	37.5

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado