


Exame n.º :780667

CPF :713.364.042-21
CNPJ :10.866.985/0002-77
Nascimento :12/08/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Jeremi Rocniel Urrieta
Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
Idade : 23 anos
Setor :GERAL
Função :AJUDANTE DE INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

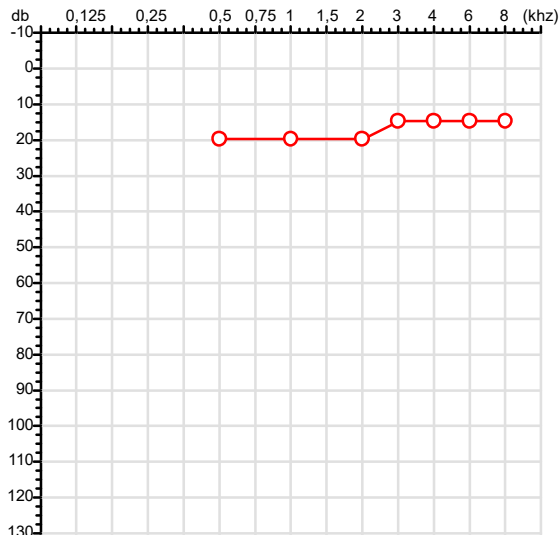

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	15	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

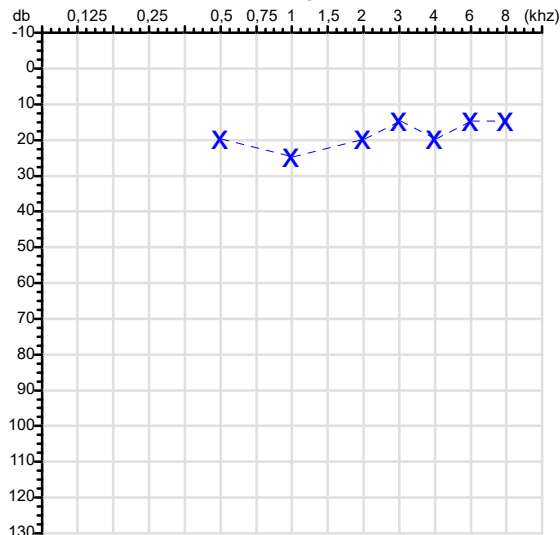

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	20	15	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	25	20	22	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :AD7A92237A7A619E3EDE7E81B457B0CA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jeremi Rocniel Urrieta

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 24/11/2025
Primeiro Nome: JEREMI ROCNIEL
Sobrenome: URRIETA
Altura (cm): 165.0
Peso (kg): 75.0

Data de nascimento: 12/08/2002
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

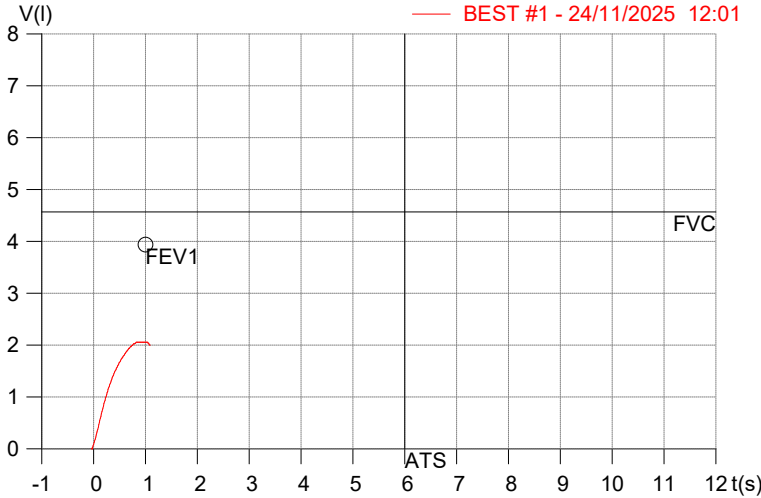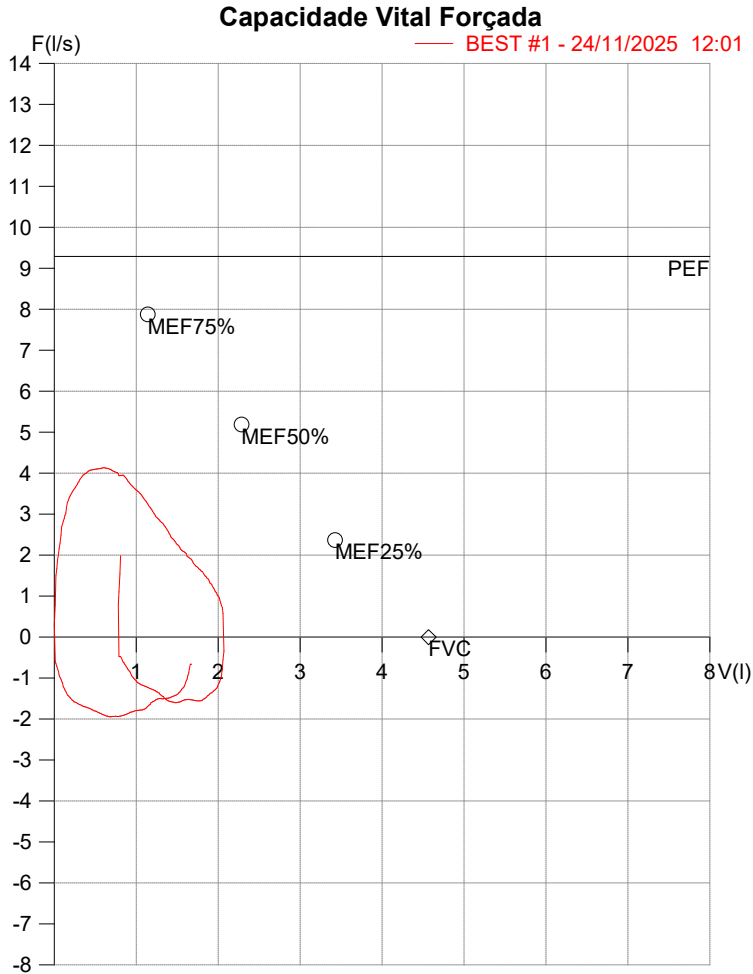

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.57	2.08	45.6
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.57	2.08	45.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.29	4.14	44.5
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		1.60	
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.91	3.22	65.6
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.87	4.10	52.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.19	3.48	67.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.37	2.11	89.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		0.8	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	557.5	248.1	44.5

Diagnóstico:
Espirometria normal