



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 53276518000119 Fantasia : RUBINZS TERCEIRIZACAO
Razão Social : RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Endereço : RUA NOVO MUNDO (LOT JD N N.º S/N Complemento : SALA 03
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Cleiton Rodrigues Claudino Setor: TRANSPORTE -TERRESTRE
CPF : 82816174204 Cargo: MOTORISTA DE CARRETA
RG : / Nascimento: 05/08/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO :J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 24 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :9877E6CEF5ACE54D63282A5A3F2D8F07
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :780727


CPF :828.161.742-04
CNPJ :53.276.518/0001-19
Nascimento :05/08/1984
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 24/11/2025

Paciente :Cleiton Rodrigues Claudino
Razão :RUBINZS TERCEIRIZACAO EM ATIVIDADES DE TRANSPORTE LTDA
Idade : 41 anos
Setor :TRANSPORTE -TERRESTRE
Função :MOTORISTA DE CARRETA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

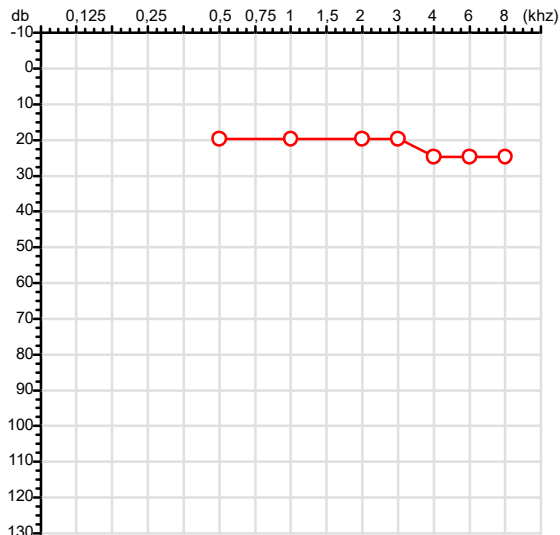

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	25

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

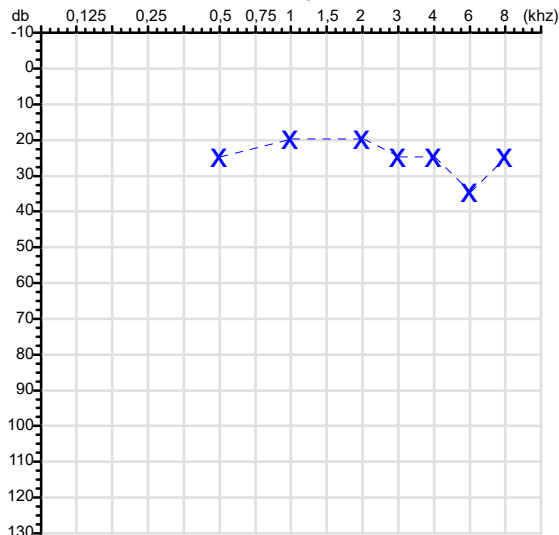

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	35	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :BCCF3D5902F89C611E82B4F41E389AEA

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Rodrigues Claudino

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 560808	Paciente: Cleiton Rodrigues Claudino	Sexo: Masculino	Idade: 41 (A)
Atendido em: 24/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 82816174204	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 24/11/2025 Liberado em: 24/11/2025 13:27

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,60	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	16,8	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,6	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	36,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	11,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.100/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	47,9%	3.401/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	47,9%	3.401/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,8%	128/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	50/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	43,4%	3.081/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	6,2%	440/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	229.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,220%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142