



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 17501077000490 Fantasia : CARRETAO AUTO PECAS
Razão Social : CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES N.º 0 Complemento : KM 19 BOX 23A AREA 05 BOX 25 AREA
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78152135⁰⁴

Funcionário

Nome : Ronny Bento Lemes Magalhaes Setor: GERAL
CPF : 03667674104 Cargo: MOTOFRETISTA
RG : / Nascimento: 21/03/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 25 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

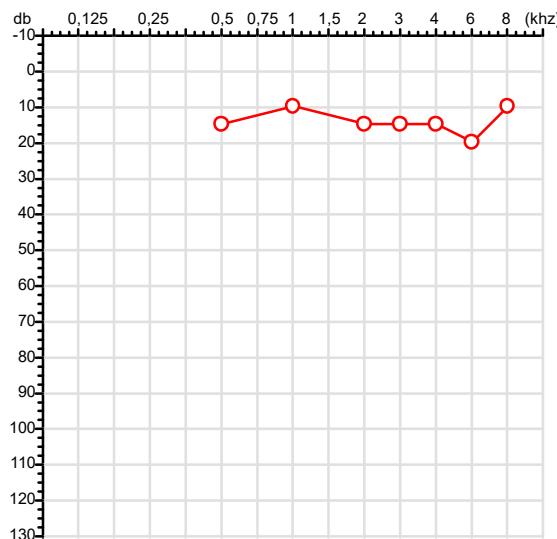
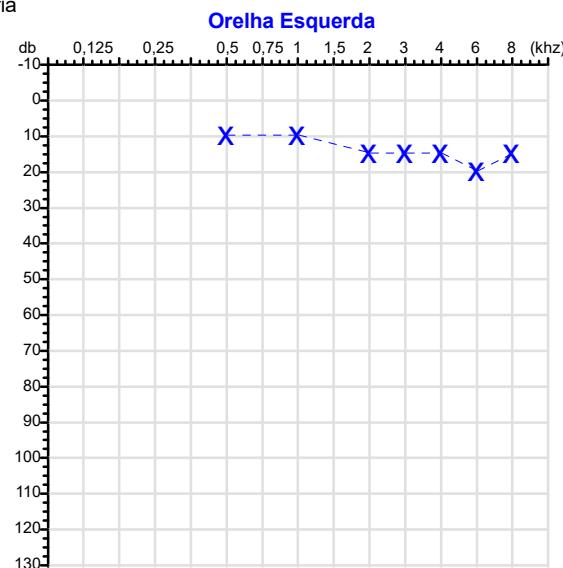
CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura : 4DB0606C70D655A3BCC294DA47130A88
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :036.676.741-04
 CNPJ :17.501.077/0004-90
 Nascimento :21/03/1993
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 25/11/2025

Paciente :Ronny Bento Lemes Magalhaes
 Razão :CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
 Idade : 32 anos
 Setor :GERAL
 Função :MOTOFRETISTA

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :15300E3FEFD073BF5E5C83F245AFA00F
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Ronny Bento Lemes Magalhaes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	15	12	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Protocolo : 25112509084048

Data : 25/11/2025

Paciente : RONNY BENTO LEMES MAGALHAES

Nasc.: 21/03/1993 RG :-

CPF: 03667674104

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 54 BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = +90° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dr. Jamila L. Xavier

78092140258491351498279

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=804605478692140258491351498279>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR





Cod.: 560927	Paciente: Ronny Bento Lemes Magalhaes	Sexo: Masculino	Idade: 32 (A)
Atendido em: 25/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 03667674104	Convênio: Hismet

GLICOSE EM JEJUM**89 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 25/11/2025 Liberado em: 25/11/2025 11:31

Valores de Referência:
70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

80 mg/dL

04/11/2024

Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNES: 3055612