



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 11392754000150 Fantasia : SEBO VARZEA GRANDE IND. E COM. DE PRODUTOS ANIMAIS
Razão Social : SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Endereço : AV JOAO DE DEUS BULHOES N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78168000

Funcionário

Nome : Emmanuel Patrick Santos Setor: LAVADOR DE VEICULOS
CPF : 07820807156 Cargo: LAVADOR DE VEICULOS
RG : / Nascimento: 29/08/2005

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 26 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :29734BC49CC1E50E6CAF2505684ECD0F
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :781275


CPF :078.208.071-56
CNPJ :11.392.754/0001-50
Nascimento :29/08/2005
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 26/11/2025

Paciente :Emmanuel Patrick Santos
Razão :SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTDA
Idade : 20 anos
Setor :LAVADOR DE VEICULOS
Função :LAVADOR DE VEICULOS

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

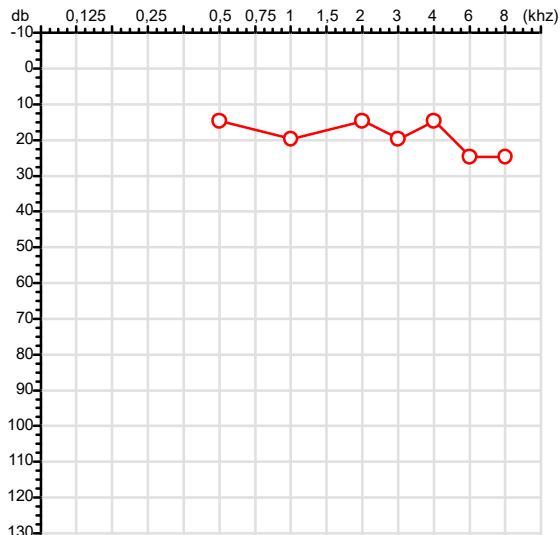

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	15	20	15	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	15	17	20	15	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

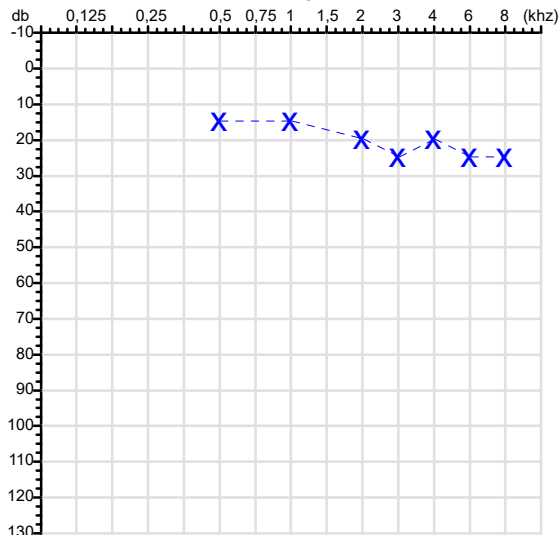

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	25	20	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	25	20	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :4D50B12B07528503890A902FB59E21D0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Emmanuel Patrick Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 561220	Paciente: Emmanuel Patrick Santos	Sexo: Masculino	Idade: 20 (A)
Atendido em: 26/11/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07820807156	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 26/11/2025 Liberado em: 26/11/2025 14:57

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,49	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,1	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	82,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	28,2	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.500/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,3%	3.400/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	52,3%	3.400/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,2%	143/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,3%	85/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	37,1%	2.412/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	7,1%	461/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	262.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,310%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,5	15,0 a 17,9%


Letícia Rodrigues Souza
 Biomédica
 CRBM 25498